


NORLYS BORG 5141


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DALI2

Borg 5141XX0010
06.11.2026 v.10.23
www.norlys.no

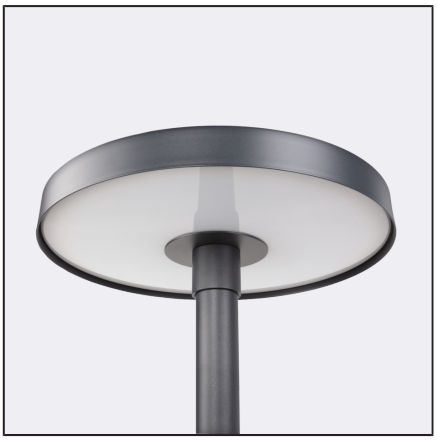

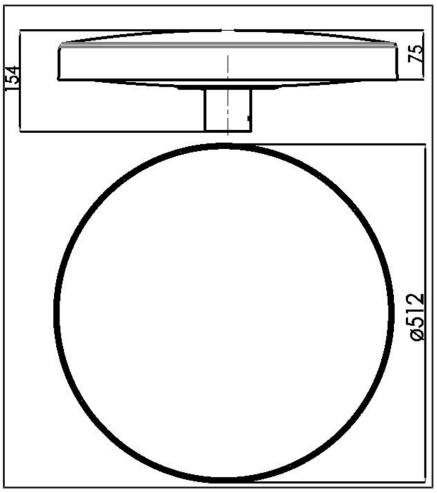

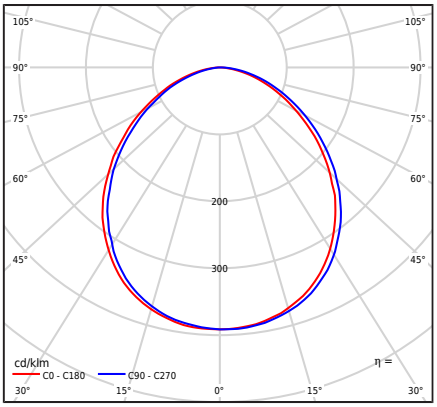

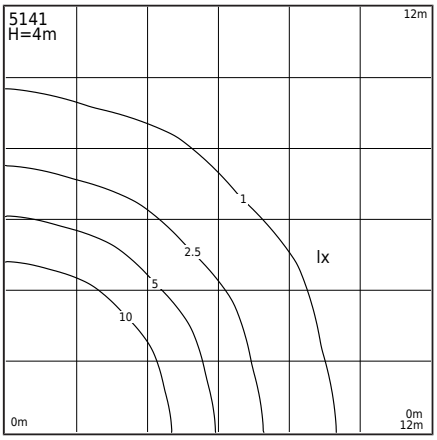

Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Φως κατευθυνόμενο προς τα κάτω.
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Ένα φωτιστικό σώμα σχεδιασμένο να εγκαθίσταται σε πόλο φωτισμού με άξονα τοποθέτησης Ø60mm

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Βαμμένο με σκόνη χυτό αλουμίνιο. Φακός - σατινέ πολυκαρβονικό, σταθεροποιημένο UV. Σιλικονούχο παρέμβυσμα.
Μέθοδος τοποθέτησης	Τοποθέτηση του φωτιστικού σώματος: το φωτιστικό σώμα προσαρμόζεται στον στύλο διαμέτρου ø60mm, βάθους 95mm. Άλλα αξεσουάρ πρέπει να αγοραστούν ξεχωριστά
Τερματικό	Καλώδιο H05RN-F 6G1 με μήκος 6m για σύνδεση σε κατάλληλα επιλεγμένο κιβώτιο συνδεσμολογίας
Τύπος πηγής φωτός	LED μονάδα, DALI εξωτερική ηλεκτρονική πηγή ενέργειας Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από επαγγελματία. Αντικαταστάσιμος εξοπλισμός ελέγχου από επαγγελματία.
Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού	4,92kg / 6,54kg
Διαστάσεις κουτιού [cm]	54,5cm x 54,5cm x 22cm
Διαστάσεις φωτιστικού [cm]	51,2cm x 51,2cm x 15,4cm
Πλευρική περιοχή του φωτιστικού	0,042m^2

Τεχνικά δεδομένα

Μονάδα LED	Cree DK190804 V2 JK3030 3V 3K (Φύλλο δεδομένων)
Οδηγός	Ναι
Αντοχή οδηγού	100000h
Εξωτερικός έλεγχος	DALI2 / NightDim (4DIM) (Εγχειρίδιο χρήστη)
Ισχύς πηγής φωτός	27,2W
Ισχύς φωτιστικού	32W
Φωτεινή ροή λαμπτήρα	4180lm
Ροή φωτός του φωτιστικού.	3735lm
Απόδοση του φωτιστικού	116,7lm/W
ULOR	0%
Θερμοκρασία χρώματος	3000K
Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam)	SDCM3
Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>54 000h
Φωτιστικό Power Factor	PF 0,98
Συντελεστής THD	< 10 %
Υπέρταση	6 / 10kV
Ta Rated θερμοκρασία	+25°C
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	-20...+45°C

Αυτό το προϊόν περιέχει πηγή φωτός κλάσης ενεργειακής απόδοσης D / EPREL

Ρεύμα εισροής	26A / 180 µs

Μέγιστος αριθμός φωτιστικών αυτού του τύπου ανά MCB:

B 10A: 18, B 16A: 28

Αξεσουάρ πωλείται χωριστά

3070XX0009	Μείωση
154XX0010	Προσαρμογέας τοποθέτησης

Ανταλλακτικά

ZS5141zx0010	Κιτ επισκευής.

Αρχεία για λήψη

Φωτομετρικά αρχεία LDT	Φωτομετρικά αρχεία IES
Εγχειρίδιο	BIM Revit
BIM ArchiCAD	Οδηγίες για την αντικατάσταση της πηγής φωτός και των συσκευών ελέγχου

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Πριν από την εγκατάσταση, διαβάστε τις οδηγίες που επισυνάπτονται στο φωτιστικό. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχουμε επιπλέον πληροφορίες κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Το LED module αντικαθίσταται από άτομο με κατάλληλες προσόντα, σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονισμούς. Η συμπύκνωση, η οποία μπορεί να εμφανιστεί στα φωτιστικά, είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν υποβαθμίζει την ποιότητα του φωτιστικού

BORG 5141

Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
5141AL	ΑΛΟΥΜΊΝΙΟ	9006
5141GR	ΓΡΑΦΊΤΗΣ	7016

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" / RAL - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
ISO 14001
2011/65/UE

Πριν από την εγκατάσταση, διαβάστε τις οδηγίες που επισυνάπτονται στο φωτιστικό. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχουμε επιπλέον πληροφορίες κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Το LED module αντικαθίσταται από άτομο με κατάλληλες προσόντα, σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονισμούς. Η συμπύκνωση, η οποία μπορεί να εμφανιστεί στα φωτιστικά, είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν υποβαθμίζει την ποιότητα του φωτιστικού