


NORLYS BORG 5141


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DALI2

Borg 5141XX0010
06.11.2026 v.10.23
www.norlys.it

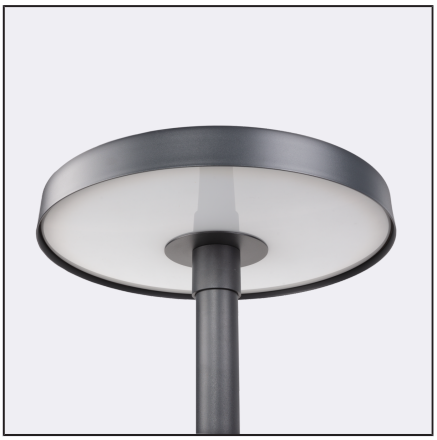

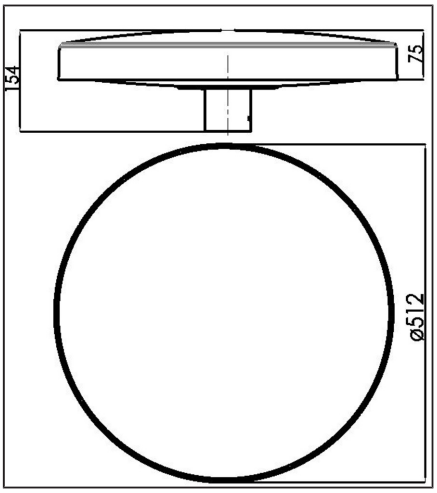

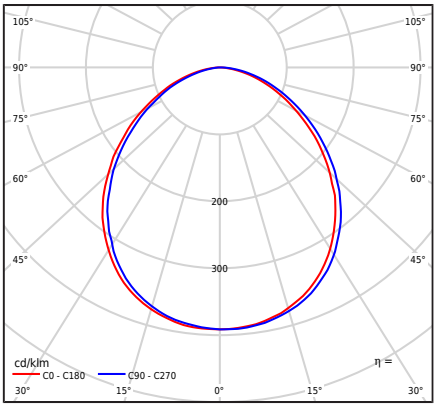

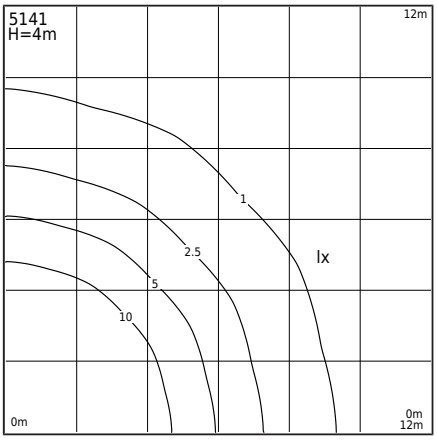

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Luce diretta verso il basso.
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Un apparecchio di illuminazione progettato per essere montato su un palo della luce con un albero di montaggio Ø60mm

Informazioni generali

Materiali	Fusione in alluminio verniciato a polvere. Lente - policarbonato satinato, stabilizzato ai raggi UV. Guarnizione in silicone.
Metodo di montaggio	Fissaggio dell'apparecchio: l'apparecchio è adattato al palo ø60mm, profondo 95mm. Altri accessori devono essere acquistati separatamente
Terminale	Cavo H05RN-F 6G1 con una lunghezza di 6m da collegare in una scatola di derivazione adeguatamente selezionata
Tipo di sorgente luminosa	Modulo LED, alimentatore elettronico DALI per esterni Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista. Apparecchiatura di controllo sostituibile da un professionista.
Peso apparecchio netto / lordo	4,92kg / 6,54kg
Dimensioni della scatola [cm]	54,5cm x 54,5cm x 22cm
Dimensioni del luminaire [cm]	51,2cm x 51,2cm x 15,4cm
Area laterale dell'apparecchio di illuminazione	0,042m^2

Dati tecnici

Modulo LED	Cree DK190804 V2 JK3030 3V 3K (Scheda tecnica)
Driver	Sì
Durata del driver	100000h
Controllo esterno	DALI2 / NightDim (4DIM) (Manuale utente)
Potenza della sorgente luminosa	27,2W
Potenza del lume.	32W
Flusso luminoso della lampada	4180lm
Flusso luminoso del luminare	3735lm
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	116,7lm/W
ULOR	0%
Temperatura di colore	3000K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM3
Indice di resa cromatica CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>54 000h
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF 0,98
Fattore THD	<10 %
Sovratensione	6 / 10kV
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D / EPREL

Corrente di spunto	26A / 180 µs

Numero massimo di apparecchi di questo tipo per MCB:

B 10A: 18, B 16A: 28

Accessori venduto separatamente

3070XX0009	Riduzione
154XX0010	Adattatore di montaggio

Parti di ricambio

ZS5141zx0010	Kit di riparazione.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Prima dell'installazione, leggere le istruzioni allegate al apparecchio di illuminazione. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia di illuminazione, forniamo informazioni aggiuntive su richiesta del cliente. Modulo LED sostituibile da una persona con qualifiche appropriate, in conformità alle normative applicabili. La condensa, che può verificarsi negli apparecchi di illuminazione, è un fenomeno naturale e non deteriora la qualità dell'apparecchio di illuminazione.

BORG 5141

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	BIM Revit
BIM ArchiCAD	Istruzioni per la sostituzione della sorgente luminosa e dei dispositivi di controllo

Indici

Indice	Colore	RAL
5141AL	ALLUMINIO	9006
5141GR	GRAFITE	7016

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" / RAL - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Prima dell'installazione, leggere le istruzioni allegate al apparecchio di illuminazione. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia di illuminazione, forniamo informazioni aggiuntive su richiesta del cliente. Modulo LED sostituibile da una persona con qualifiche appropriate, in conformità alle normative applicabili. La condensa, che può verificarsi negli apparecchi di illuminazione, è un fenomeno naturale e non deteriora la qualità dell'apparecchio di illuminazione.