


NORLYS BORG 5141


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DALI2

Borg 5141XX0010
06.11.2026 v.10.23
www.norlys.no

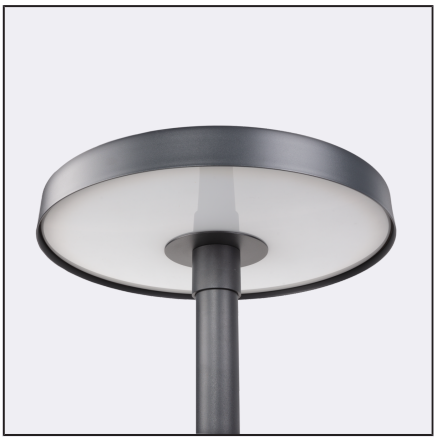

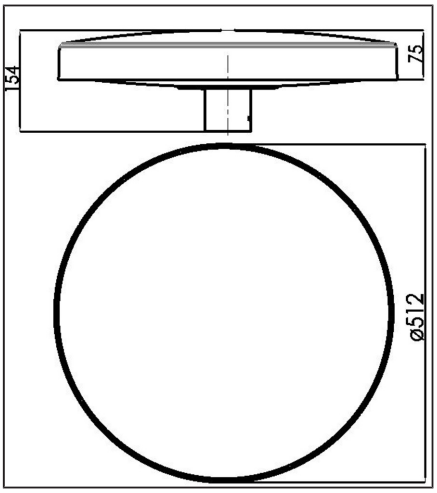

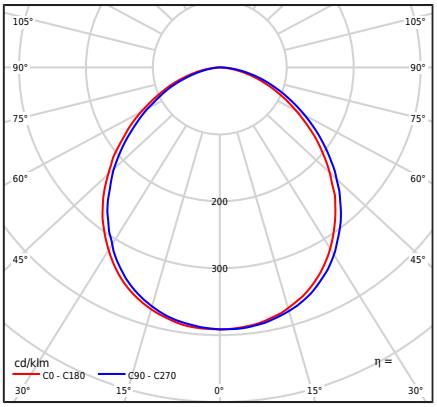

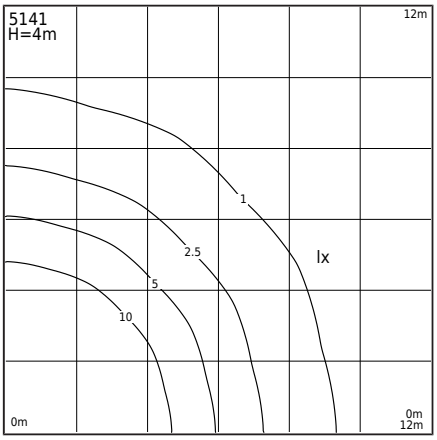

Typ av armatur

Typ armatur	Stolpe
Fotometrisk kropp	Ljus riktat nedåt.
Armaturens egenskaper	En monterad armatur designad för att monteras på en ljusstolpe med Ø60mm monteringsskaft.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Frostat polykarbonat, UV stabiliserat Silikontätning.
Monteringsmetod	Fästa armaturen: armaturen är anpassad till ø60mm stolpe, 95mm djup. Andra tillbehör måste köpas separat.
Terminal	H05RN-F 6G1-kabel med en längd på 6m som ska anslutas i en korrekt vald kopplingsdosa.
Typ ljuskälla	LED-modul, DALI utomhuselektronisk strömförsörjning Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrolldon av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Ljusstyrning: DALI utomhus fullständig programmering. Strömförsörjningen är programmerad för den maximalt tillåtna strömmen. Programmering av andra parametrar, kontakta Norlys
Armaturvikt netto / brutto	4,92kg / 6,54kg
Förpackning mått [cm]	54,5cm x 54,5cm x 22cm
Armaturens mått [cm]	51,2cm x 51,2cm x 15,4cm
Side area of luminaire	0,042m^2

Teknisk data

LED-modul	Cree DK190804 V2 JK3030 3V 3K (Produktblad)
Drivdon	Ja
Drivdon hållbarhet	100000h
Külső ellenőrzés	DALI2 / NattDim (4DIM). (Användarhandbok)
Led modul effekt	27,2W
Armatur effekt	32W
Lumen modul	4180lm
Lumen ut	3735lm
Armaturens effekt	116,7lm/W
ULOR	0%
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>54 000h
LED-fotobiologiskt hot	RG0 or RG1
Effektfaktor	PF 0,98
THD-faktor	< 10 %
Spänning	6 / 10kV
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C
Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass D / EPREL	
Inrush current	26A / 180 µs

Antal armaturer på automatsäkring

B 10A: 18, B 16A: 28

Tillbehör Säljs separat

3070XX0009	Reducer
154XX0010	Monteringsadapter

Reservdelar

ZS5141zx0010	Reparationssats.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan installationen, läs instruktionerna som medföljer armaturen. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningstekniken tillhandahåller vi ytterligare information på kundens begäran. LED-modul utbytbar av en person med lämpliga kvalifikationer, i enlighet med gällande föreskrifter. Kondens, som kan uppstå i armaturer, är ett naturligt fenomen och försämrar inte armaturens kvalitet.

BORG 5141

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	BIM Revit
BIM ArchiCAD	Instruktioner för byte av ljuskälla och styrenheter

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Innan installationen, läs instruktionerna som medföljer armaturen. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningstekniken tillhandahåller vi ytterligare information på kundens begäran. LED-modul utbytbar av en person med lämpliga kvalifikationer, i enlighet med gällande föreskrifter. Kondens, som kan uppstå i armaturer, är ett naturligt fenomen och försämrar inte armaturens kvalitet.