


NORLYS BORG 5142


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DALI2

Borg 5142XX0010
14.10.2026 v.10.13
www.norlys.no

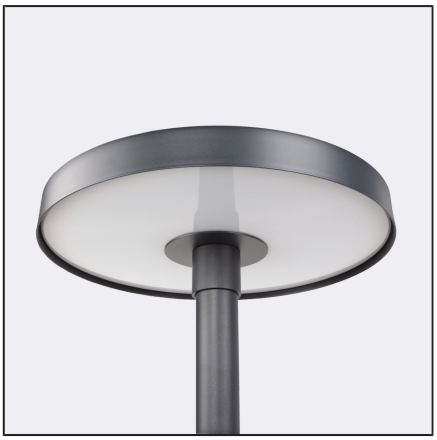

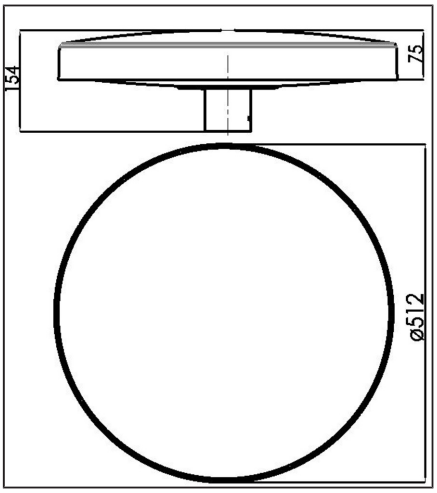

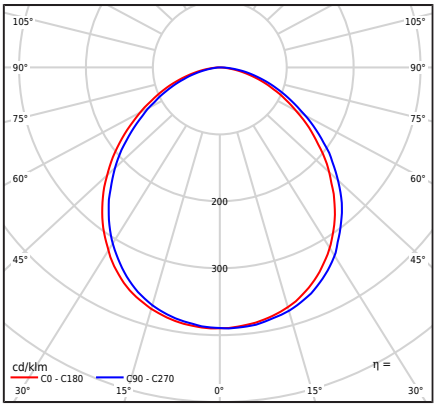

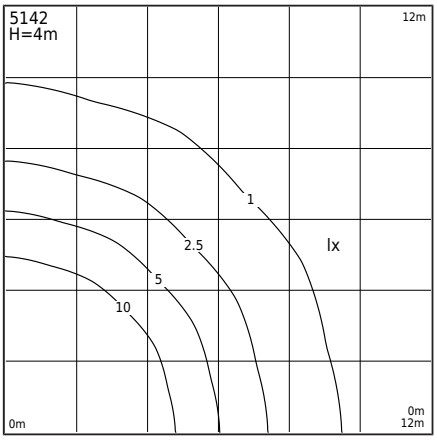

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Kandelláber
Fotometriai test	Lefelé irányított fény.
A lámpatest jellemzői	Oszlopra szerelhető lámpatest, amely Ø60mm átmérőjű szerelőrúdra szerelhető

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - szatén műanyag plexi Szilikon tömítés.
Felszerelési módszer	A lámpatest rögzítése: a lámpatest a 60 mm átmérőjű, 95 mm mély oszlophoz van igazítva. Más tartozékokat külön kell megvásárolni
Terminál	H05RN-F 6G1 kábel 6m hosszban, megfelelően kiválasztott kötődobozban történő csatlakoztatáshoz
Fényszabályozás	DALI2 rendszer szabályzás. A tápegység a megengedett legnagyobb áramerősségre van programozva. Egyéb paraméterek programozása egyeztetés alapján lehetséges.
Doboz méretei [cm]	22cm x 54,5cm x 54,5cm
A lámpatest méretei [cm]	51,2cm x 51,2cm x 15,5cm
A lámpatest oldalsó területe	0,042m^2

Műszaki adatok

LED modul	Cree DK190804 V2 JK3030 3V 4K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	100000h
Felhasználói kézikönyv	DALI2 / NightDim (4DIM) (Felhasználói kézikönyv)
Fényforrás teljesítmény	27,2W
Lámpatest teljesítmény	32W
Lámpa fényáram	4380lm
Világító fényáram	3976lm
A lámpatest hatékonysága	124,3lm/W
ULOR	0%
Színhőmérséklet	4000K
Konzisztencia	SDCM3
CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>54 000h
Power Factor lámpatest	PF 0,98
THD tényező	< 10 %
Túlfeszültség	6 / 10kV
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz / EPREL

Bekapcsolási áram	26A / 180 µs

Az ilyen típusú lámpatestek maximális száma MCB-enként:

B 10A: 18, B 16A: 28

Kiegészítők Külön megvásárolható

3070XX0009	Csökkenés
154XX0010	Szerelőadapter

Alkatrészek

ZS5142zx0010	Javítókészlet.

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A telepítés előtt olvassa el a lámpatesthez mellékelt utasításokat. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információkat biztosítunk az ügyfél kérésére. A LED modul cserélhető megfelelő képesítéssel rendelkező személy által, az alkalmazandó előírásoknak megfelelően. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem rontja a lámpatest minőségét

BORG 5142

Indexek

Index	Szín	RAL
5142AL	ALUMÍNIUM	9006
5142GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

A telepítés előtt olvassa el a lámpatesthez mellékelt utasításokat. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információkat biztosítunk az ügyfél kérésére. A LED modul cserélhető megfelelő képesítéssel rendelkező személy által, az alkalmazandó előírásoknak megfelelően. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem rontja a lámpatest minőségét