


NORLYS BORG 5143


IP 65 | IK 08 | LED | D4i

Borg 5143XX0010
16.09.2026 v.10.16
www.norlys.no

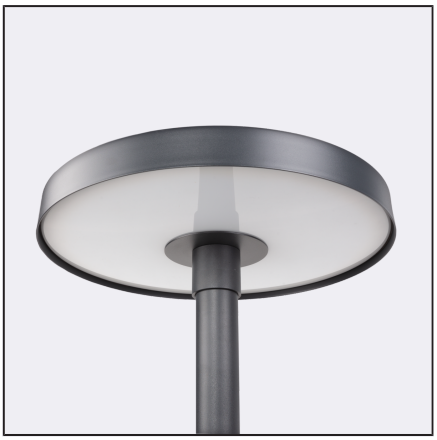

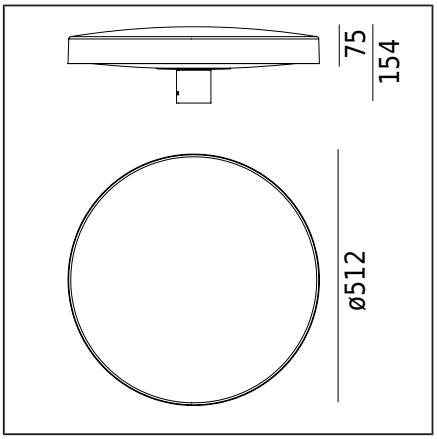

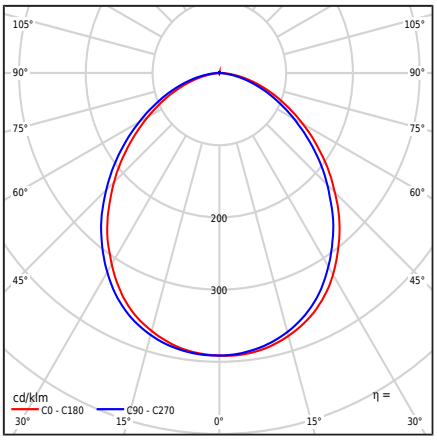

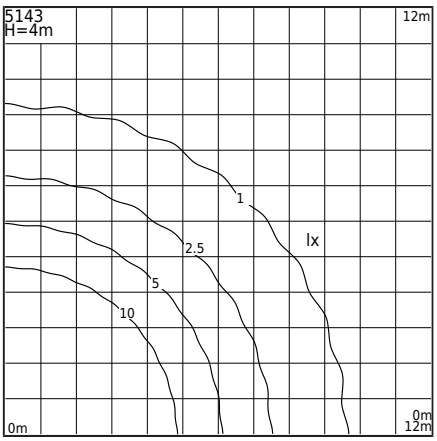

Type af armatur

Fotometrisk krop	Lys rettet nedad.
Egenskaber ved armaturet	Påmonteret armatur designet til at blive monteret på en lysmast med monteringsskaft Ø60mm

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - satin PMMA plast. Silikonepakning.
Monteringsmetode	Montering af armatur: armatur tilpasset en ø60mm stang, dybde 95mm Ifølge de vedhæftede monteringsanvisninger Andre tilbehør skal købes separat
Terminal	H05RN-F 6G1 kabel, 6m lang, til tilslutning i masten, i udvalgt el-boks
Type af lyskilde	LED-modul, elektronisk strømforsyning, Zhaga book18 stik Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Boksdimensioner [cm]	22cm x 54,5cm x 54,5cm
Sideareal af armatur	0,042m^2

Tekniske data

LED-modul	Cree DK190804 V2 JK3030 3V 3K (Datablad)
Driver	Ja
Driverens holdbarhed	100000h
Extern kontrol	D4i (Brugermanual)
Lyskilde wattstyrke	27,2W
Armatur wattforbrug	32W
Lampe lysstrøm	4180lm
Luminaires lysstrøm	3887lm
Effektivitet af armaturet	121,5lm/W
ULOR	0%
Farvetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>54 000h
THD-faktor	8%
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C
Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse D / EPREL	
Startstrøm	21A/300µs

Tilbehør sælges separat

3070XX0009	Reduktion
154XX0010	Monteringsadapter

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	

Indekser

Indeks	Farve	RAL
5143AL	ALUMINIUM	9006
5143GR	GRAFIT	7016

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før samlingen læses vejledningen vedhæftet armaturet. Installation og servicearbejde udføres af en person med de nødvendige autorisationer og kvalifikationer, i overensstemmelse med gældende regler. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi giver vi yderligere oplysninger på forespørgsel. Kondens, der kan forekomme i armaturerne, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturets kvalitet