


NORLYS BORG 5147


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | LED | DALI2

Borg 5147XX0010
14.10.2026 v.10.14
www.norlys.no

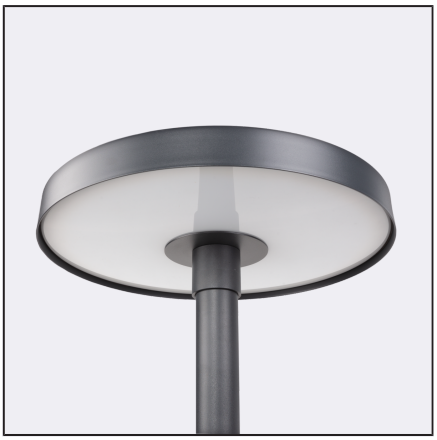

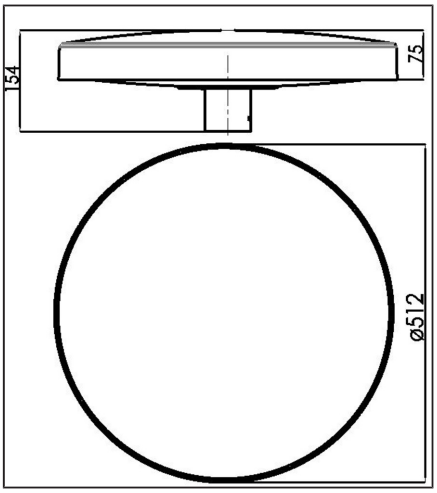

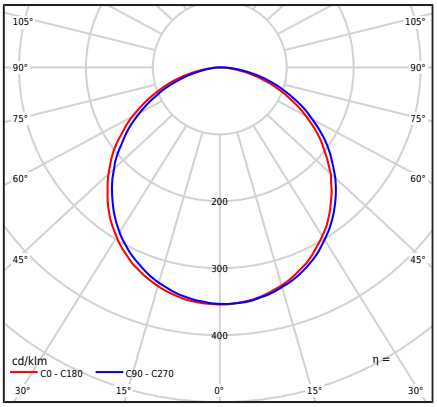

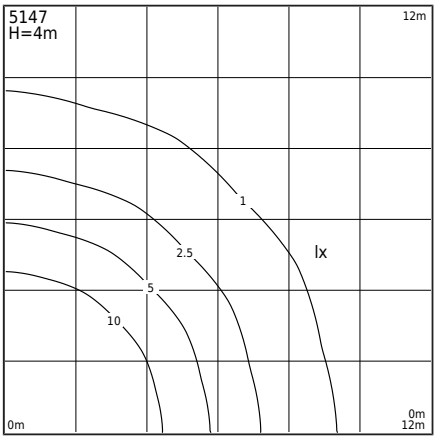

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Kandelláber
Fotometriai test	Lefelé irányított fény.
A lámpatest jellemzői	Oszlopra szerelhető lámpatest, amely Ø60mm átmérőjű szerelőrúdra szerelhető

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - tejszínű polikarbonát, UV stabilizált Szilikon tömítés.
Felszerelési módszer	A lámpatest rögzítése: a lámpatest a 60 mm átmérőjű, 95 mm mély oszlophoz van igazítva. Más tartozékokat külön kell megvásárolni
Terminál	H05RN-F 6G1 kábel 6m hosszban, megfelelően kiválasztott kötődobozban történő csatlakoztatáshoz
Fényszabályozás	DALI2 rendszer szabályzás. A tápegység a megengedett legnagyobb áramerősségre van programozva. Egyéb paraméterek programozása egyeztetés alapján lehetséges.
Világítótest súlya nettó / bruttó	5,68kg / 7,43kg
Doboz méretei [cm]	22cm x 54,5cm x 54,5cm
A lámpatest méretei [cm]	15,4cm x 51,2cm x 51,2cm
A lámpatest oldalsó területe	0,042m^2

Műszaki adatok

LED modul	Cree DK190804 V2 JK3030 3V 4K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	100000h
Felhasználói kézikönyv	DALI2 / NightDim (4DIM) (Felhasználói kézikönyv)
Fényforrás teljesítmény	27,2W
Lámpatest teljesítmény	32W
Lámpa fényáram	4380lm
Világító fényáram	3183lm
A lámpatest hatékonysága	99,5lm/W
ULOR	0%
Színhőmérséklet	4000K
Konzisztencia	SDCM3
CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>54 000h
LED fotobiológiai veszély	RG0 vagy RG1
Power Factor lámpatest	PF 0,95
THD tényező	< 10 %
Túlfeszültség	6 / 10kV
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz / EPREL

Bekapcsolási áram	26A / 180 µs
BUG értékelés	B1-U1-G1

Az ilyen típusú lámpatestek maximális száma MCB-enként:

B 10A: 18, B 16A: 28

Kiegészítők Külön megvásárolható

3070XX0009	Csökkenés
154XX0010	Szerelőadapter

Alkatrészek

ZS5147zx0010	Javítókészlet.

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok — Fotometrikus IES fájlok

Kézikönyv

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A telepítés előtt olvassa el a lámpatesthez mellékelt utasításokat. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információkat biztosítunk az ügyfél kérésére. A LED modul cserélhető megfelelő képesítéssel rendelkező személy által, az alkalmazandó előírásoknak megfelelően. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem rontja a lámpatest minőségét

BORG 5147



Indexek

Index	Szín	RAL
5147AL	ALUMÍNIUM	9006
5147GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A telepítés előtt olvassa el a lámpatesthez mellékelt utasításokat. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információkat biztosítunk az ügyfél kérésére. A LED modul cserélhető megfelelő képesítéssel rendelkező személy által, az alkalmazandó előírásoknak megfelelően. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem rontja a lámpatest minőségét