

NORLYS HALDEN 515


IP 65 | IK 10 | AC 220-240V 50-60Hz | E27 LED | DIM

Halden 515XX0009
16.09.2026 v.09.11
www.norlys.no



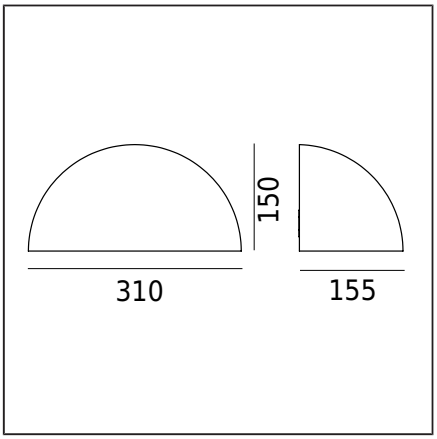

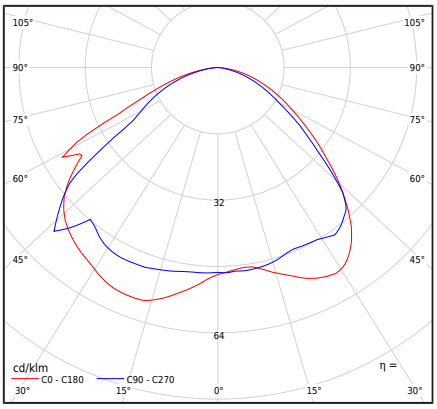

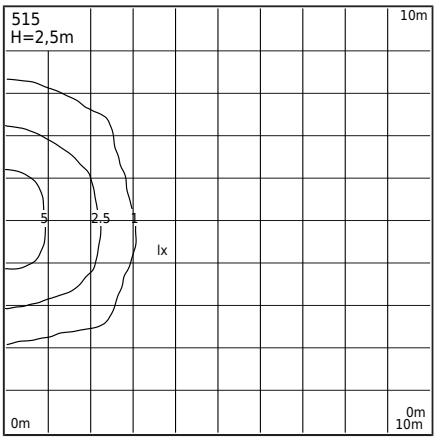

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Difuusne allapoole suunatud poolkerakujuline valgus
Valgusti omadused	Valgusti, millel on lai kasutusala, näiteks seinte ja fassaadipindade või mis tahes muude arhitektuuriliste kontseptsioonide valgustamiseks.

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Läätse - läbipaistev polükarbonaat koos struktuuriga, UV stabiliseeritud. Silikoonist tihend. EPDM kaabliglanss.
Paigaldusmeetod	Valgusti kinnitamine: kinnitusplaat 2 reguleerimisavaga 7x10mm, vahekaugus 100mm.
Terminal	Ühendusklemmid: max 3x2,5mm², võimalus ühendada valgusti max 3x1,5mm². Ümmargune juht isolatsioonis läbimõõduga ø7...10,5mm.
Valgusallika tüüp	LED-lamp E27 A55...A60 Vahetatav (ainult LED) valgusallikas lõppkasutaja poolt.
Valgusti kaal neto / bruto	1,8kg / 2kg
Kasti mõõtmed [cm]	34cm x 17cm x 16,5cm

Tehnilised andmed

LED-lamp E27	Philips MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 927 A60 FR G (Andmeleht)
Väline juhtimine	Faasi hämardamine LED GU10 E27 (Kasutusjuhend)
Valgusallika võimsus	5,9W
Valgusti võimsus	5,9W
Lambi valgusvoog	806lm
Valgusti valgusvoog	175lm
Valgusti tõhusus	29,7lm/W
ULOR	0%
Värvitemperatuur	2700K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM6
Värviedastusindeks CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>25 000h
Power Factor valgusti	PF 0,7
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C
See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest D / EPREL	
BUG hindamine	B0-U1-G0

Varuosad

09012000001	Lambivari - hoolduskomplekt
46999021	LED E27 lamp
63120003/ 63120004	Vasak/parem tihend.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
515AL	ALUMIINIUM	9006
515GR	GRAFIIT	7016
515WH	VALGE	9003

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Lugege enne paigaldamist kasutusjuhendit. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu on lisainformatsioon saadaval soovi korral. LED-moduuli peab vahetama kvalifitseeritud isik vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Kondensatsioon, mis võib valgustites esineda, on loomulik nähtus ega halvenda valgusti kvaliteeti.