


NORLYS ASKER SMALL PRO 5151


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Asker small pro
5151XX0017
13.10.2026 v.17.2
www.norlys.no

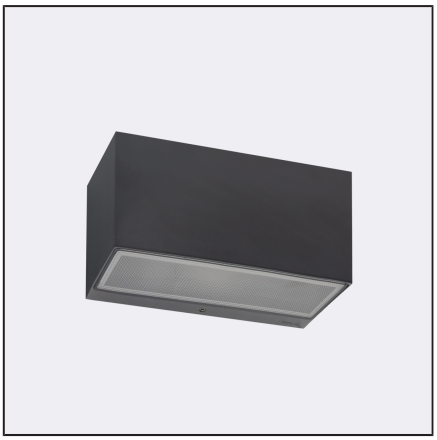

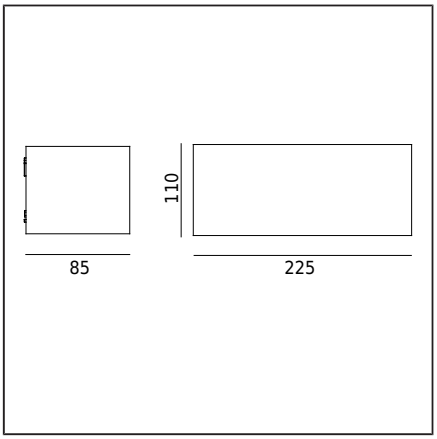

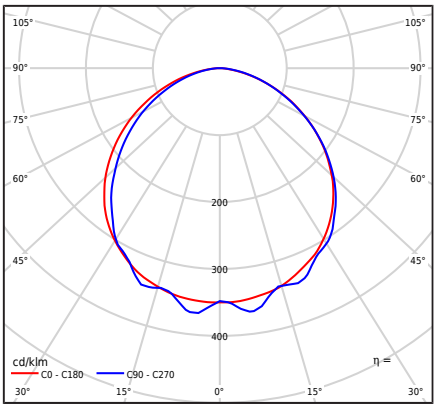

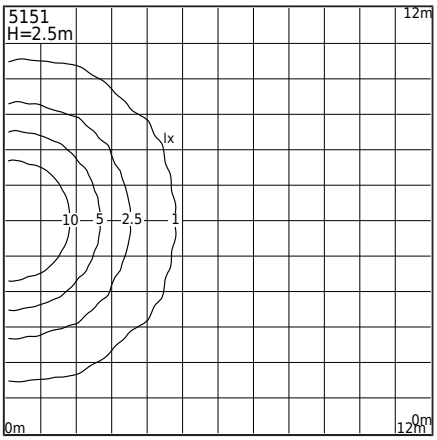

Type armatur

Type armatur	Vegglampe,
Fotometrisk kropp	Diffus nedoverrettet halvkuleformet lys.
Karakteristikkene til armaturet	Armatur med et bredt bruksområde, inkludert belysning av veggflater, fasader og andre arkitektoniske konsepter.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp Polykarbonat med optisk struktur, UV stabilisert Silikonpakning. EPDM-kabelnippel
Monteringsmetode	Lampemontering: 2 hull ø4,5mm avstand 180x60mm. I henhold til den medfølgende monteringsinstruksjonen.
Terminal	Tilkoblingsklemmer: maks 3x2,5mm², mulighet for løkke kobling av armatur maks 3x1,5mm². Kabel i rund kappe med en diameter på ø7...10,5mm.
Type lyskilde	LED-modul, elektronisk driver Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Faseavsnitt - Trailing edge (TE)
Armaturens vekt netto / brutto	1,34kg / 1,47kg
Forpakningsstørrelse [cm]	24,5cm x 12,5cm x 10,5cm
Armaturmål [cm]	22,5cm x 11cm x 8,5cm

Tekniske data

LED-modul	Philips Strip OC 0.5ft 550lm 8xx FC HV5 4K (Produktblad/FDV)
Driver	Ja
Driver holdbarhet	50000h
Ekstern kontroll	Philips Xitanium TE. (Brukerhåndbok)
Effekt W	4W
Armatureffekt	5,4W
Modul lumen	681lm
Lumen ut	444lm
Armatur Lumen/Watt	82,2lm/W
ULOR	0%
Fargetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Virkningsgrad	PF 0,9
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse C / EPREL

BUG-vurdering	B0-U0-G0

Reservedeler

ZS5151zx0009	Service kit.

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før du begynner installasjonen, vennligst les instruksjonen som er vedlagt armaturen. Installasjon og servicearbeid skal utføres av en person med riktig autorisasjon og kvalifikasjoner i samsvar med gjeldende regler. På grunn av den dynamiske utviklingen i belysningsteknologi, gir vi ytterligere informasjon på forespørsel fra kunden.