


NORLYS ASKER POLE PRO 5164


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 06 | LED | No Dim

Asker pole pro
5164XX0010
02.11.2026 v.10.8
www.norlys.no

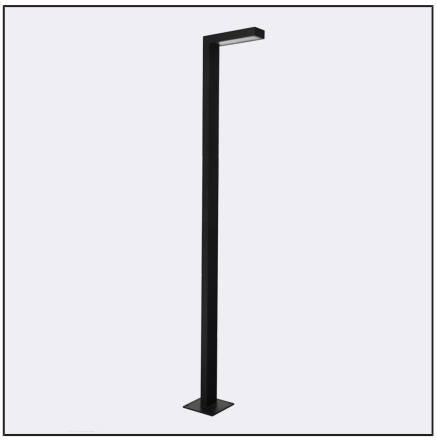

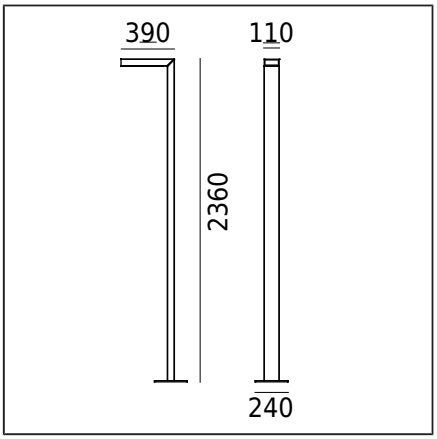

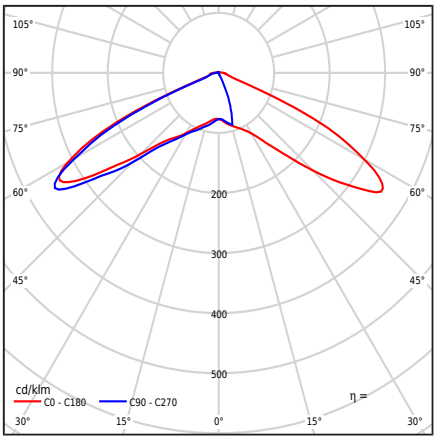

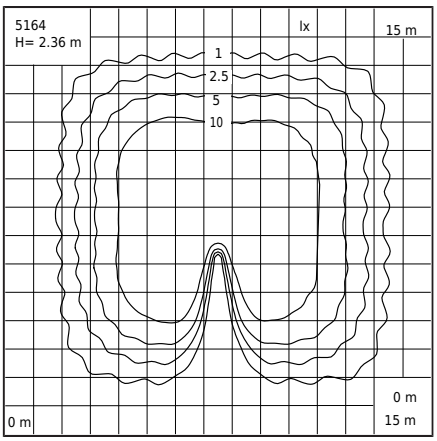

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Kandelláber
Fotometriai test	Ledil típusú VSM lencse (IESNA V típus)
A lámpatest jellemzői	Magánterületek, parkok és egyéb építészeti koncepciók megvilágítására

Általános információ

Anyagok	Extrudált alumínium profil, porszórt bevonattal Hermetikus külső lencse - átlátszó műanyag Szilikon tömítés.
Felszerelési módszer	A lámpatest felszerelése: 4 lyuk ø12 mm, 200x200 mm távolságra A mellékelt szerelési útmutató szerint A fennmaradó tartozékokat külön kell megvásárolni
Terminál	Csatlakozókapcsok: max 3x4mm², a lámpatest hurokba való csatlakoztatásának lehetősége max 3x4mm² Kör keresztmetszetű vezeték átmérő: ø4...8mm, ø8...12mm vagy ø10...13,6mm
A fényforrás típusa	Optikai készlet IP67-tel (LED modul és lencse), tápegység Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	Nem tompítható lámpatest
Világítótest súlya nettó / bruttó	11kg / 17,05kg
Doboz méretei [cm]	26cm x 240cm x 53cm
A lámpatest méretei [cm]	236cm x 11cm x 39cm
A lámpatest oldalsó területe	0,258m²

Műszaki adatok

LED modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 4K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	50000h
Fényforrás teljesítmény	6,1W
Lámpatest teljesítmény	8 W
Világító fényáram	1186lm
A lámpatest hatékonysága	148,3lm/W
ULOR	0,85%
Színhőmérséklet	4000K
Konzisztencia	SDCM5
Fény villogása (Pst LM)	≤1
Stroboszkóp hatás (SVM)	≤0.4
CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	100 000h
Power Factor lámpatest	PF 0,86
THD tényező	< 15%
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz A D / EPREL

Bekapcsolási áram	5A / 50µs
BUG értékelés	"B1-U1-G1"

Az ilyen típusú lámpatestek maximális száma MCB-enként:

B 10A: 31, B 16A: 50, C 10A: 52, C 16A: 85

Kiegészítők Külön megvásárolható

117GA0009	Talajhorgony

Alkatrészek

ZS5164xx0010	Javítókészlet.

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A szerelés megkezdése előtt olvassa el a világítótest mellé mellékelt utasításokat. A szerelést és a szervizelési munkákat az aktuális előírásoknak megfelelően, megfelelő felhatalmazással és minősítésekkel rendelkező személy végzi. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információkat az ügyfél kérésére szolgáltatunk. A világítótestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a világítótest minőségét.

ASKER POLE PRO 5164



Indexek

Index	Szín	RAL
5164AL	ALUMÍNIUM	9006
5164BL	FEKETE	9005
5164GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE

A szerelés megkezdése előtt olvassa el a világítótest mellé mellékelt utasításokat. A szerelést és a szervizelési munkákat az aktuális előírásoknak megfelelően, megfelelő felhatalmazással és minősítésekkel rendelkező személy végzi. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információkat az ügyfél kérésére szolgáltatunk. A világítótestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a világítótest minőségét.