


# NORLYS ASKER POLE PRO 5166


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | No Dim

Asker pole pro
5166XX0010
02.11.2026 v.10.13
www.norlys.no

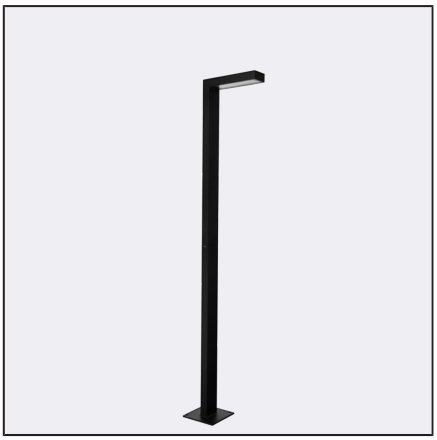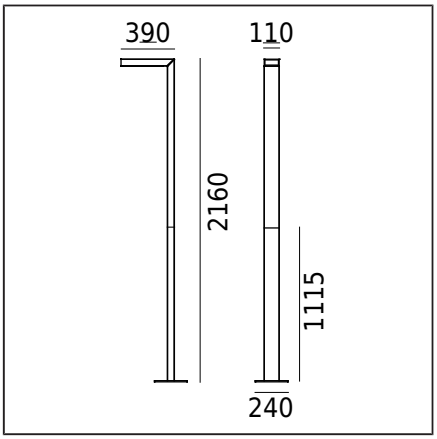

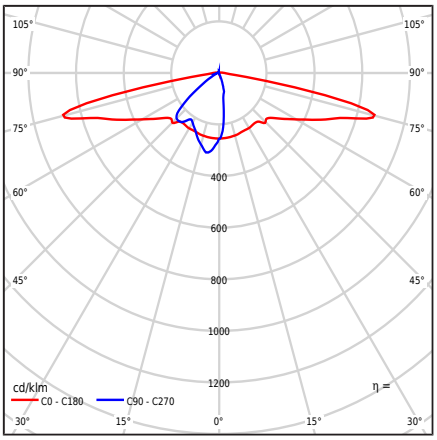


## Тип світильника
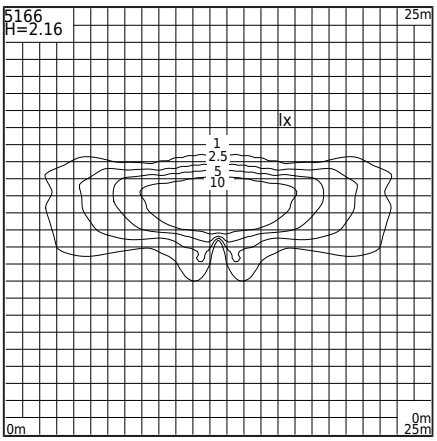
| | |
|---|---|
| Тип світильника | Ліхтар |
| Фотометричне тіло | Лінза Ledil типу T2-L (IESNA тип III) |
| Характеристики світильника | Для освітлення приватних територій, парків та інших архітектурних концепцій. Широкий, рівномірний світловий промінь ідеально підходить для освітлення: доріжок, тротуарів тощо. Герметичність освітлювальної та з'єднувальної камери має клас IP65. |

## Загальна інформація

| | |
|---|---|
| Матеріали | Екструдований алюмінієвий профіль, порошкове покриття. Зовнішня герметична лінза - прозорий пластик PMMA Силіконова прокладка. |
| Метод монтажу | Кріплення світильника: 4 отвори ø12мм, відстань 200x200мм.<br>Інші аксесуари потрібно придбати окремо. |
| Термінал | Клеми підключення: макс. 3x4мм²,<br>можливість підключення світильника в контур макс. 3x4мм²<br>Кабель в круглій оболонці з діаметром: ø4...8мм, ø8...12мм, або ø10...13.6мм |
| Тип джерела світла | Оптичний комплект з IP67 (LED модуль і лінза); електронне джерело живлення<br>Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем.<br>Заміна обладнання управління професіоналом. |
| Керування освітленням | Несумісний з димуванням |
| Вага світильника нетто / брутто | 10,54kg / 12,11kg |
| Розміри коробки [cm] | 25cm x 115cm x 56cm |
| Розміри світильника [cm] | 216cm x 11cm x 39cm |
| Бічна поверхня світильника | 0,232m² |

## Технічні дані

| | |
|---|---|
| Світлодіодний модуль | Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 4K (Таблиця даних) |
| Драйвер | Так |
| Тривалість роботи драйвера | 100000h |
| Потужність джерела світла | 7W |
| Потужність світильника | 7,4W |
| Світловий потік лампи | 1184lm |
| Світловий потік світильника | 1206lm |
| Світлова інтенсивність світильника | 1263 |
| Ефективність світильника | 163lm/W |
| ULOR | 0,83% |
| Колірна температура | 4000K |
| Стабільність кольору (еліпс МакАдама) | SDCM5 |
| Мерехтіння світла (Pst LM) | ≤1 |
| Ефект стробоскопа (SVM) | ≤0.4 |
| Індекс кольоропередачі CRI | 70 |
| L90B10 [wg LM-80] | >100 000h |
| Фотобіологічна загроза світлодіодів | RG1 або RG2 |
| Світильник Power Factor | PF 0,86 |
| Фактор THD | < 15% |
| Температура Ta рейтингу | +25°C |
| Діапазон робочих температур навколишнього середовища | -20...+45°C |

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності D / EPREL

| | |
|---|---|
| Пусковий струм | 5A / 50µs |
| Рейтинг BUG | B1-U2-G1 |

**Максимальна кількість світильників цього типу на один MCB:**

**B 10A**: 31, **B 16A**: 50, **C 10A**: 52, **C 16A**: 85


Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no


TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перш ніж почати встановлення, будь ласка, прочитайте інструкції, додані до світильника. Встановлення та обслуговування повинні виконуватись особою, яка має відповідні дозволи та кваліфікацію, згідно з чинними нормами. Через динамічний розвиток освітлювальних технологій, додаткова інформація доступна за запитом. Конденсування, яке може виникати в світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника.

# ASKER POLE PRO 5166



## Аксесуари продається окремо

| | |
|---|---|
| 116ZX0009 | Заливка анкерів |
| 117GA0009 | Якір для кріплення до землі |

## Запасні частини

| | |
|---|---|
| ZS5166zx0010 | Комплект для ремонту. |

## Файли для завантаження

| | |
|---|---|
| Фотометричні файли LDT | Фотометричні файли IES |
| Посібник | |

## Індекси

| Індекс | Колір | RAL |
|---|---|---|
| 5166AL | АЛЮМІНІЙ | 9006 |
| 5166GR | ГРАФІТ | 7016 |
| 5166BL | ЧОРНИЙ | 9005 |

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" / RAL - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

Перш ніж почати встановлення, будь ласка, прочитайте інструкції, додані до світильника. Встановлення та обслуговування повинні виконуватись особою, яка має відповідні дозволи та кваліфікацію, згідно з чинними нормами. Через динамічний розвиток освітлювальних технологій, додаткова інформація доступна за запитом. Конденсування, яке може виникати в світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника.