


NORLYS ASKER POLE PRO 5167


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 06 | LED | No Dim

Asker pole pro
5167XX0010
02.11.2026 v.10.16
www.norlys.it

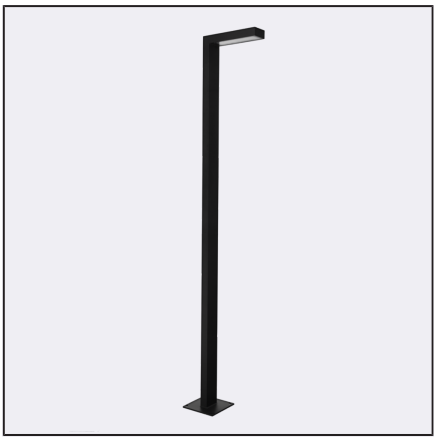

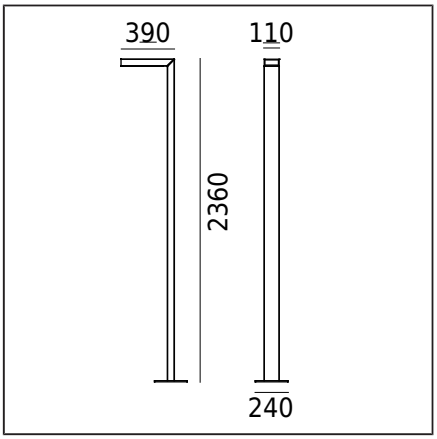

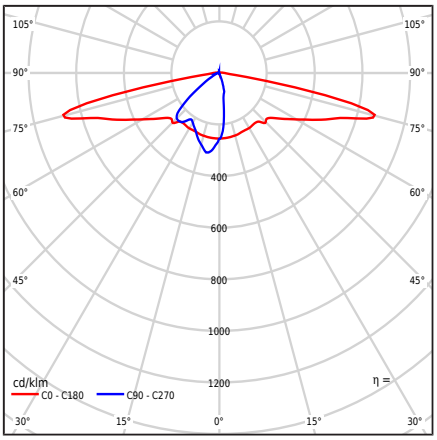

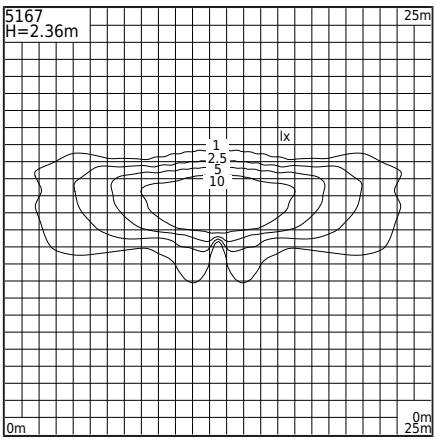

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Ledil lente tipo T2-L (IESNA tipo III)
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Per l'illuminazione di aree private, parchi e altri concetti architettonici.

Informazioni generali

Materiali	Profilo in alluminio estruso, verniciato a polvere. La lente ermetica esterna - plastica PMMA trasparente Guarnizione in silicone.
Metodo di montaggio	Montaggio apparecchio: 4 fori ø12mm, spaziatura 200x200mm. Secondo le istruzioni di installazione allegate. Altri accessori devono essere acquistati separatamente.
Terminale	Terminali di connessione: max 3x4mm², possibilità di collegare l'apparecchio in un loop max 3x4mm² Cavo in guaina tonda con diametro: ø4...8mm, ø8...12mm o ø10...13.6mm
Tipo di sorgente luminosa	Kit ottico con IP67 (modulo LED e lente); alimentatore elettronico Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista. Apparecchiatura di controllo sostituibile da un professionista.
Peso apparecchio netto / lordo	11kg / 17,05kg
Dimensioni della scatola [cm]	26cm x 240cm x 53cm
Dimensioni del luminaire [cm]	236cm x 11cm x 39cm
Area laterale dell'apparecchio di illuminazione	0,258m²

Dati tecnici

Modulo LED	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 4K (Scheda tecnica)
Driver	Sì
Durata del driver	50000h
Potenza della sorgente luminosa	7W
Potenza del lume.	7,4W
Flusso luminoso della lampada	1184lm
Flusso luminoso del luminare	1206lm
Intensità luminosa dell'apparecchio	1263cd
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	163lm/W
ULOR	0,83%
Temperatura di colore	4000K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM5
Lampeggiare di luce (Pst LM)	≤1
Effetto stroboscopico (SVM)	≤0.4
Indice di resa cromatica CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF 0,86
Fattore THD	< 15%
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D / EPREL

Corrente di spunto	5A / 50µs
Valutazione BUG	B1-U2-G1

Numero massimo di apparecchi di questo tipo per MCB:

B 10A: 31, B 16A: 50, C 10A: 52, C 16A: 85

Accessori venduto separatamente

116ZX0009	Ancora per cementare
117GA0009	Ancoraggio al suolo

Parti di ricambio

ZS5167xx0010	Kit di riparazione.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare l'installazione, si prega di familiarizzare con le istruzioni allegate al supporto. L'installazione e i lavori di manutenzione devono essere eseguiti da una persona con le autorizzazioni e qualifiche appropriate, in conformità con le normative applicabili. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia dell'illuminazione, ulteriori informazioni sono fornite su richiesta del cliente. La condensa che può verificarsi nei supporti è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità del supporto.

ASKER POLE PRO 5167

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	

Indici

Indice	Colore	RAL
5167AL	ALLUMINIO	9006
5167GR	GRAFITE	7016
5167BL	NERO	9005

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" / RAL - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare l'installazione, si prega di familiarizzare con le istruzioni allegate al supporto. L'installazione e i lavori di manutenzione devono essere eseguiti da una persona con le autorizzazioni e qualifiche appropriate, in conformità con le normative applicabili. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia dell'illuminazione, ulteriori informazioni sono fornite su richiesta del cliente. La condensa che può verificarsi nei supporti è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità del supporto.