


NORLYS ASKER POLE PRO 5169


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Asker pole pro
5169XX0009
16.09.2026 v.09.22
www.norlys.no

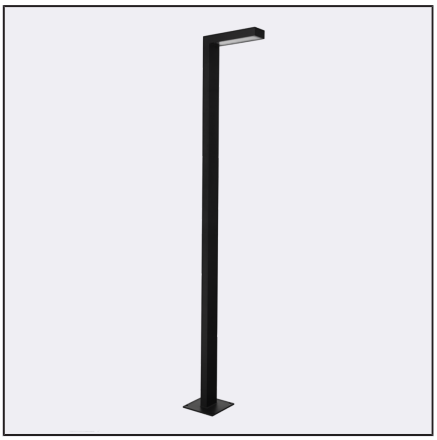

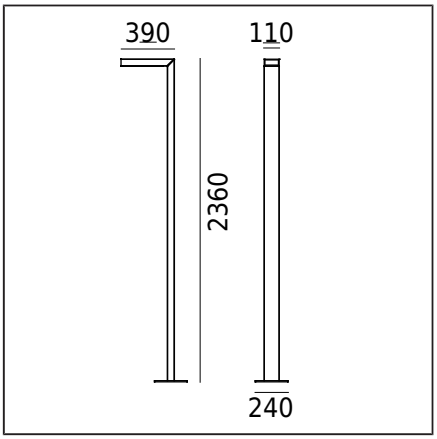

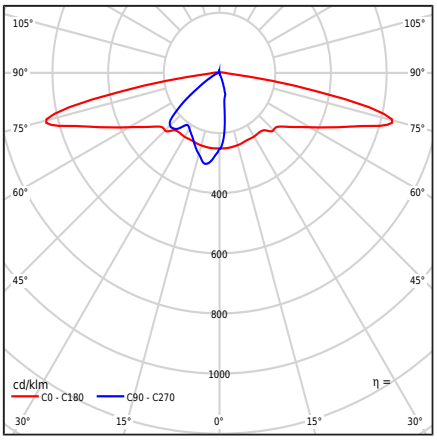

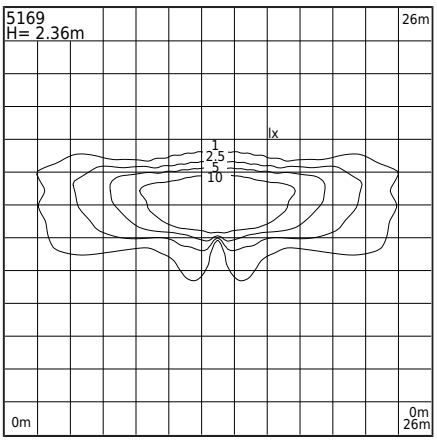

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Ledil čočka typ T2-L (IESNA typ III)
Charakteristiky svítidla	Svítidlo pro osvětlení soukromých prostor, veřejných prostor a dalších architektonických konceptů.

Obecné informace

Materiály	Vytlačovaný hliníkový profil, práškově lakovaný. Vnější hermetická čočka - transparentní PMMA plast Silikonové těsnění.
Metoda montáže	Upevnění svítidla: 4 otvory na průměru ø12mm, rozteč 200x200mm. Další příslušenství je třeba zakoupit samostatně
Terminál	Připojovací svorky: max 5x4mm², možnost připojení svítidla do smyčky max 5x4mm². Kulatý izolovaný kabel s průměrem max ø12,5mm
Typ světelného zdroje	LED modul, DALI venkovní elektronický napájecí zdroj Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	11kg / 17,05kg
Rozměry krabice [cm]	26cm x 240cm x 53cm
Boční plocha svítidla	0,258m²

Technické údaje

Odolnost řidiče	100000h
Externí ovládání	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Uživatelská příručka)
Příkon světelného zdroje	6,4W
Příkon svítidla	8,6W
Světelný tok lampy	1300lm
Světelný tok svítidla	1211lm
Svítivost svítidla	1206cd
Účinnost svítidla	140,8lm/W
ULOR	0,84%
Teplota chromatičnosti	4000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM4
Index podání barev CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Svítidlo Power Factor	PF>0,85
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti D / EPREL

Dostupné pro montáž jiného typu čočky. Volitelná verze, podmínky realizace po konzultaci s obchodním oddělením Norlys Sp. z o.o.

Záběhový proud	18A/250µs
Hodnocení BUG	B1-U2-G1

Příslušenství prodává se samostatně

116ZX0009	Kotvení do betonu

Náhradní díly

ZS5169zx0009	Servisní sada.

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před instalací si prosím přečtěte manuál. Díky dynamickému vývoji osvětlovací technologie jsou na vyžádání k dispozici další informace. LED moduly musí být vyměněny kvalifikovanou osobou v souladu s platnými předpisy. Kondenzace, která může v osvětlovacích zařízení nastat, je přirozený jev a neovlivňuje kvalitu svítidla

ASKER POLE PRO 5169



Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
5169BL	ČERNÁ	9005
5169GR	GRAFIT	7016
5169AL	HLINÍK	9006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Před instalací si prosím přečtěte manuál. Díky dynamickému vývoji osvětlovací technologie jsou na vyžádání k dispozici další informace. LED moduly musí být vyměněny kvalifikovanou osobou v souladu s platnými předpisy. Kondenzace, která může v osvětlovacích zařízení nastat, je přirozený jev a neovlivňuje kvalitu svítidla