


NORLYS ASKER POLE PRO 5169


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Asker pole pro
5169XX0009
16.09.2026 v.09.22
www.norlys.it

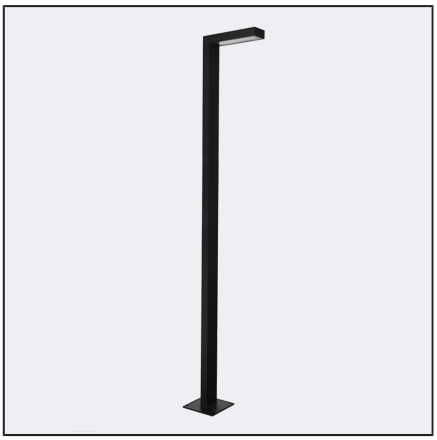

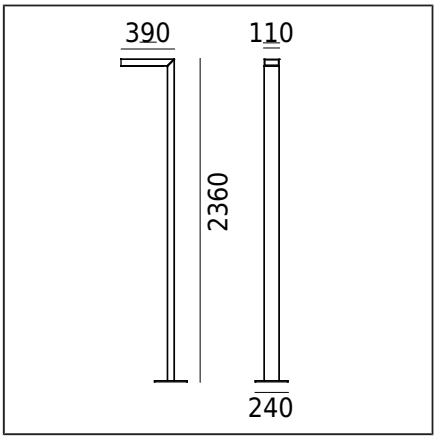

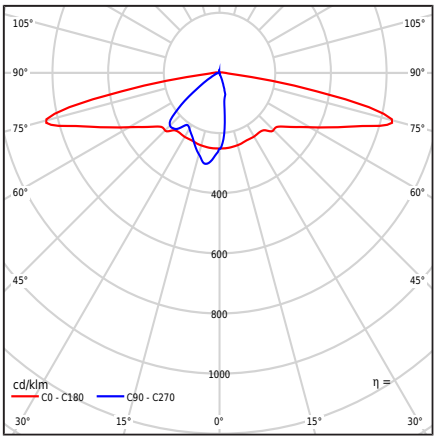

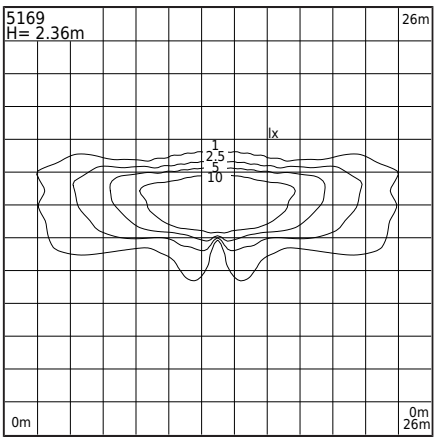

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Ledil lente tipo T2-L (IESNA tipo III)
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Apparecchio per l'illuminazione di aree private, spazi pubblici e altri concetti architettonici

Informazioni generali

Materiali	Profilo in alluminio estruso, verniciato a polvere. La lente ermetica esterna - plastica PMMA trasparente Guarnizione in silicone.
Metodo di montaggio	Fissaggio dell'apparecchio di illuminazione: 4 fori su un diametro ø12mm, interasse 200x200mm. Altri accessori devono essere acquistati separatamente
Terminale	Terminali di connessione: max 5x4mm², possibilità di collegare il corpo illuminante a catena max 5x4mm². Cavo rotondo isolato con un diametro di max ø12,5mm
Tipo di sorgente luminosa	Modulo LED, alimentatore elettronico DALI per esterni Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista. Apparecchiatura di controllo sostituibile da un professionista.
Peso apparecchio netto / lordo	11kg / 17,05kg
Dimensioni della scatola [cm]	26cm x 240cm x 53cm
Area laterale dell'apparecchio di illuminazione	0,258m²

Dati tecnici

Modulo LED	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 4K (Scheda tecnica)
Driver	Sì
Durata del driver	100000h
Controllo esterno	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Manuale utente)
Potenza della sorgente luminosa	6,4W
Potenza del lume.	8,6W
Flusso luminoso della lampada	1300lm
Flusso luminoso del luminare	1211lm
Intensità luminosa dell'apparecchio	1206cd
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	140,8lm/W
ULOR	0,84%
Temperatura di colore	4000K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM4
Indice di resa cromatica CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF>0,85
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D / EPREL

Disponibile per montare un altro tipo di lente. Versione opzionale, i termini di realizzazione dopo consultazione con il Dipartimento Vendite di Norlys Sp. z o.o.

Corrente di spunto	18A/250µs
Valutazione BUG	B1-U2-G1

Accessori venduto separatamente

116ZX0009	Ancora per cementare

Parti di ricambio

ZS5169zx0009	Servizio impostato.

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Si prega di leggere il manuale prima di installarlo. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia di illuminazione, ulteriori informazioni sono disponibili su richiesta. I moduli LED devono essere sostituiti da personale qualificato in conformità con le normative applicabili. La condensazione, che può verificarsi nei corpi illuminanti, è un fenomeno naturale e non compromette la qualità del corpo illuminante

ASKER POLE PRO 5169

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Indici

Indice	Colore	RAL
5169AL	ALLUMINIO	9006
5169GR	GRAFITE	7016
5169BL	NERO	9005

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Si prega di leggere il manuale prima di installarlo. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia di illuminazione, ulteriori informazioni sono disponibili su richiesta. I moduli LED devono essere sostituiti da personale qualificato in conformità con le normative applicabili. La condensazione, che può verificarsi nei corpi illuminanti, è un fenomeno naturale e non compromette la qualità del corpo illuminante