

NORLYS HALDEN 517


IP 65 | IK 10 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Halden 517XX0013
14.10.2026 v.13.13
www.norlys.it



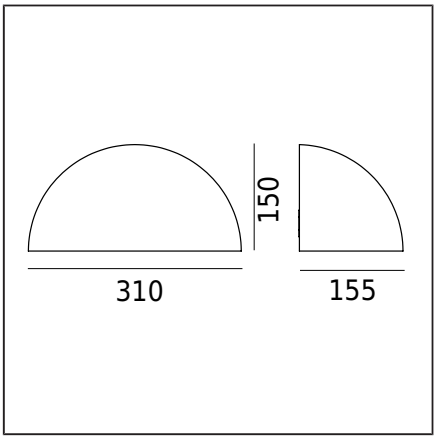

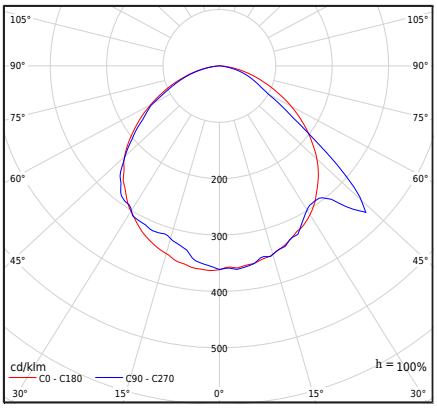

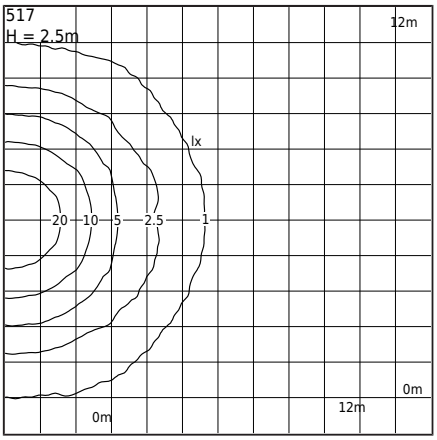

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Luce emisferica diretta verso il basso diffusa
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Apparecchio con un'ampia gamma di applicazioni, ad esempio per l'illuminazione di pareti e superfici di facciata o qualsiasi altro concetto architettonico

Informazioni generali

Materiali	Fusione in alluminio verniciato a polvere. Lente - policarbonato trasparente con struttura, stabilizzato UV. Guarnizione in silicone. Passacavo EPDM.
Metodo di montaggio	Montaggio del corpo illuminante: piastra intermedia, 2 fori di regolazione 7x10mm, spaziatura 100mm Secondo le istruzioni di montaggio allegate
Terminale	Terminali di connessione: max 3x2.5mm² Possibilità di collegare il corpo illuminante in max 3x1.5mm² Cavo rotondo isolato con un diametro di ø7...10.5mm
Tipo di sorgente luminosa	Modulo LED, alimentatore elettronico Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista. Apparecchiatura di controllo sostituibile da un professionista.
Peso apparecchio netto / lordo	1,64kg / 1,94kg
Dimensioni della scatola [cm]	34cm x 17cm x 16,5cm
Dimensioni del luminaire [cm]	31cm x 15,5cm x 15cm

Dati tecnici

Modulo LED	Philips Fortimo SLM C 1203 L09 1619 G7 3K (Scheda tecnica)
Driver	Sì
Durata del driver	50000h
Controllo esterno	Philips Xitanium TE (Manuale utente)
Potenza della sorgente luminosa	6,7W
Potenza del lume.	8,5W
Flusso luminoso della lampada	1059lm
Flusso luminoso del luminare	682lm
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	80,2lm/W
ULOR	0%
Temperatura di colore	3000K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM3
Lampeggiare di luce (Pst LM)	≤0.3
Effetto stroboscopico (SVM)	≤0.7
Indice di resa cromatica CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>50 000h
L90B10 [wg LM-80]	>38 000h
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF 0,90
Fattore THD	20%
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C
Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D / EPREL	
Corrente di spunto	1,65A/16,5µs]
Valutazione BUG	B0-U1-G0

Numero massimo di apparecchi di questo tipo per MCB:

B 10A: 157, B 16A: 254, C 10A: 264, C 16A: 340

Parti di ricambio

ZS517ZX0013	Kit di riparazione.

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Prima del montaggio, leggere le istruzioni allegate al dispositivo di illuminazione. L'installazione e i lavori di manutenzione sono eseguiti da una persona con autorizzazioni e qualifiche appropriate, in conformità con le normative applicabili. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia dell'illuminazione, forniamo ulteriori informazioni su richiesta. La condensa che può verificarsi nei dispositivi di illuminazione è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità del dispositivo di illuminazione

Indici

Indice	Colore	RAL
517AL	ALLUMINIO	9006
517WH	BIANCO	9003
517GR	GRAFITE	7016

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" / RAL - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Prima del montaggio, leggere le istruzioni allegate al dispositivo di illuminazione. L'installazione e i lavori di manutenzione sono eseguiti da una persona con autorizzazioni e qualifiche appropriate, in conformità con le normative applicabili. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia dell'illuminazione, forniamo ulteriori informazioni su richiesta. La condensa che può verificarsi nei dispositivi di illuminazione è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità del dispositivo di illuminazione