

NORLYS KISA HEAD 5176


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Kisa HEAD
5176XX0009
22.09.2026 v.09.6
www.norlys.it



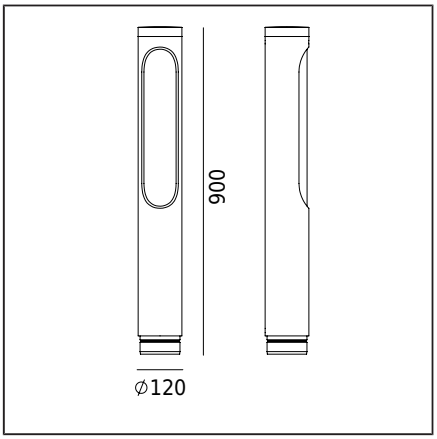

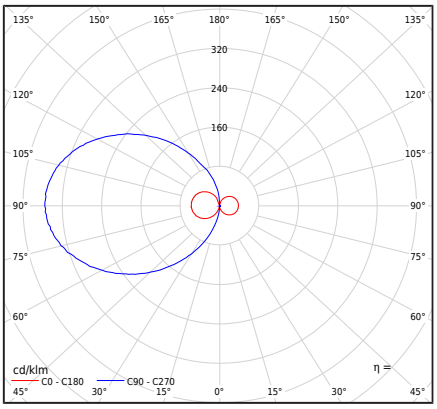

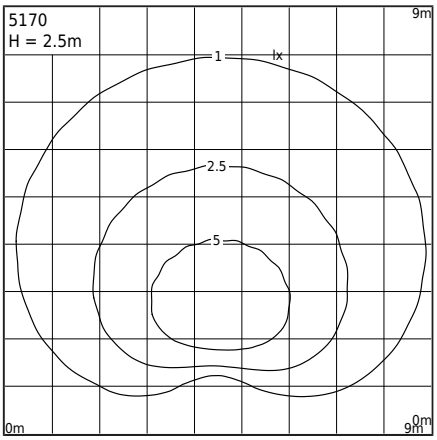

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Luce diffusa su due lati.
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Un apparecchio dal design contemporaneo. Per l'illuminazione di giardini ed altri spazi privati e aree pubbliche.

Informazioni generali

Materiali	Profilo in alluminio estruso, verniciato a polvere. Lente - plastica PMMA satinata.
Metodo di montaggio	Secondo le istruzioni di montaggio incluse. Gli altri accessori devono essere acquistati separatamente.
Terminale	Scatola di giunzione ermetica IP68, morsetti di connessione: max 5x4mm², possibilità di collegare un apparecchio in loop max 5x2,5mm². Cavo in guaina tonda con un diametro di ø8...12,5mm.
Tipo di sorgente luminosa	Modulo LED, alimentatore elettronico Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista. Apparecchiatura di controllo sostituibile da un professionista.
Peso apparecchio netto / lordo	5,9kg / 6,3kg
Dimensioni della scatola [cm]	16cm x 16cm x 93cm
Dimensioni del luminaire [cm]	14cm x 14cm x 90cm

Dati tecnici

6 moduli LED	Philips Fortimo Strip 0,5ft MF FC LV6 3K (Scheda tecnica)
Driver	Sì
Durata del driver	100000h
Controllo esterno	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Manuale utente)
Potenza della sorgente luminosa	23,5W
Potenza del lume.	27W
Flusso luminoso della lampada	3891lm
Flusso luminoso del luminare	2432lm
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	90,1lm/W
ULOR	50%
Temperatura di colore	3000K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM3
Lampeggiare di luce (Pst LM)	≤0.1
Effetto stroboscopico (SVM)	≤0.1
Indice di resa cromatica CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF 0,99
Sovratensione	6 / 10kV
Temperatura Ta nominale	25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C

Questo prodotto contiene sorgenti luminose di classe di efficienza energetica D / EPREL

Opzionalmente apparecchio disponibile anche:
- per temperatura di colore LED di 2700K [1/1]
- per un valore diverso del flusso luminoso
- in versione con dispositivo di protezione da sovratensione (SPD)
- per un altro colore dell'apparecchio (secondo la palette di colori RAL)

Condizioni di vendita e altre informazioni previa accordo con il Dipartimento Commerciale di Norlys.

Corrente di spunto	15A / 295µs
Valutazione BUG	B1-U4-G1

Numero massimo di apparecchi di questo tipo per MCB:

B 10A: 18, B 16A: 29, C 10A: 30, C 16A: 49

Parti di ricambio

ZS5180zx0010	Servizio impostato.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare l'installazione, si dovrebbe leggere il manuale allegato all'apparecchio di illuminazione. L'installazione e i lavori di manutenzione devono essere eseguiti da una persona con le autorizzazioni e qualifiche appropriate, in conformità con le normative vigenti. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia dell'illuminazione, ulteriori informazioni sono fornite su richiesta del cliente. La condensa che può verificarsi negli apparecchi di illuminazione è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità dell'apparecchio.

KISA HEAD 5176

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	

Indici

Indice	Colore	RAL
5176AL	ALLUMINIO	9006
5176GR	GRAFITE	7016

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" / RAL - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare l'installazione, si dovrebbe leggere il manuale allegato all'apparecchio di illuminazione. L'installazione e i lavori di manutenzione devono essere eseguiti da una persona con le autorizzazioni e qualifiche appropriate, in conformità con le normative vigenti. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia dell'illuminazione, ulteriori informazioni sono fornite su richiesta del cliente. La condensa che può verificarsi negli apparecchi di illuminazione è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità dell'apparecchio.