

NORLYS HALDEN 5199


IP 65 | IK 10 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Halden 5199XX0009
16.09.2026 v.09.5
www.norlys.no



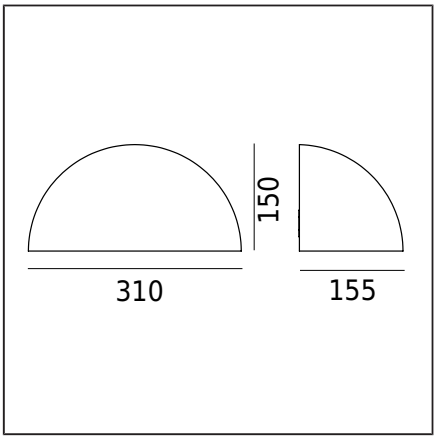

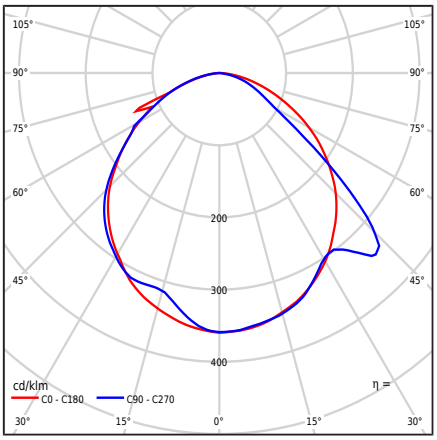

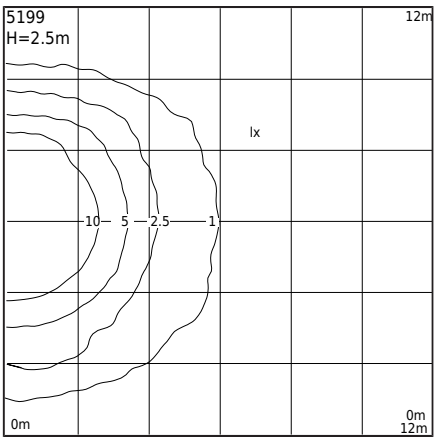

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Fali lámpa,
Fotometriai test	Diffúz lefelé irányított félgömb alakú fény
A lámpatest jellemzői	Egy széles körű alkalmazási lehetőséggel rendelkező lámpatest, többek között falfelületek, homlokzatok és más építészeti koncepciók megvilágítására.

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - átlátszó polikarbonát, UV stabilizált Szilikon tömítés. Gumi kábel
Felszerelési módszer	Lámpatest rögzítése: köztes lemez 2 állítólyukkal 7x10mm, 100mm távolság
Terminál	Csatlakozó kapcsok: max 3x2,5mm², lehetőség a lámpatest hurkos csatlakoztatására max 3x1,5mm². Kerek köpenyű vezeték átmérője ø7...10,5mm.
A fényforrás típusa	LED modul, elektronikus tápegység Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	TE fázishasításos szabályzás
Világítótest súlya nettó / bruttó	1,64kg / 1,94kg
Doboz méretei [cm]	34cm x 17cm x 16,5cm
A lámpatest méretei [cm]	310cm x 155cm x 150cm

Műszaki adatok

LED modul	Philips Fortimo SLM C 1203 L09 1619 G7 4K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	50000h
Felhasználói kézikönyv	Mikrohullámú mozgásérzékelő HC005S (Felhasználói kézikönyv)
Fényforrás teljesítmény	6,7W
Lámpatest teljesítmény	8,1W
Lámpa fényáram	1121lm
Világító fényáram	685lm
A lámpatest hatékonysága	84,6lm/W
ULOR	0%
Színhőmérséklet	4000K
Konzisztencia	SDCM3
Fény villogása (Pst LM)	≤0.3
Stroboszkóp hatás (SVM)	≤0.7
CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Power Factor lámpatest	PF 0,9
THD tényező	20%
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C
Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz D / EPREL	
Bekapcsolási áram	1,65A/16,5µs]
BUG értékelés	B0-U1-G0

Az ilyen típusú lámpatestek maximális száma MCB-enként:

B 10A: 157, B 16A: 254, C 10A: 264, C 16A: 340, B 16A: 254, C 10A: 264, C 16A: 431

Alkatrészek

06120004	Lámpabúra - szervizkészlet
46999610	Tápegység
46999694	LED modul

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A telepítés megkezdése előtt meg kell ismerkedni az armatúrához mellékelt útmutatóval. A világítástechnika dinamikus fejlődése miatt további információkat az ügyfél kérésére nyújtunk. Az armatúrákban előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja az armatúra minőségét.

HALDEN 5199

Indexek

Index	Szín	RAL
5199AL	ALUMÍNIUM	9006
5199WH	FEHÉR	9003
5199GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

A telepítés megkezdése előtt meg kell ismerkedni az armatúrához mellékelt útmutatóval. A világítástechnika dinamikus fejlődése miatt további információkat az ügyfél kérésére nyújtunk. Az armatúrákban előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja az armatúra minőségét.