

# NORLYS ASKER POLE PRO 5200


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Asker pole pro
5200XX0011
16.09.2026 v.11.17
www.norlys.no

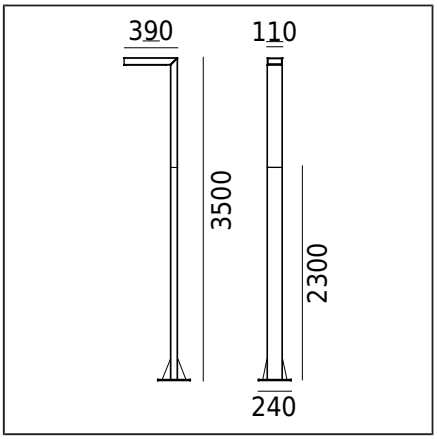

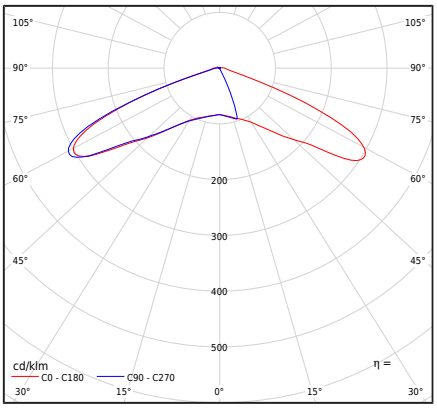


## Lámpatest típusa
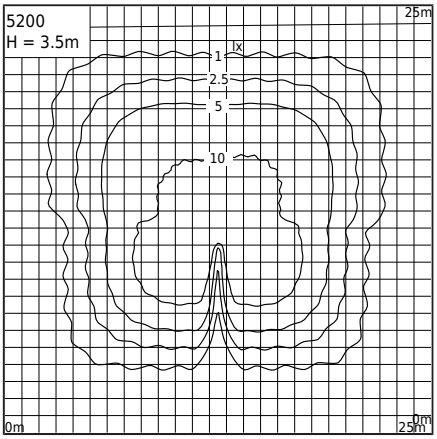
| | |
|---|---|
| A kötés típusa | Állólámpa |
| Fotometriai test | Ledil típusú VSM lencse (IESNA V típus) |
| A lámpatest jellemzői | Privát területek, parkok és más építészeti koncepciók megvilágítására. Széles, egyenletes fényáram. |

## Általános információ

| | |
|---|---|
| Anyagok | Extrudált alumínium profil, porszórt bevonattal Hermetikus külső lencse - átlátszó műanyag Szilikon tömítés. |
| Felszerelési módszer | A lámpatest rögzítése: 4 furat M14 csapokhoz A furatok távolsága 180x180mm, B 50 alapnak megfelelően<br>A mellékelt szerelési útmutató szerint<br>A többi tartozékot külön kell megvásárolni |
| Terminál | Csatlakozó kapcsok: max 5x4mm², a lámpatest hurkolási csatlakozásának lehetősége max 5x2,5mm². Kerek kábel átmérője: ø4...8mm; ø8...12mm vagy ø10...13,6mm |
| Fényszabályozás | DALI2 rendszer szabályzás. A tápegység a megengedett legnagyobb áramerősségre van programozva. Egyéb paraméterek programozása egyeztetés alapján lehetséges. |
| Világítótest súlya nettó / bruttó | 11kg / 17,05kg |
| Doboz méretei [cm] | 232,5cm x 41cm x 41,5cm |
| A lámpatest méretei [cm] | 39cm x 11cm x 350cm |
| A lámpatest oldalsó területe | 0,39m² |

## Műszaki adatok

| | |
|---|---|
| LED modul | Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Adatlap) |
| Sofőr | Igen |
| Sofőr tartósság | 100000h |
| Felhasználói kézikönyv | DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Felhasználói kézikönyv) |
| Fényforrás teljesítmény | 16,8W |
| Lámpatest teljesítmény | 19,5W |
| Világító fényáram | 2668lm |
| A lámpatest hatékonysága | 136,8lm/W |
| ULOR | 0,9% |
| Színhőmérséklet | 3000K |
| Konzisztencia | SDCM5 |
| CRI | 70 |
| L90B10 [wg LM-80] | >100 000h |
| Power Factor lámpatest | PF 0,99 |
| Ta Névleges hőmérséklet | +25°C |
| Környezeti üzemi hőmérs. tartomány | -20...+45°C |

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz D / EPREL

Opcionálisan a lámpatest is elérhető:
- Működési mód/tompítás: DALI/TD; DALI outdoor teljes program
- Külön rendelésre más elérhető működési módok / tompítás a "középső éjszakai" DALI outdoor rendszer részeként
AstroDim / Dynadimmer
- Mozgásérzékelős változatban: HF, PIR
- Különböző fényáram értékekkel
- Túlfeszültség elleni védelemmel (SPD) ellátott változatban
- A lámpatest eltérő színben (a RAL színskála szerint)
- A lámpatest eltérő magasságban
Eladási feltételek és egyéb információk a Norlys Értékesítési Osztályával való kapcsolatfelvétel után

| | |
|---|---|
| BUG értékelés | B2-U2-G1 |

## Kiegészítők Külön megvásárolható

| | |
|---|---|
| 1259GA0009 | Szerelőadapter |
| 180GA0009 | Talajhorgony |
| 3091GA0009 | Horgonyr a betonozáshoz |

## Alkatrészek

| | |
|---|---|
| ZS5200zx0011 | Szervizkészlet |


Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no


TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A telepítés előtt olvassa el a lámpatesthez mellékelt utasításokat. A telepítést és a szervizmunkát megfelelő engedélyekkel és képesítésekkel rendelkező személy végzi az alkalmazandó előírásoknak megfelelően. A világítástechnika dinamikus fejlődésének köszönhetően további információkat kérésre biztosítunk. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségét.

# NORLYS ASKER POLE PRO 5200






## Letölthető fájlok

| | |
|---|---|
| Fotometrikus LDT fájlok | Fotometrikus IES fájlok |
| Kézikönyv | |

## Indexek

| Index | Szín | RAL |
|---|---|---|
| 5200AL | ALUMÍNIUM | 9006 |
| 5200BL | FEKETE | 9005 |
| 5200GR | GRAFIT | 7016 |

A "Colors Template" színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

A telepítés előtt olvassa el a lámpatesthez mellékelt utasításokat. A telepítést és a szervizmunkát megfelelő engedélyekkel és képesítésekkel rendelkező személy végzi az alkalmazandó előírásoknak megfelelően. A világítástechnika dinamikus fejlődésének köszönhetően további információkat kérésre biztosítunk. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségét.