

NORLYS ASKER POLE PRO 5200


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Asker pole pro
5200XX0011
16.09.2026 v.11.17
www.norlys.no



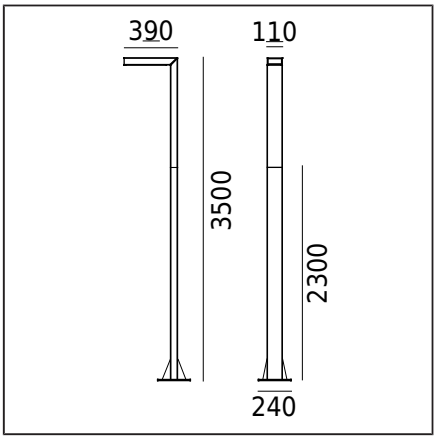

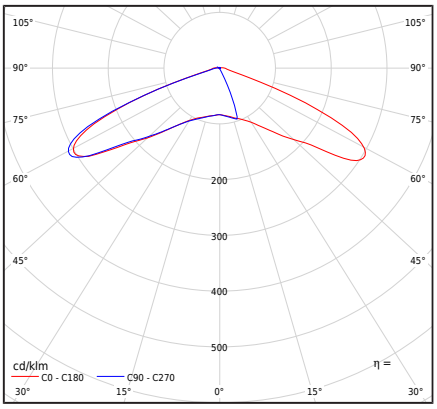

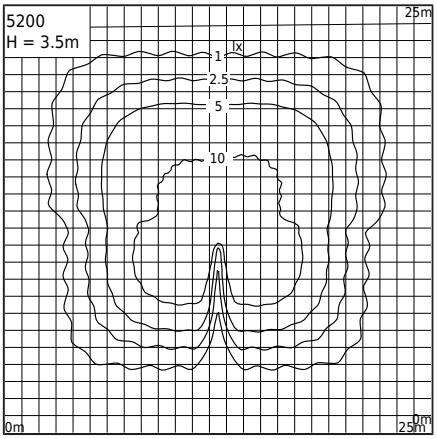

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Lente da Ledil tipo VSM (IESNA tipo V)
Características da luminária	Para iluminação de áreas privadas, parques e outros conceitos arquitetônicos. Feixe de luz amplo e uniforme.

Informação geral

Materiais	Perfil de alumínio extrudido, revestido a pó. A lente externa hermética - plástico PMMA transparente Junta de silicone.
Método de montagem	Montagem do fixture: 4 furos para cavilhas M14 Espaçamento dos furos 180x180mm compatível com a fundação B 50 De acordo com as instruções de instalação anexadas. Outros acessórios devem ser adquiridos separadamente.
Terminal	Terminais de conexão: max 5x4mm², possibilidade de conectar a luminária em loop max 5x2.5mm² Cabo com diâmetro de revestimento redondo: ø4...8mm; ø8...12mm ou ø10...13.6mm
Tipo de fonte de luz	Módulo LED, fonte de alimentação eletrônica DALI para exterior Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional. Equipamento de controle substituível por um profissional.
Peso líquido/bruto do luminária	11kg / 17,05kg
Dimensões da caixa [cm]	232,5cm x 41cm x 41,5cm
Dimensões da luminária [cm]	39cm x 11cm x 350cm
Área lateral do luminaire	0,39m²

Dados técnicos

Durabilidade do driver	100000h
Controle externo	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Manual do usuário)
Potência da fonte de luz	16,8W
Potência do luminário	19,5W
Fluxo luminoso do luminária	2668lm
Eficiência do luminária	136,8lm/W
ULOR	0,9%
Temperatura de cor	3000K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM5
Índice de renderização de cores CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Luminária Power Factor	PF 0,99
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C

Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética D / EPREL

Opcionalmente, a luminária também está disponível:
- Modo de operação/dimerização: DALI/TD; DALI outdoor full program
- Sob encomenda especial, outros modos de operação/dimerização disponíveis como parte do sistema DALI outdoor "meio da noite"
AstroDim / Dynadimmer
- Na versão com sensor de movimento tipo: HF, PIR
- Para um valor de fluxo luminoso diferente
- Versão com dispositivo de proteção contra surtos (SPD)
- Para uma cor diferente da luminária (de acordo com a paleta de cores RAL)
- Para uma altura diferente da luminária
Termos de venda e outras informações, após contato com o Departamento de Vendas Norlys

Classificação BUG	B2-U2-G1

Acessórios vendido separadamente

1259GA0009	Adaptador de montagem
180GA0009	Âncora de solo
3091GA0009	Âncora de concretagem

Peças de reposição

ZS5200zx0011	Conjunto de serviço.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes da instalação, leia as instruções anexadas à luminária. A instalação e o trabalho de serviço são realizados por uma pessoa com autorizações e qualificações apropriadas, de acordo com os regulamentos aplicáveis. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, fornecemos informações adicionais mediante solicitação. A condensação que pode ocorrer nas luminárias é um fenômeno natural e não afeta a qualidade da luminária.

ASKER POLE PRO 5200



Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	

Índices

Índice	Cor	RAL
5200AL	ALUMÍNIO	9006
5200GR	GRAFITE	7016
5200BL	PRETO	9005

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE

Antes da instalação, leia as instruções anexadas à luminária. A instalação e o trabalho de serviço são realizados por uma pessoa com autorizações e qualificações apropriadas, de acordo com os regulamentos aplicáveis. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, fornecemos informações adicionais mediante solicitação. A condensação que pode ocorrer nas luminárias é um fenômeno natural e não afeta a qualidade da luminária.