

NORLYS ASKER POLE PRO 5203


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Asker pole pro
5203XX0011
16.09.2026 v.11.16
www.norlys.no



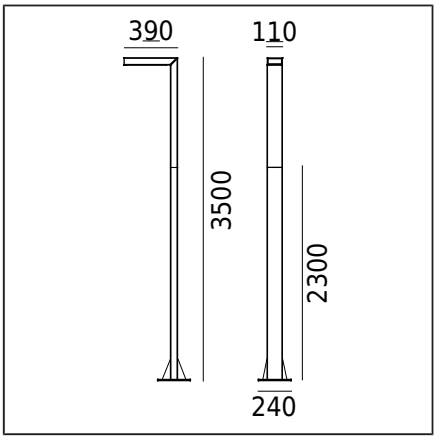

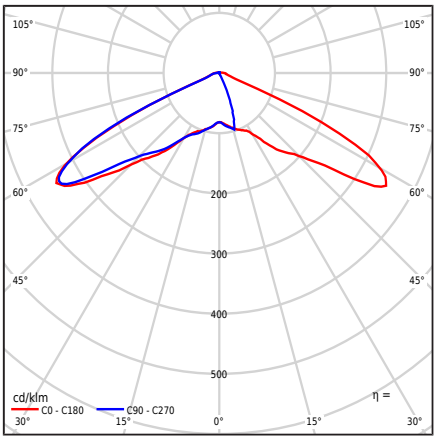

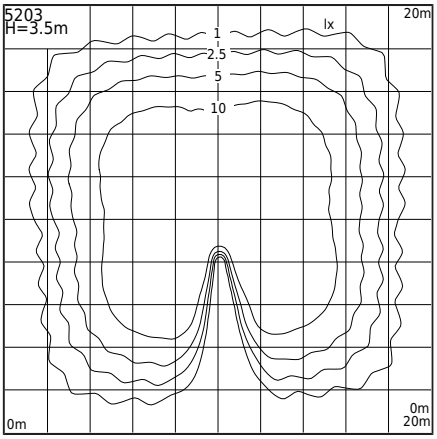

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Állólámpa
Fotometriai test	Ledil típusú VSM lencse (IESNA V típus)
A lámpatest jellemzői	Magánterületek, parkok és egyéb építészeti koncepciók megvilágítására. Széles, egyenletes fényáram.

Általános információ

Anyagok	Extrudált alumínium profil, porszórt bevonattal Hermetikus külső lencse - átlátszó műanyag Szilikon tömítés.
Felszerelési módszer	Lámpatest felszerelés: 4 lyuk M14 csapokhoz, lyuktávolság 180x180 mm A mellékelt összeállítási utasítások szerint Egyéb tartozékok külön megvásárolandók
Terminál	Csatlakozási terminálok: max 3x4mm² A világítótest hurokban történő csatlakoztatásának lehetősége max. 3x4mm² Kerek szigetelt kábel ø8...12mm vagy ø10...13,6mm átmérővel
A fényforrás típusa	Optikai készlet IP67-tel (LED modul és lencse), tápegység Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	Fázishasításos szabályzás (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Világítótest súlya nettó / bruttó	11kg / 17,05kg
Doboz méretei [cm]	232,5cm x 41cm x 41,5cm
A lámpatest méretei [cm]	230cm x 11cm x 39cm
A lámpatest oldalsó területe	0,39m²

Műszaki adatok

LED modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 4K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Fényforrás teljesítmény	16,8W
Lámpatest teljesítmény	19,5W
Lámpa fényáram	2772lm
Világító fényáram	2790lm
A lámpatest hatékonysága	143,1lm/W
ULOR	1%
Színhőmérséklet	4000K
Konzisztencia	SDCM5
CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Power Factor lámpatest	PF 0,95
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz D / EPREL

Opcionálisan a lámpatest is elérhető:
- Egyéb világítási szögekhez
- Különböző fényáram értékhez
- A lámpatest különböző színeihez (a RAL színpaletta szerint)

Az értékesítési feltételek és egyéb információk a Norlys Értékesítési Osztállyal való kapcsolatfelvétel után

BUG értékelés	B2-U2-G1

Kiegészítők Külön megvásárolható

1259GA0009	Szerelőadapter
180GA0009	Talajhorgony
3091GA0009	Horgonyr a betonozáshoz

Alkatrészek

ZS5202zx0011	Szervizkészlet

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Az összeszerelés előtt olvassa el a csatolt világítótest utasításait. A szerelési és karbantartási munkákat a megfelelő engedéllyel és képesítéssel rendelkező személy végezze, az alkalmazandó szabályozásoknak megfelelően. A világítástechnika dinamikus fejlődésére való tekintettel további információkat kérésre biztosítunk. A világítótestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a világítótest minőségét

ASKER POLE PRO 5203



Asker pole pro
5203XX0011
16.09.2026 v.11.16
www.norlys.no

Indexek

Index	Szín	RAL
5203AL	ALUMÍNIUM	9006
5203BL	FEKETE	9005
5203GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Az összeszerelés előtt olvassa el a csatolt világítótest utasításait. A szerelési és karbantartási munkákat a megfelelő engedéllyel és képesítéssel rendelkező személy végezze, az alkalmazandó szabályozásoknak megfelelően. A világítástechnika dinamikus fejlődésére való tekintettel további információkat kérésre biztosítunk. A világítótestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a világítótest minőségét