

NORLYS ASKER POLE PRO 5205


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Asker pole pro
5205XX0011
16.09.2026 v.11.10
www.norlys.de



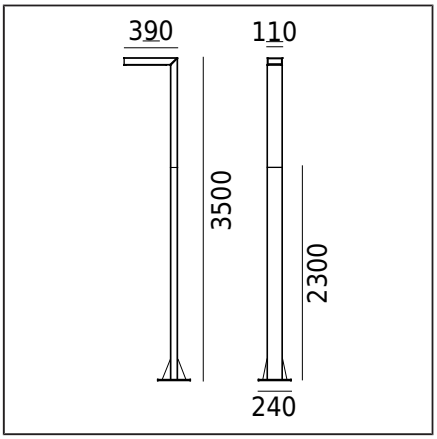

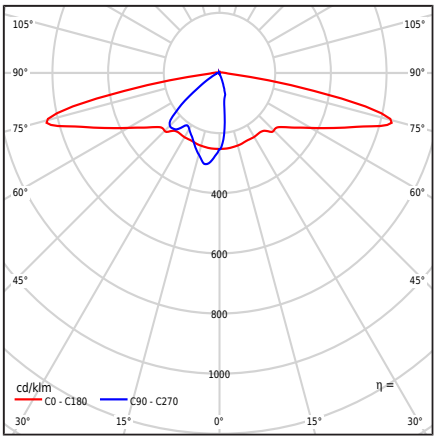

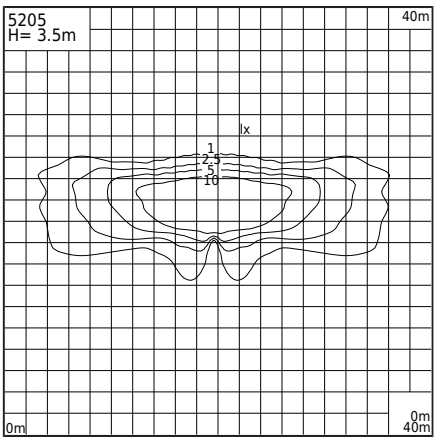

Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper	Ledil-Linse Typ T2-L (IESNA Typ III).
Merkmale der Leuchte	Zur Beleuchtung von Privatgrundstücken, Parkanlagen und anderen architektonischen Konzepten. Breiter, gleichmäßiger Lichtstrahl.

Allgemeine Informationen

Materialien	Extrudiertes Aluminiumprofil, pulverbeschichtet. Die äußere hermetische Linse - transparentes PMMA-Kunststoff Silikondichtung.
Montagemethode	Montage der Leuchte: 4 Löcher für M14 Bolzen. Lochabstand 180x180mm Laut der beigefügten Montageanleitung Weiteres Zubehör muss separat erworben werden
Terminal	Anschlussklemmen: max 5x4mm² Möglichkeit, die Leuchte in Schleifen max 5x2.5mm² anzuschließen Rundkabel mit einem Durchmesser von: ø4...8mm; ø8...12mm oder ø10...13.6mm
Art der Lichtquelle	LED-Modul, DALI-Außen-Netzteil Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Steuerungseinheit durch einen Fachmann.
Leuchtengewicht netto / brutto	11kg / 17,05kg
Boxabmessungen [cm]	232,5cm x 41cm x 41,5cm
Leuchtenabmessungen [cm]	39cm x 11cm x 350cm
Seitenbereich der Leuchte	0,39m²

Technische Daten

LED-Modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 4K (Datenblatt)
Treiber	Ja
Haltbarkeit des Treibers	100000h
Externe Steuerung	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Benutzerhandbuch)
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	16,8W
Leuchtenleistung	19,5W
Lampenlichtstrom	2910lm
Lichtstrom der Leuchte	2827lm
Lichtstärke der Leuchte	2801cd
Effizienz der Leuchte	145lm/W
ULOR	0,84%
Farbtemperatur	4000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM5
Farbwiedergabeindex CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF 0,99
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D / EPREL

Optional ist die Leuchte auch verfügbar:
- Betriebsmodus/Dimmen: DALI/TD; DALI outdoor full program
- Auf Sonderbestellung, andere verfügbare Betriebsmodi / Dimmen als Teil des „middle of the night“ DALI Outdoor-Systems
AstroDim / Dynadimmer
- In der Ausführung mit Bewegungssensor Typ: HF, PIR
- Für einen anderen Lichtstromwert
- Ausführung mit Überspannungsschutzgerät (SPD)
- Für eine andere Leuchtenfarbe (nach RAL-Farbpalette)
- Für eine andere Leuchtenhöhe
Verkaufsbedingungen und weitere Informationen nach Kontaktaufnahme mit der Norlys Verkaufsabteilung

BUG-Bewertung	B1-U2-G1

Zubehör separat erhältlich

1259GA0009	Montageadapter
180GA0009	Bodenanker
3091GA0009	Anker zum Einbetonieren

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Vor der Installation die dem Leuchtmittel beiliegenden Anweisungen lesen. Installations- und Wartungsarbeiten werden von einer Person mit entsprechenden Berechtigungen und Qualifikationen gemäß den geltenden Vorschriften durchgeführt. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnik stellen wir auf Anfrage zusätzliche Informationen zur Verfügung. Kondensation, die in den Leuchten auftreten kann, ist ein natürlicher Vorgang und beeinträchtigt nicht die Qualität des Leuchtmittels.

Ersatzteile

ZS5205zx0011	Service-Set.

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
5205AL	ALUMINIUM	9006
5205GR	GRAPHIT	7016
5205SV	SCHWARZ	9005

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Vor der Installation die dem Leuchtmittel beiliegenden Anweisungen lesen. Installations- und Wartungsarbeiten werden von einer Person mit entsprechenden Berechtigungen und Qualifikationen gemäß den geltenden Vorschriften durchgeführt. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnik stellen wir auf Anfrage zusätzliche Informationen zur Verfügung. Kondensation, die in den Leuchten auftreten kann, ist ein natürlicher Vorgang und beeinträchtigt nicht die Qualität des Leuchtmittels.