

# NORLYS ASKER POLE PRO 5205


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Asker pole pro
5205XX0011
16.09.2026 v.11.10
www.norlys.it

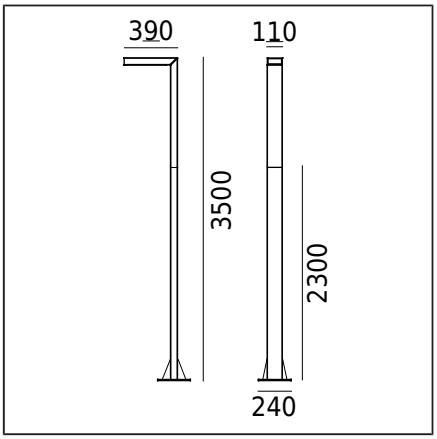

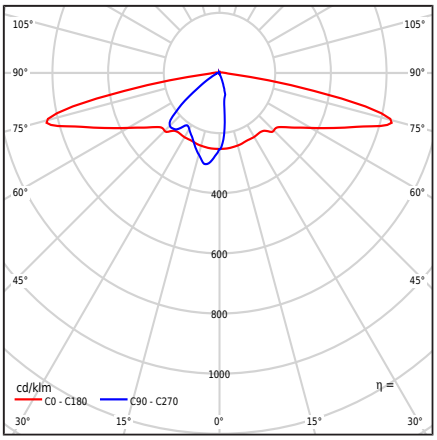


## Tipo di apparecchio di illuminazione
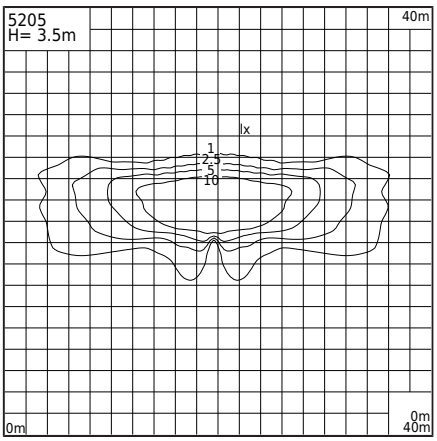
| | |
|---|---|
| Corpo fotometrico | Ledil lente tipo T2-L (IESNA tipo III) |
| Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione | Per l'illuminazione di aree private, parchi ed altri concetti architettonici. Ampio e uniforme flusso luminoso. |

## Informazioni generali

| | |
|---|---|
| Materiali | Profilo in alluminio estruso, verniciato a polvere. La lente ermetica esterna - plastica PMMA trasparente Guarnizione in silicone. |
| Metodo di montaggio | Montaggio dell'apparecchio di illuminazione: 4 fori per perni M14. Distanza tra i fori 180x180mm<br>Secondo le istruzioni di montaggio allegate<br>Altri accessori devono essere acquistati separatamente |
| Terminale | Terminali di connessione: max 5x4mm²<br>Possibilità di collegare l'apparecchio in loop max 5x2.5mm²<br>Cavo isolato rotondo con un diametro di: ø4...8mm; ø8...12mm o ø10...13.6mm |
| Tipo di sorgente luminosa | Modulo LED, alimentatore elettronico DALI per esterni<br>Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista.<br>Apparecchiatura di controllo sostituibile da un professionista. |
| Peso apparecchio netto / lordo | 11kg / 17,05kg |
| Dimensioni della scatola [cm] | 232,5cm x 41cm x 41,5cm |
| Dimensioni del luminaire [cm] | 39cm x 11cm x 350cm |
| Area laterale dell'apparecchio di illuminazione | 0,39m² |

## Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Modulo LED | Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 4K (Scheda tecnica) |
| Driver | Sì |
| Durata del driver | 100000h |
| Controllo esterno | DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Manuale utente) |
| Potenza della sorgente luminosa | 16,8W |
| Potenza del lume. | 19,5W |
| Flusso luminoso della lampada | 2910lm |
| Flusso luminoso del luminare | 2827lm |
| Intensità luminosa dell'apparecchio | 2801cd |
| Efficienza dell'apparecchio di illuminazione | 145lm/W |
| ULOR | 0,84% |
| Temperatura di colore | 4000K |
| Consistenza del colore (ellisse di McAdam) | SDCM5 |
| Indice di resa cromatica CRI | 70 |
| L90B10 [wg LM-80] | >100 000h |
| Apparecchio di illuminazione Power Factor | PF 0,99 |
| Temperatura Ta nominale | +25°C |
| Intervallo di temp. di esercizio ambiente | -20...+45°C |

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D / EPREL

| | |
|---|---|
| Valutazione BUG | B1-U2-G1 |

## Accessori venduto separatamente

| | |
|---|---|
| 1259GA0009 | Adattatore di montaggio |
| 180GA0009 | Ancoraggio al suolo |
| 3091GA0009 | Ancora per cementare |

## Parti di ricambio

| | |
|---|---|
| ZS5205zx0011 | Servizio impostato. |


Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it


TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE


Prima dell'installazione, leggere le istruzioni allegate al apparecchio di illuminazione. L'installazione e il lavoro di assistenza sono eseguiti da una persona con le autorizzazioni e qualifiche appropriate, in conformità con le normative applicabili. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia di illuminazione, forniamo informazioni aggiuntive su richiesta. La condensa che può verificarsi negli apparecchi di illuminazione è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità dell'apparecchio.

# ASKER POLE PRO 5205



## File da scaricare

| | |
|---|---|
| File fotometrici LDT | File IES fotometrici |
| Manuale | |

## Indici

| Indice | Colore | RAL |
|---|---|---|
| 5205AL | ALLUMINIO | 9006 |
| 5205GR | GRAFITE | 7016 |
| 5205BL | NERO | 9005 |

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Prima dell'installazione, leggere le istruzioni allegate al apparecchio di illuminazione. L'installazione e il lavoro di assistenza sono eseguiti da una persona con le autorizzazioni e qualifiche appropriate, in conformità con le normative applicabili. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia di illuminazione, forniamo informazioni aggiuntive su richiesta. La condensa che può verificarsi negli apparecchi di illuminazione è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità dell'apparecchio.