

# NORLYS ASKER POLE PRO 5205


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Asker pole pro
5205XX0011
16.09.2026 v.11.10
www.norlys.no

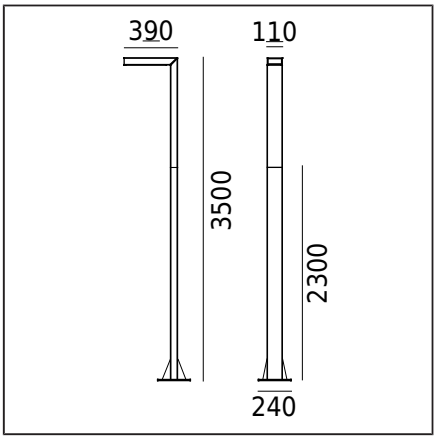

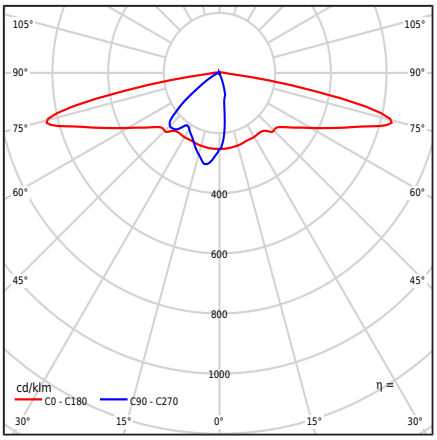


## Type armatur
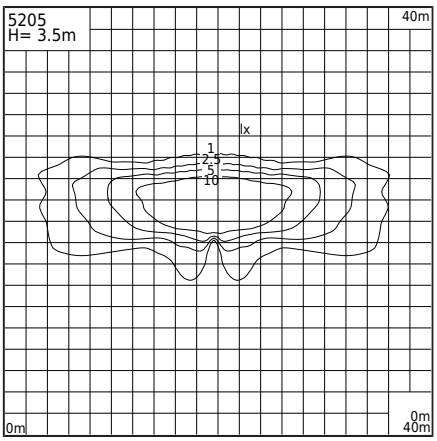
| | |
|---|---|
| Type armatur | Stolpearmatur. |
| Fotometrisk kropp | Ledil linse type T2-L (Asymmetrisk). |
| Karakteristikkene til armaturet | For belysning av private områder, parkområder og andre arkitektoniske konsepter.<br>Bredt og jevnt lysstråle. |

## Generell informasjon

| | |
|---|---|
| Materialer | Pulverlakkert aluminium Den ytre hermetiske linsen - transparang PMMA-plast Silikonpakning. |
| Monteringsmetode | Montering av armaturet: 4 hull for M14 pinner. Hullavstand 180x180mm.<br>I henhold til vedlagte monteringsanvisning.<br>Andre tilbehør må kjøpes separat. |
| Terminal | Tilkoblingsterminaler: maks 5x4mm².<br>Mulighet for å koble armaturen i sløyfer maks 5x2.5mm².<br>Rund isolert kabel med en diameter på: ø4...8mm; ø8...12mm eller ø10...13.6mm. |
| Type lyskilde | LED-modul, DALI utendørs elektronisk strømforsyning<br>Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell.<br>Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell. |
| Lysstyring | Systemlysstyring: DALI utendørs fullprogram. Strømforsyningen er programmert for maksimal tillatt strøm. Programmering av andre parametere etter kontakt med Norlys salgsavdeling. |
| Armaturens vekt netto / brutto | 11kg / 17,05kg |
| Forpakningsstørrelse [cm] | 232,5cm x 41cm x 41,5cm |
| Armaturmål [cm] | 39cm x 11cm x 350cm |
| Side area of luminaire | 0,39m² |

## Tekniske data

| | |
|---|---|
| LED-modul | Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 4K (Produktblad/FDV) |
| Driver | Ja |
| Driver holdbarhet | 100000h |
| Ekstern kontroll | DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Brukerhåndbok) |
| Effekt W | 16,8W |
| Armatureffekt | 19,5W |
| Modul lumen | 2910lm |
| Lumen ut | 2827lm |
| Luminous intensity of the luminaire | 2801cd |
| Armatur Lumen/Watt | 145lm/W |
| ULOR | 0,84% |
| Fargetemperatur | 4000K |
| Farvekonsistens (McAdam-Ellipse) | SDCM5 |
| Fargegjengivelsesindeks | 70 |
| L90B10 [wg LM-80] | >100 000h |
| Virkningsgrad | PF 0,99 |
| Ta nominel: | +25°C |
| Omgivelsens driftstemp. område | -20...+45°C |

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse D / EPREL

Valgfritt er armaturet også tilgjengelig:
- Driftsmodus/dimming: DALI/TD; DALI utendørs fullprogram
- På spesialbestilling, andre tilgjengelige driftsmodi/dimming som en del av "midt på natten" DALI utendørssystem
AstroDim / Dynadimmer
- I versjonen med bevegelsessensor type: HF, PIR
- For en annen lysstrømverdi
- Versjon med overspenningsvern (SPD)
- For en annen farge på armaturet (i henhold til RAL fargepalett)
- For en annen armaturhøyde
Salgsvilkår og annen informasjon, etter kontakt med Norlys salgsavdeling.

| | |
|---|---|
| BUG-vurdering | B1-U2-G1 |


Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no


TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før installasjonen, les instruksjonene som følger med armaturen. Installasjon og servicearbeid utføres av en person med passende autorisasjoner og kvalifikasjoner, i samsvar med gjeldende forskrifter. På grunn av dynamisk utvikling innen belysningsteknologi, gir vi ytterligere informasjon på forespørsel. Kondensasjon som kan oppstå i armaturene er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturen.

# ASKER POLE PRO 5205



## Tilbehør Selges separat

| | |
|---|---|
| 1259GA0009 | Monteringsadapter |
| 180GA0009 | Bakkeanker |
| 3091GA0009 | Anker for innstøping |

## Reservedeler

| | |
|---|---|
| ZS5205zx0011 | Service kit. |

## Filer som kan lastes ned

| | |
|---|---|
| Photometric LDT files | Photometric IES files |
| Manual | |

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Før installasjonen, les instruksjonene som følger med armaturen. Installasjon og servicearbeid utføres av en person med passende autorisasjoner og kvalifikasjoner, i samsvar med gjeldende forskrifter. På grunn av dynamisk utvikling innen belysningsteknologi, gir vi ytterligere informasjon på forespørsel. Kondensasjon som kan oppstå i armaturene er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturen.