

NORLYS ASKER POLE PRO 5207


IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Asker pole pro
5207XX0011
16.09.2026 v.11.11
www.norlys.it



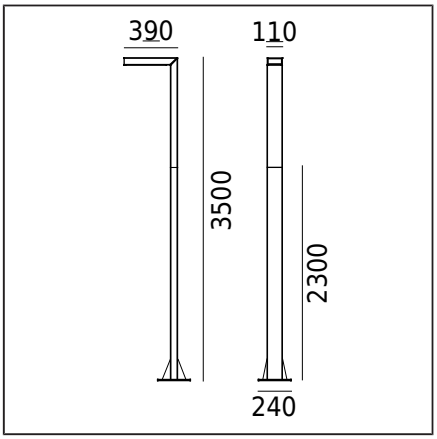

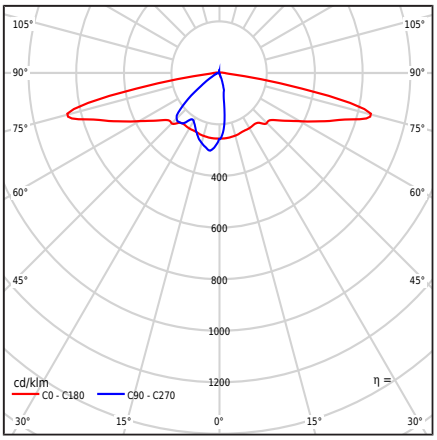

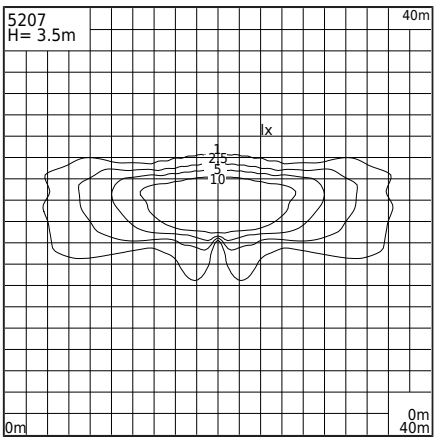

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Ledil lente tipo T2-L (IESNA tipo III)
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Per l'illuminazione di aree private, parchi e altri concetti architettonici. Ampio fascio di luce uniforme.

Informazioni generali

Materiali	Profilo in alluminio estruso, verniciato a polvere. La lente ermetica esterna - plastica PMMA trasparente Guarnizione in silicone.
Metodo di montaggio	Montaggio del luminaire: 4 fori per perni M14, spaziatura dei fori 180x180mm Secondo le istruzioni di montaggio allegate Altri accessori devono essere acquistati separatamente
Terminale	Terminali di connessione: max 3x4mm² Possibilità di collegare l'apparecchio di illuminazione in sequenze di max. 3x4mm² Cavo isolato rotondo con diametro di ø8...12mm o ø10...13,6mm
Tipo di sorgente luminosa	Kit ottico con IP67 (modulo LED e lente); alimentatore elettronico Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista. Apparecchiatura di controllo sostituibile da un professionista.
Peso apparecchio netto / lordo	11kg / 17,05kg
Dimensioni della scatola [cm]	232,5cm x 41cm x 41,5cm
Dimensioni del luminaire [cm]	350cm x 39cm x 24cm
Area laterale dell'apparecchio di illuminazione	0,39m²

Dati tecnici

Modulo LED	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 4K (Scheda tecnica)
Driver	Sì
Potenza della sorgente luminosa	16,8W
Potenza del lume.	19,4W
Flusso luminoso della lampada	2910lm
Flusso luminoso del luminare	2834lm
Intensità luminosa dell'apparecchio	2660cd
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	146,1lm/W
ULOR	0,83%
Temperatura di colore	4000K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM5
Indice di resa cromatica CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF 0,95
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C
Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D / EPREL	
Valutazione BUG	B1-U2-G1

Accessori venduto separatamente

1259GA0009	Adattatore di montaggio
180GA0009	Ancoraggio al suolo
3091GA0009	Ancora per cementare

Parti di ricambio

ZS5206zx0011	Servizio impostato.

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Prima del montaggio, leggere le istruzioni allegate al dispositivo di illuminazione. L'installazione e i lavori di manutenzione sono eseguiti da una persona con autorizzazioni e qualifiche appropriate, in conformità con le normative applicabili. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia dell'illuminazione, forniamo ulteriori informazioni su richiesta. La condensa che può verificarsi nei dispositivi di illuminazione è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità del dispositivo di illuminazione

NORLYS ASKER POLE PRO 5207

Indici

Indice	Colore	RAL
5207AL	ALLUMINIO	9006
5207GR	GRAFITE	7016
5207BL	NERO	9005

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Prima del montaggio, leggere le istruzioni allegate al dispositivo di illuminazione. L'installazione e i lavori di manutenzione sono eseguiti da una persona con autorizzazioni e qualifiche appropriate, in conformità con le normative applicabili. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia dell'illuminazione, forniamo ulteriori informazioni su richiesta. La condensa che può verificarsi nei dispositivi di illuminazione è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità del dispositivo di illuminazione