


NORLYS ASKER PRO 5215


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Asker pro
5215XX0009
14.10.2026 v.09.5
www.norlys.no

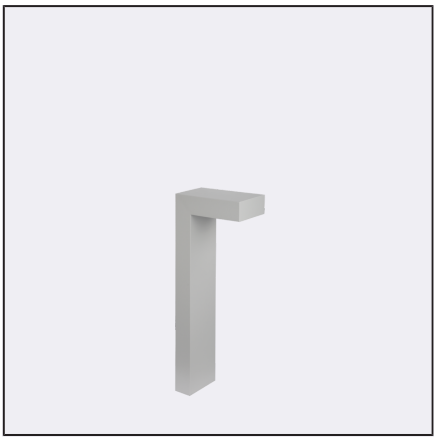

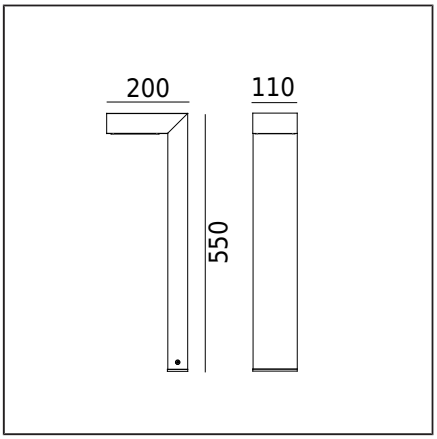

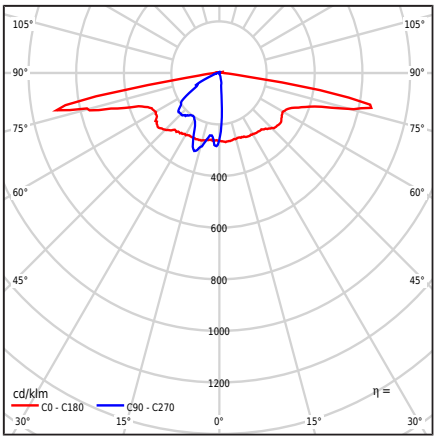

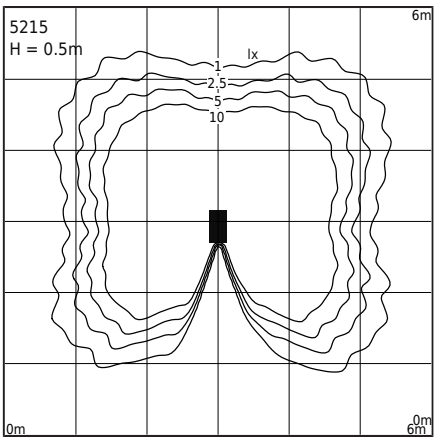

Type af armatur

Fotometrisk krop	Ledil linse type SCL (IESNA type II / III)
Egenskaber ved armaturet	Luminaire med et moderne design Til belysning af haver, private områder og andre arkitektoniske koncepter

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Den ydre hermetiske linse - transparent PMMA-plast Silikonepakning. EPDM kabelgennemføring.
Monteringsmetode	Montering af armatur: 4 huller ø8mm, afstand 18x50mm Ifølge de vedhæftede monteringsinstruktioner Andre tilbehør skal købes separat
Terminal	Tilslutningsterminaler: max 3x2,5mm² Mulighed for at tilslutte armaturet i løkker af max. 3x1,5mm² Rundt isoleret kabel med en maksimal diameter på ø12,5mm
Type af lyskilde	Optisk sæt med IP67 (LED-modul og linse); elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Armaturens vægt netto / brutto	3,04kg / 3,64kg
Boksdimensioner [cm]	57cm x 23cm x 14cm
Luminaiemål [cm]	55cm x 20cm x 11cm

Tekniske data

LED-modul	Cree DK200402 V1 XTE-HE 3V 4K. (Datablad)
Driver	Ja
Driverens holdbarhed	50000h
Extern kontrol	Philips Xitanium TE (Brugermanual)
Lyskilde wattstyrke	5,8W
Armatur wattforbrug	7,7W
Lampe lysstrøm	828lm
Luminaires lysstrøm	654lm
Effektivitet af armaturet	84,9lm/W
ULOR	1%
Farvetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	109 000h
Power Factor armatur	PF 0,95
THD-faktor	20%
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse F / EPREL

Valgfrit fås armaturet også:
- Til andre typer linser
- Udgave med overspændingsbeskyttelsesenhed (SPD)
- Til en anden farve af armaturet (i henhold til RAL-farvepaletten)
- Til en anden armaturhøjde, ikke mindre end 55cm

Salgsvilkår og andre oplysninger, efter kontakt med Norlys' salgsafdeling

Startstrøm	3,36A / 36µs
BUG-vurdering	B1-U1-G1

Tilbehør sælges separat

1907ZX0009	Anker til indstøbning
3090GA0009	Monteringsadapter
1909GA0010	Adapter til betonfundament
3081XX0009	Monteringsadapter
1908GA0009	Jordanker

Reservedele

ZS5215zx0009	Reparationssæt.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før samlingen, læs de vedlagte instruktioner til armaturet. Installation og servicearbejde udføres af en person med passende autorisationer og kvalifikationer, i overensstemmelse med gældende regler. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi, tilbyder vi yderligere information på forespørgsel. Kondens, der kan opstå i armaturerne, er et naturligt fænomen og påvirker ikke kvaliteten af armaturet

ASKER PRO 5215



Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indekser

Indeks	Farve	RAL
5215AL	ALUMINIUM	9006
5215GR	GRAFIT	7016
5215BL	SORT	9005

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" / RAL - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før samlingen, læs de vedlagte instruktioner til armaturet. Installation og servicearbejde udføres af en person med passende autorisationer og kvalifikationer, i overensstemmelse med gældende regler. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi, tilbyder vi yderligere information på forespørgsel. Kondens, der kan opstå i armaturerne, er et naturligt fænomen og påvirker ikke kvaliteten af armaturet