


NORLYS ASKER PRO 5215


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Asker pro
5215XX0009
14.10.2026 v.09.5
www.norlys.no

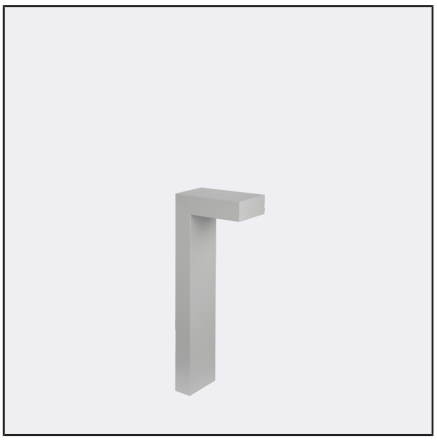

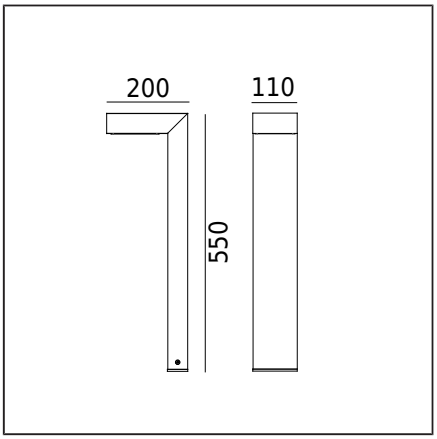

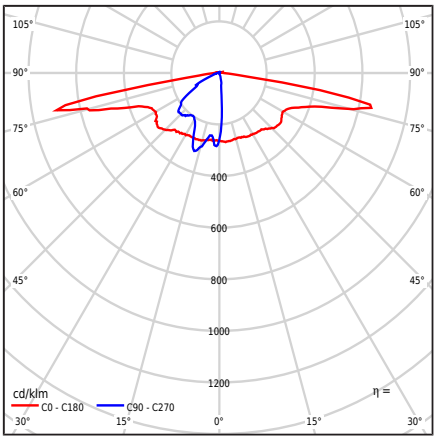

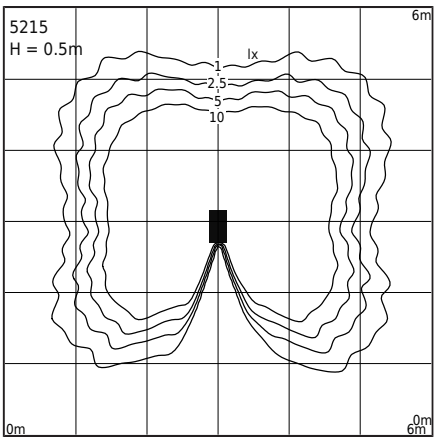

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Ledil objektiivi tüüp SCL (IESNA tüüp II / III)
Valgusti omadused	Valgusti kaasaegse disainiga Aedade, erapiirkondade ja muude arhitektuurikontseptsioonide valgustamiseks

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Välimine hermeetiline lääts - läbipaistev PMMA-plastik Silikoonist tihend. EPDM kaabliglanss.
Paigaldusmeetod	Valgusti paigaldus: 4 auku ø8mm, vahed 18x50mm Vastavalt lisatud paigaldusjuhistele Muud tarvikud tuleb osta eraldi
Terminal	Ühendusterminalid: maksimaalselt 3x2,5mm² Valgusti ühendamise võimalus silmustesse maksimaalselt 3x1,5mm² Ümarkaabel maksimaalse läbimõõduga ø12,5mm
Valgusallika tüüp	Optiline komplekt IP67-ga (LED-moodul ja lääts); elektrooniline vooluallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti kaal neto / bruto	3,04kg / 3,64kg
Kasti mõõtmed [cm]	57cm x 23cm x 14cm
Valgusti mõõtmed [cm]	55cm x 20cm x 11cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Cree DK200402 V1 XTE-HE 3V 4K. (Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	50000h
Väline juhtimine	Philips Xitanium TE (Kasutusjuhend)
Valgusallika võimsus	5,8W
Valgusti võimsus	7,7W
Lambi valgusvoog	828lm
Valgusti valgusvoog	654lm
Valgusti tõhusus	84,9lm/W
ULOR	1%
Värvitemperatuur	4000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Värviedastusindeks CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	109 000h
Power Factor valgusti	PF 0,95
THD tegur	20%
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest F / EPREL

Valikuliselt on valgusti saadaval ka:
- Teist tüüpi läätsede jaoks
- Versioon liigpingekaitse seadmega (SPD)
- Valgusti erineva värvi jaoks (vastavalt RAL värvipaletile)
- Valgusti erineva kõrguse jaoks, mitte vähem kui 55 cm

Müügi tingimused ja muu teave pärast kontakti Norlys müügiosakonnaga

Sissevoolu vool	3,36A / 36µs
BUG hindamine	B1-U1-G1

Tarvikud müüakse eraldi

1907ZX0009	Ankur betoneerimiseks
3090GA0009	Paigaldusadapter
1909GA0010	Adapter betoonvundamendile
3081XX0009	Paigaldusadapter
1908GA0009	Maapindankur

Varuosad

ZS5215zx0009	Remontkomplekt.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne kokkupanekut lugege läbi valgusti külge kinnitatud juhised. Paigalduse ja hooldustöid teostab isik, kellel on vastavad load ja kvalifikatsioon, kooskõlas kehtivate eeskirjadega. Tulenevalt valgustehnoloogia dünaamilisest arengust anname lisateavet nõudmisel. Valgustites tekkiv kondensaat on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti

ASKER PRO 5215



Asker pro
5215XX0009
14.10.2026 v.09.5
www.norlys.no

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
5215AL	ALUMIINIUM	9006
5215GR	GRAFIIT	7016
5215BL	MUST	9005

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne kokkupanekut lugege läbi valgusti külge kinnitatud juhised. Paigalduse ja hooldustöid teostab isik, kellel on vastavad load ja kvalifikatsioon, kooskõlas kehtivate eeskirjadega. Tulenevalt valgustehnoloogia dünaamilisest arengust anname lisateavet nõudmisel. Valgustites tekkiv kondensaat on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteeti