


# NORLYS ASKER PRO 5215


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Asker pro
5215XX0009
14.10.2026 v.09.5
www.norlys.no

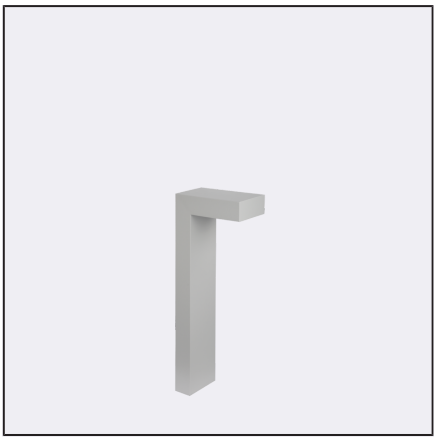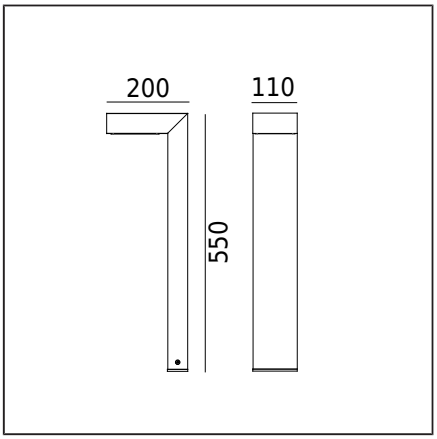

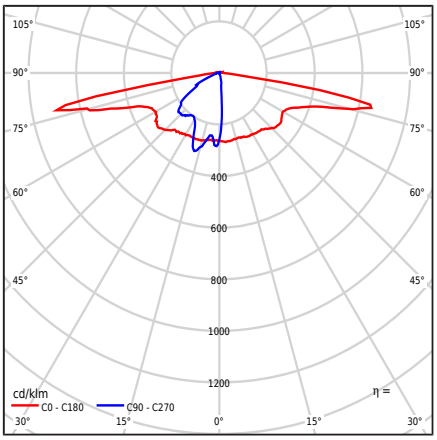


## Lámpatest típusa
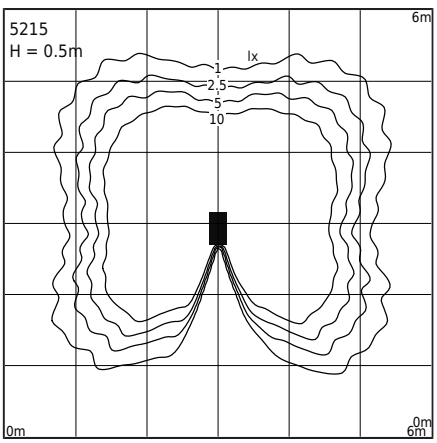
| | |
|---|---|
| A kötés típusa | Napelemes lámpa |
| Fotometriai test | Ledil lencse típus SCL (IESNA II / III típus) |
| A lámpatest jellemzői | Kortárs dizájnnal rendelkező lámpatest<br>Kertek, magánterületek és egyéb építészeti koncepciók megvilágítására |

## Általános információ

| | |
|---|---|
| Anyagok | Porfestett alumínium öntvény Hermetikus külső lencse - átlátszó műanyag<br>Szilikon tömítés. Gumi kábel |
| Felszerelési módszer | Lámpatest rögzítése: 4 lyuk ø8mm, távolság 18x50mm<br>A mellékelt összeszerelési útmutató szerint<br>Egyéb tartozékok külön vásárolhatók meg |
| Terminál | Csatlakozó terminálok: max 3x2.5mm²<br>Lehetőség a lámpatest összekötésére max. 3x1.5mm² hurkokban<br>Kerek szigetelt kábel, legfeljebb ø12.5mm átmérőig |
| A fényforrás típusa | Optikai készlet IP67-tel (LED modul és lencse), tápegység<br>Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED) |
| Fényszabályozás | TE fázishasításos szabályzás |
| Világítótest súlya nettó / bruttó | 3,04kg / 3,64kg |
| Doboz méretei [cm] | 57cm x 23cm x 14cm |
| A lámpatest méretei [cm] | 55cm x 20cm x 11cm |

## Műszaki adatok

| | |
|---|---|
| LED modul | Cree DK200402 V1 XTE-HE 3V 4K. (Adatlap) |
| Sofőr | Igen |
| Sofőr tartósság | 50000h |
| Felhasználói kézikönyv | Philips Xitanium TE (Felhasználói kézikönyv) |
| Fényforrás teljesítmény | 5,8W |
| Lámpatest teljesítmény | 7,7W |
| Lámpa fényáram | 828lm |
| Világító fényáram | 654lm |
| A lámpatest hatékonysága | 84,9lm/W |
| ULOR | 1% |
| Színhőmérséklet | 4000K |
| Konzisztencia | SDCM3 |
| CRI | 80 |
| L90 TM-21 [wg LM-80] | 109 000h |
| LED fotobiológiai veszély | RG0 vagy RG1 |
| Power Factor lámpatest | PF 0,95 |
| THD tényező | 20% |
| Ta Névleges hőmérséklet | +25°C |
| Környezeti üzemi hőmérs. tartomány | -20...+45°C |

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz A F / EPREL

Opcionálisan a lámpatest is elérhető:
- Más típusú lencsékhez
- Túlfeszültség-védelmi eszközzel (SPD) ellátott változatban
- A lámpatest más színéhez (az RAL színpaletta szerint)
- A lámpatest más magasságához, legalább 55 cm

Értékesítési feltételek és egyéb információk, a Norlys Értékesítési Osztályának felkeresése után

| | |
|---|---|
| Bekapcsolási áram | 3,36A / 36µs |
| BUG értékelés | B1-U1-G1 |

## Kiegészítők Külön megvásárolható

| | |
|---|---|
| 1907ZX0009 | Horgonyr a betonozáshoz |
| 3090GA0009 | Szerelőadapter |
| 1909GA0010 | Adapter beton alaphoz |
| 3081XX0009 | Szerelőadapter |
| 1908GA0009 | Talajhorgony |

## Alkatrészek

| | |
|---|---|
| ZS5215zx0009 | Javítókészlet. |

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Az összeszerelés előtt olvassa el a csatolt világítótest utasításait. A szerelési és karbantartási munkákat a megfelelő engedéllyel és képesítéssel rendelkező személy végezze, az alkalmazandó szabályozásoknak megfelelően. A világítástechnika dinamikus fejlődésére való tekintettel további információkat kérésre biztosítunk. A világítótestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a világítótest minőségét

# ASKER PRO 5215






## Letölthető fájlok

| | |
|---|---|
| Fotometrikus LDT fájlok | Fotometrikus IES fájlok |
| Kézikönyv | BIM Revit |
| BIM ArchiCAD | |

## Indexek

| Index | Szín | RAL |
|---|---|---|
| 5215AL | ALUMÍNIUM | 9006 |
| 5215BL | FEKETE | 9005 |
| 5215GR | GRAFIT | 7016 |

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Az összeszerelés előtt olvassa el a csatolt világítótest utasításait. A szerelési és karbantartási munkákat a megfelelő engedéllyel és képesítéssel rendelkező személy végezze, az alkalmazandó szabályozásoknak megfelelően. A világítástechnika dinamikus fejlődésére való tekintettel további információkat kérésre biztosítunk. A világítótestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a világítótest minőségét