


NORLYS ASKER PRO 5215


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Asker pro
5215XX0009
14.10.2026 v.09.5
www.norlys.it

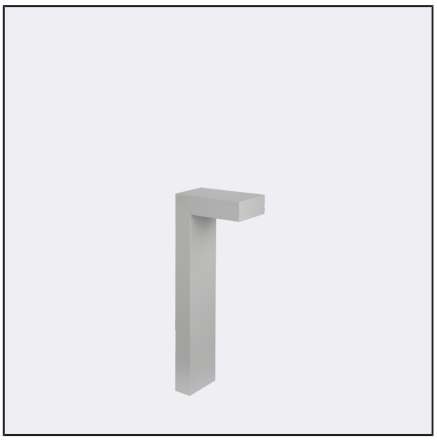

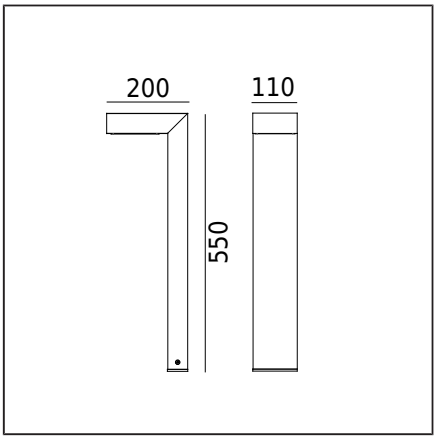

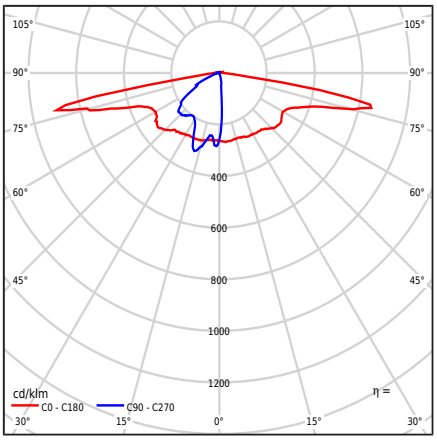

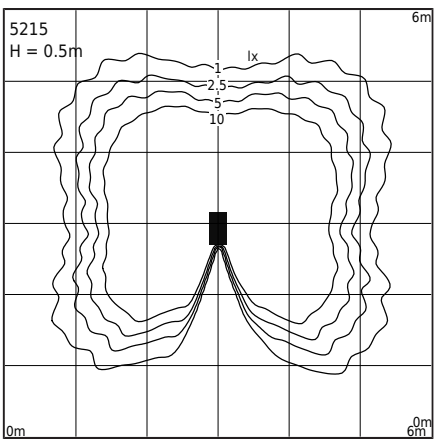

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Tipo di lente Ledil SCL (IESNA tipo II / III)
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Apparecchio di illuminazione con un design contemporaneo Per l'illuminazione di giardini, aree private e altri concetti architettonici

Informazioni generali

Materiali	Fusione in alluminio verniciato a polvere. La lente ermetica esterna - plastica PMMA trasparente Guarnizione in silicone. Passacavo EPDM.
Metodo di montaggio	Montaggio apparecchio: 4 fori ø8mm, distanza 18x50mm Secondo le istruzioni di montaggio allegate Altri accessori devono essere acquistati separatamente
Terminale	Terminali di connessione: max 3x2.5mm² Possibilità di collegare l'apparecchio in anelli di max. 3x1.5mm² Cavo isolato rotondo con un diametro massimo di ø12.5mm
Tipo di sorgente luminosa	Kit ottico con IP67 (modulo LED e lente); alimentatore elettronico Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista. Apparecchiatura di controllo sostituibile da un professionista.
Peso apparecchio netto / lordo	3,04kg / 3,64kg
Dimensioni della scatola [cm]	57cm x 23cm x 14cm
Dimensioni del luminaire [cm]	55cm x 20cm x 11cm

Dati tecnici

Modulo LED	Cree DK200402 V1 XTE-HE 3V 4K. (Scheda tecnica)
Driver	Sì
Durata del driver	50000h
Controllo esterno	Philips Xitanium TE (Manuale utente)
Potenza della sorgente luminosa	5,8W
Potenza del lume.	7,7W
Flusso luminoso della lampada	828lm
Flusso luminoso del luminare	654lm
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	84,9lm/W
ULOR	1%
Temperatura di colore	4000K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM3
Indice di resa cromatica CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	109 000h
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF 0,95
Fattore THD	20%
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F / EPREL

Corrente di spunto	3,36A / 36µs
Valutazione BUG	B1-U1-G1

Accessori venduto separatamente

1907ZX0009	Ancora per cementare
3090GA0009	Adattatore di montaggio
1909GA0010	Adattatore per fondazione in calcestruzzo
3081XX0009	Adattatore di montaggio
1908GA0009	Ancoraggio al suolo

Parti di ricambio

ZS5215zx0009	Kit di riparazione.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Prima del montaggio, leggere le istruzioni allegate al dispositivo di illuminazione. L'installazione e i lavori di manutenzione sono eseguiti da una persona con autorizzazioni e qualifiche appropriate, in conformità con le normative applicabili. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia dell'illuminazione, forniamo ulteriori informazioni su richiesta. La condensa che può verificarsi nei dispositivi di illuminazione è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità del dispositivo di illuminazione

ASKER PRO 5215



File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indici

Indice	Colore	RAL
5215AL	ALLUMINIO	9006
5215GR	GRAFITE	7016
5215BL	NERO	9005

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" / RAL - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE

Prima del montaggio, leggere le istruzioni allegate al dispositivo di illuminazione. L'installazione e i lavori di manutenzione sono eseguiti da una persona con autorizzazioni e qualifiche appropriate, in conformità con le normative applicabili. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia dell'illuminazione, forniamo ulteriori informazioni su richiesta. La condensa che può verificarsi nei dispositivi di illuminazione è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità del dispositivo di illuminazione