


NORLYS ASKER POLE PRO 5222


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

asker pole pro
5222XX0009
16.09.2026 v.09.28
www.norlys.it

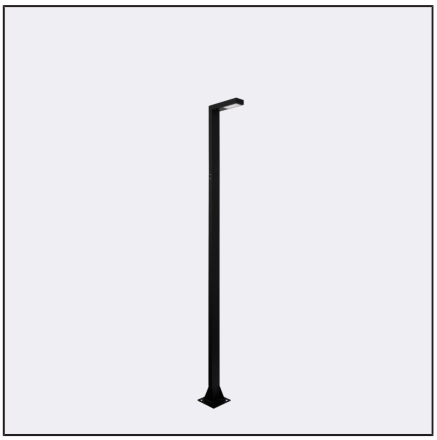

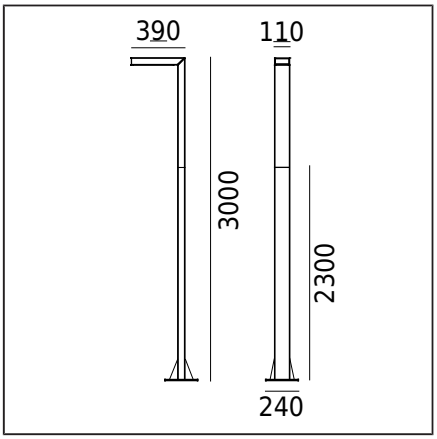

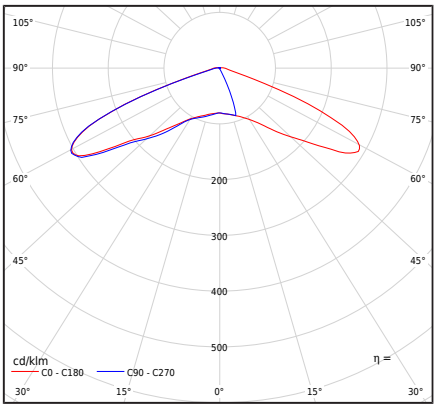

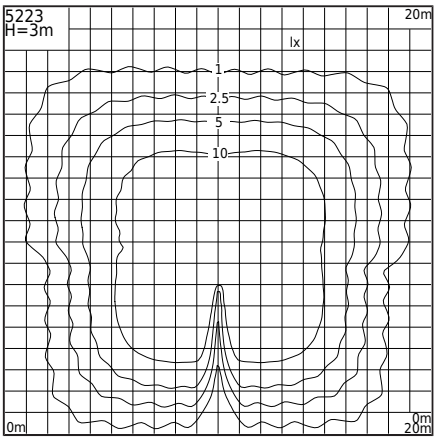

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Lente di Ledil tipo VSM (IESNA tipo V)
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Per l'illuminazione di aree private, parchi e altri concetti architettonici. Ampio e uniforme fascio luminoso.

Informazioni generali

Materiali	Profilo in alluminio estruso, verniciato a polvere. La lente ermetica esterna - plastica PMMA trasparente Guarnizione in silicone.
Metodo di montaggio	Installazione del dispositivo: 4 fori per perni M14 Interasse dei fori 180x180mm, compatibile con fondazione in calcestruzzo B 50 Conforme alle istruzioni di installazione allegate. Altri accessori devono essere acquistati separatamente.
Terminale	Terminali di connessione: max 5x2,5mm², possibilità di collegamento in serie del corpo illuminante max 5x2,5mm². Cavo in guaina rotonda con diametro: ø8...12mm o ø10...13,6mm
Tipo di sorgente luminosa	Kit ottico con IP67 (modulo LED e lente); alimentatore elettronico Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista. Apparecchiatura di controllo sostituibile da un professionista.
Peso apparecchio netto / lordo	10kg / 11kg
Dimensioni della scatola [cm]	232,5cm x 26cm x 26cm
Dimensioni del luminaire [cm]	24cm x 48,5cm x 300cm
Area laterale dell'apparecchio di illuminazione	0,35m²

Dati tecnici

Modulo LED	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Scheda tecnica)
Driver	Sì
Durata del driver	100000h
Controllo esterno	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Manuale utente)
Potenza della sorgente luminosa	16,8W
Potenza del lume.	19,5W
Flusso luminoso della lampada	2667lm
Flusso luminoso del luminare	2667lm
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	136,8lm/W
ULOR	1%
Temperatura di colore	3000K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM5
Indice di resa cromatica CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF 0,99
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C
Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D / EPREL	
Valutazione BUG	B2-U2-G1

Accessori venduto separatamente

1259GA0009	Adattatore di montaggio
180GA0009	Ancoraggio al suolo
3091GA0009	Ancora per cementare

Parti di ricambio

ZS5200zx0010	Servizio impostato.

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Prima dell'installazione, leggere le istruzioni incluse con l'apparecchio. L'installazione e il lavoro di assistenza sono effettuati da una persona con autorizzazioni e qualifiche appropriate, in conformità con le normative applicabili. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia di illuminazione, forniamo ulteriori informazioni su richiesta del cliente. La condensa che può verificarsi nei corpi illuminanti è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità del corpo illuminante

ASKER POLE PRO 5222



Indici

Indice	Colore	RAL
5222AL	ALLUMINIO	9006
5222GR	GRAFITE	7016
5222BL	NERO	9005

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE

Prima dell'installazione, leggere le istruzioni incluse con l'apparecchio. L'installazione e il lavoro di assistenza sono effettuati da una persona con autorizzazioni e qualifiche appropriate, in conformità con le normative applicabili. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia di illuminazione, forniamo ulteriori informazioni su richiesta del cliente. La condensa che può verificarsi nei corpi illuminanti è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità del corpo illuminante