

# NORLYS VISBY 576


IP 65 | IK 05 | AC 220-240V 50-60Hz | LED

Visby 576XX0309
10.11.2026 v.09.9
www.norlys.no

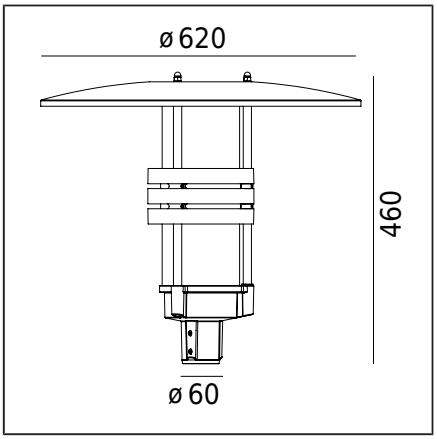

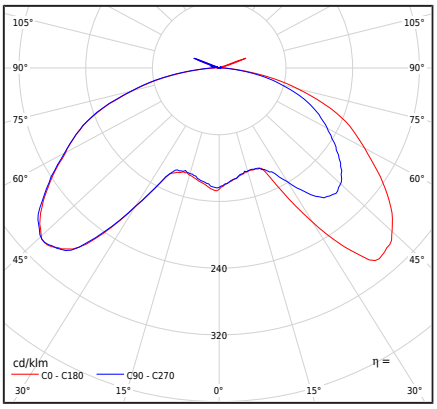


## Tipo de luminaria
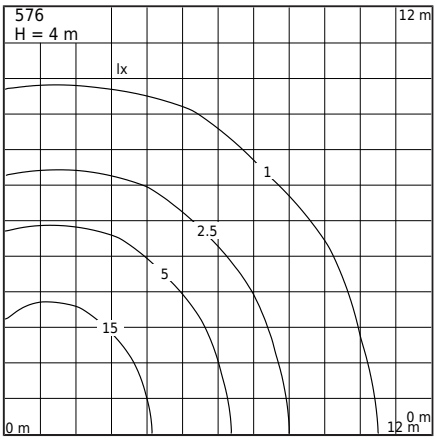
| | |
|---|---|
| Cuerpo fotométrico | Luz con distribución de luz rotacionalmente simétrica (luz directa/indirecta). |
| Características de la luminaria | Luminaria de superficie diseñada para ser instalada en un poste de iluminación con un poste de montaje de Ø60mm. |

## Información general

| | |
|---|---|
| Materiales | Pintado en polvo de fundición de aluminio. Lente - plástico transparente PMMA. Junta de silicona. |
| Método de montaje | Montaje de la luminaria: la luminaria está adaptada al poste Ø60mm<br>El conjunto incluye:<br>Art. 6014 - aparato de iluminación<br>Art. 6013 - techo Visby<br>Otros accesorios deben pedirse por separado |
| Terminal | Cable H05VV-F 3G1 de 4,5m para conectar dentro del poste de iluminación (en caja de conexiones seleccionada adecuadamente). La capacidad de controlar los módulos LED (encendido / apagado):<br>Iluminación de los módulos superior e inferior,<br>o solo el módulo superior (luz indirecta, 3000lm / 27W),<br>o solo el módulo inferior (luz directa, 2000lm / 17.5W) |
| Tipo de fuente de luz | Módulo LED AC integrado<br>Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional. |
| Peso de la luminaria neto / bruto | 7,35kg / 8,99kg |
| Área lateral de la luminaria. | 0,086m² |

## Datos técnicos

| | |
|---|---|
| 2 módulos LED | Philips Fortimo DLM ES 3000/8xx G2 3K (Hoja de datos) |
| Potencia de la fuente de luz | 44,5W |
| Potencia del luminario | 44,5W |
| Flujo luminoso de la lámpara | 4900lm |
| Flujo luminoso del luminario | 2465lm |
| Eficiencia de la luminaria | 55,4lm/W |
| ULOR | 1,75% |
| Temperatura de color | 3000K |
| Consistencia del color (elipse de McAdam) | SDCM3 |
| Índice de reproducción cromática CRI | 80 |
| L70TM-21 [wg LM-80] | >50 000h |
| Luminaria Power Factor | PF > 0,9 |
| Temperatura clasificada Ta | +25°C |
| Rango de temp. de funcionamiento ambiente | -20...+45°C |
| Este producto contiene fuentes de luz de la clase de eficiencia energética E / EPREL | |
| Corriente de irrupción | 5,26 / 47,27µs |
| Calificación BUG | "B1-U2-G1" |

Número máximo de luminarias de este tipo por MCB:

B 10A: 28, B 16A: 45, C 10A: 46, C 16A: 76

## Accesorios se vende por separado

| | |
|---|---|
| 3070XX0009 | Reducción |
| 154XX0010 | Adaptador de montaje |
| 7660XX0009 | Reducción |

## Piezas de repuesto

| | |
|---|---|
| 0905760100 | Kit de servicio eléctrico. |

## Archivos para descargar

| | |
|---|---|
| Archivos fotométricos LDT | Archivos IES fotométricos |
| Manual | |


Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no


TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE


Antes de la instalación, lea las instrucciones adjuntas a la luminaria. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, proporcionamos información adicional a petición del cliente. Información sobre fuentes de luz recomendadas basada en datos de fabricantes de 2016. No somos responsables de la integridad y validez de la oferta, por lo tanto, nos referimos a la información técnica aplicable de los fabricantes de fuentes de luz. La condensación, que puede ocurrir en las luminarias, es un fenómeno natural y no deteriora la calidad de la luminaria

## Índices

| Índice | Color | RAL |
|---|---|---|
| 576AL | ALUMINIO | 9006 |
| 576GR | GRAFITO | 7016 |

Otros colores según el muestrario "Colors Template" / RAL - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de la instalación, lea las instrucciones adjuntas a la luminaria. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, proporcionamos información adicional a petición del cliente. Información sobre fuentes de luz recomendadas basada en datos de fabricantes de 2016. No somos responsables de la integridad y validez de la oferta, por lo tanto, nos referimos a la información técnica aplicable de los fabricantes de fuentes de luz. La condensación, que puede ocurrir en las luminarias, es un fenómeno natural y no deteriora la calidad de la luminaria