

NORLYS VISBY 576


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 05 | LED

Visby 576XX0309
10.11.2026 v.09.9
www.norlys.no



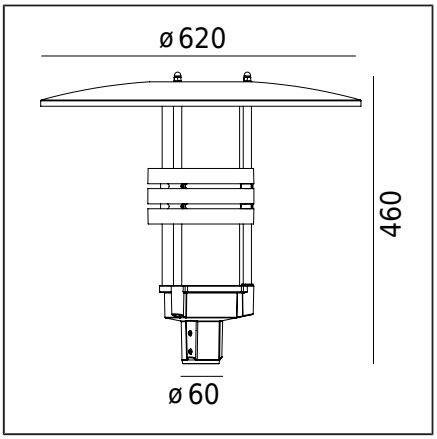

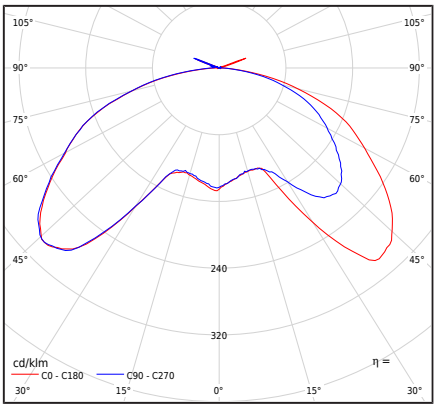

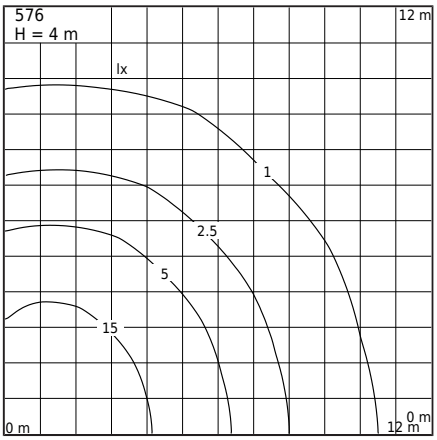

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Kandelláber
Fotometriai test	Fény forgásszimmetrikus fényeloszlással (közvetlen/közvetett fény).
A lámpatest jellemzői	Felületre szerelhető lámpatest, amelyet egy Ø60mm-es rögzítőoszloppal ellátott világítóoszlopra szerelnek fel.

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - átlátszó műanyag plexi Szilikon tömítés.
Felszerelési módszer	A lámpatest felszerelése: a lámpatest Ø60mm oszlophoz van illesztve A készlet tartalmazza: Art. 6014 - világítótest Art. 6013 - Visby tető Egyéb tartozékokat külön kell megrendelni
Terminál	4,5 m H05VV-F 3G1 kábel, amely a világítóoszlop belsejében történő csatlakozáshoz használható (megfelelően kiválasztott vezetékdobozban). Az LED modulok vezérlésének lehetősége (be / ki): A felső és alsó modulok világítása, vagy csak a felső modul (közvetett fény, 3000lm / 27W), vagy csak az alsó modul (közvetlen fény, 2000lm / 17,5W)
A fényforrás típusa	Integrált AC LED modul Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	Nem tompítható lámpatest
Világítótest súlya nettó / bruttó	7,35kg / 8,99kg
A lámpatest oldalsó területe	0,086m^2

Műszaki adatok

2 LED modulok	Philips Fortimo DLM ES 3000/8xx G2 3K (Adatlap)
Fényforrás teljesítmény	44,5W
Lámpatest teljesítmény	44,5W
Lámpa fényáram	4900lm
Világító fényáram	2465lm
A lámpatest hatékonysága	55,4lm/W
ULOR	1,75%
Színhőmérséklet	3000K
Konzisztencia	SDCM3
CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Power Factor lámpatest	PF > 0,9
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C
Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrásokat tartalmaz	/ EPREL
Bekapcsolási áram	5,26 / 47,27µs
BUG értékelés	"B1-U2-G1"

Az ilyen típusú lámpatestek maximális száma MCB-enként:

B 10A: 28, B 16A: 45, C 10A: 46, C 16A: 76

Kiegészítők Külön megvásárolható

3070XX0009	Csökkenés
154XX0010	Szerelőadapter
7660XX0009	Csökkenés

Alkatrészek

0905760100	Elektromos szervizkészlet.

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A telepítés előtt olvassa el a lámpatesthez mellékelt utasításokat. A világítástechnika dinamikus fejlődése miatt kiegészítő információkat biztosítunk az ügyfél kérésére. Az ajánlott fényforrásokra vonatkozó információk a gyártók 2016-os adatai alapján. Nem vállalunk felelősséget az ajánlat teljességéért és érvényességéért, ezért hivatkozunk a fényforrások gyártóinak alkalmazható műszaki információira. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem rontja a lámpatest minőségét

Indexek

Index	Szín	RAL
576AL	ALUMÍNIUM	9006
576GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

A telepítés előtt olvassa el a lámpatesthez mellékelt utasításokat. A világítástechnika dinamikus fejlődése miatt kiegészítő információkat biztosítunk az ügyfél kérésére. Az ajánlott fényforrásokra vonatkozó információk a gyártók 2016-os adatai alapján. Nem vállalunk felelősséget az ajánlat teljességéért és érvényességéért, ezért hivatkozunk a fényforrások gyártóinak alkalmazható műszaki információira. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem rontja a lámpatest minőségét