

NORLYS VISBY 577


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | LED

Visby 577XX0309
10.11.2026 v.09.9
www.norlys.no



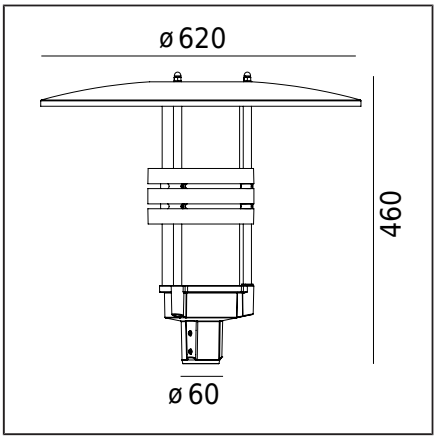

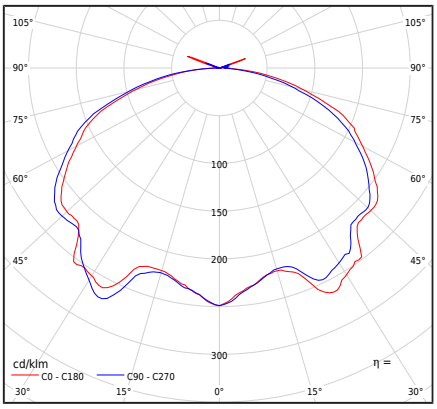

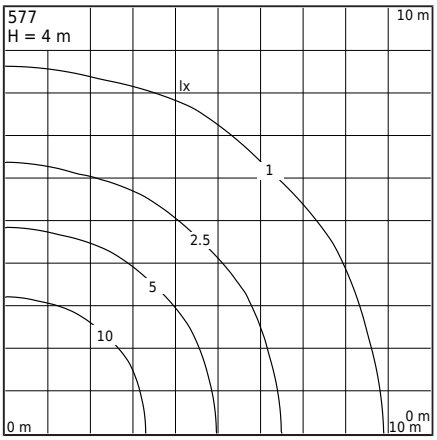

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Nepřímé světlo s rotačně symetrickým rozložením světla.
Charakteristiky svítidla	Nástěnná svítidla určená k instalaci na osvětlovací stožár s montážním sloupkem Ø60mm.

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Čočka - průhledný plast PMMA. Silikonové těsnění.
Metoda montáže	Montáž svítidla: upevnění na sloup Ø60 mm.
Terminál	4,5m kabel (typ H05VV-F 3G1), pro připojení uvnitř osvětlovacího sloupu (v odpovídajícím způsobem vybrané elektroinstalační krabici).
Typ světelného zdroje	LED modul AC integrovaný Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	7,28kg / 8,92kg
Boční plocha svítidla	0,086m^2

Technické údaje

Příkon světelného zdroje	27W
Příkon svítidla	27W
Světelný tok lampy	2950lm
Světelný tok svítidla	1525lm
Účinnost svítidla	56,5lm/W
ULOR	2,23%
Teplota chromatičnosti	3000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podání barev CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Svítidlo Power Factor	PF>0,90
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C
Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti E / EPREL	
Záběhový proud	2,63A/47,27µs
Hodnocení BUG	"B1-U2-G1"

Příslušenství prodává se samostatně

3070XX0009	Redukce
154XX0010	Montážní adaptér
7660XX0009	Redukce

Náhradní díly

0905770101	Elektrická servisní sada.

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
577GR	GRAFIT	7016
577AL	HLINÍK	9006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před instalací si prosím přečtěte manuál. Díky dynamickému vývoji světelné technologie jsou na vyžádání k dispozici další informace. LED modul musí být vyměněn kvalifikovanou osobou v souladu s platnými předpisy. Kondenzace, která se může v svítidlech objevit, je přirozený jev a neovlivňuje kvalitu svítidla.