

NORLYS VISBY 577


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | LED

Visby 577XX0309
10.11.2026 v.09.9
www.norlys.no



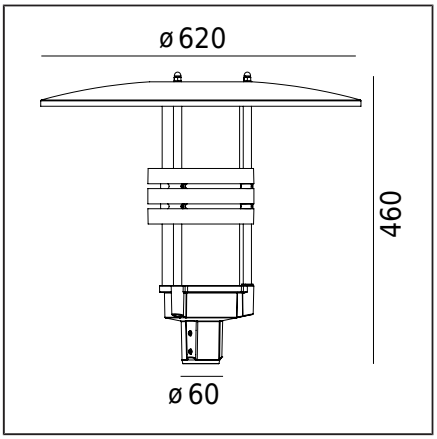

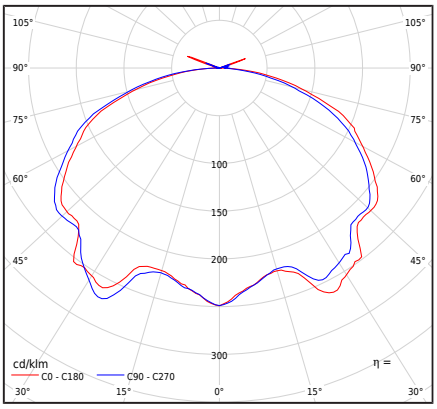

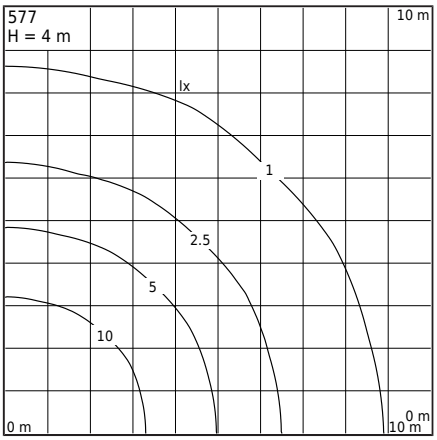

Typ av armatur

Typ armatur	Stolpe
Fotometrisk kropp	Indirekt ljus med rotationssymmetrisk ljusfördelning.
Armaturens egenskaper	Ytmonterad armatur utformad för att installeras på en belysningsstolpe med en monteringspost på Ø60mm.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium PMMA, klart Silikontätning.
Monteringsmetod	Montering av armaturen: montering på Ø60mm stolpe.
Terminal	4,5 m kabel (H05VV-F 3G1 typ), för anslutning inuti belysningsstolpen (i lämpligt vald elinstallationsdosa).
Typ ljuskälla	LED modul AC Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Icke-dimbar armatur
Armaturvikt netto / brutto	7,28kg / 8,92kg
Side area of luminaire	0,086m^2

Teknisk data

LED-modul	Philips Fortimo DLM ES 3000/8xx G2 3K (Produktblad)
Led modul effekt	27W
Armatur effekt	27W
Lumen modul	2950lm
Lumen ut	1525lm
Armaturens effekt	56,5lm/W
ULOR	2,23%
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Effektfaktor	PF>0,90
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C
Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass E / EPREL	
Inrush current	2,63A/47,27µs
BUG-bedömning	"B1-U2-G1"

Tillbehör Säljs separat

3070XX0009	Reducer
154XX0010	Monteringsadapter
7660XX0009	Reducer

Reservdelar

0905770101	Elektriskt servicekit.

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	

Index

Art	Färg	RAL
577AL	ALUMINIUM	9006
577GR	GRAFIT	7016

Övriga färger enligt färgkartan "Colors Template" / RAL - på beställning, efter överenskommelse med Norlys försäljningsavdelning.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Läs manualen innan installation. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningsteknik finns ytterligare information tillgänglig på begäran. LED-modulen måste bytas ut av en kvalificerad person i enlighet med tillämpliga regelverk. Kondens, som kan uppstå i armaturer, är ett naturligt fenomen och försämrar inte kvalitén på armaturen.