

NORLYS BERLIN 610


IP 54 | IK 10 | E27 | AC 220-240V 50-60Hz

Berlin 610XX0011
16.09.2026 v.11.8
www.norlys.no



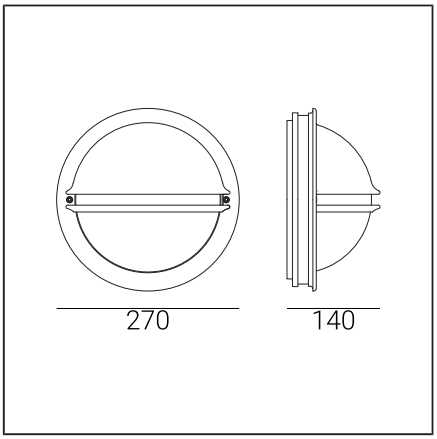

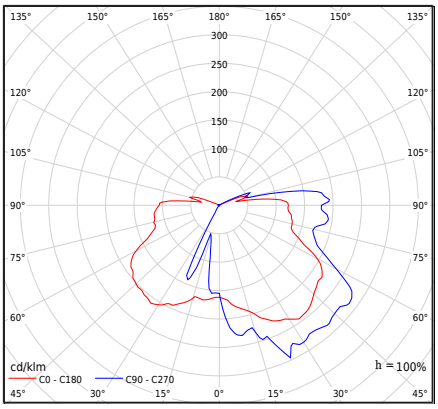

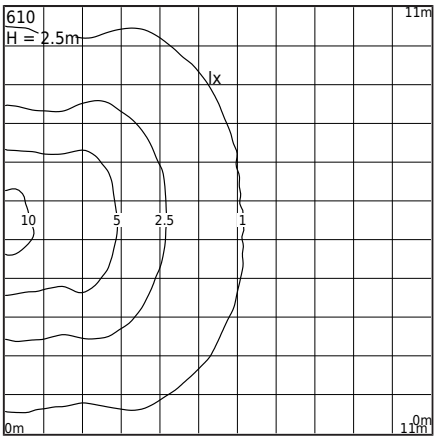

Type af armatur

Type af armatur	Væglampe,
Fotometrisk krop	Uafdækket lys, delvist dækket fra toppen
Egenskaber ved armaturet	Klassisk design plafon-type armatur.

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - klar polycarbonat, UV-stabiliseret. Silikonepakning. EPDM kabelgennemføring.
Monteringsmetode	Fastgørelse af armaturet: 2 huller ø4,2mm, afstand 155x40mm.
Terminal	Tilslutningsterminaler: max 3x2,5mm², mulighed for at tilslutte armatur i loop max 3x1,5mm². En rund ledning i isoleringen med en diameter på ø7...10,5mm.
Type af lyskilde	Lampe E27 A55...A60 Udskiftelig lyskilde af en slutbruger
Armaturens vægt netto / brutto	1,69kg / 2kg
Boksdimensioner [cm]	27,5cm x 27,5cm x 15cm
Luminaiemål [cm]	27cm x 27cm x 14cm

Tekniske data

Lampe E27	LED A55..60
Lyskilde wattstyrke	LED max 9W
Armatur wattforbrug	LED max 9W
Luminaires lysstrøm	468lm
Effektivitet af armaturet	52lm/W
ULOR	15%
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C
Mulighed for at bestille armatur med LED E27 lampe Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (dæmpbar).	
BUG-vurdering	B0-U2-G1

Reservedele

06620005	Lampeskærm - servicekit
08550004	Pakning.

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	

Indekser

Indeks	Farve	RAL
610WH	HVID	9003
610BL	SORT	9005

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Læs venligst manualen før installation. På grund af den dynamiske udvikling af lysteknologi er yderligere information tilgængelig efter anmodning. LED-modulet skal udskiftes af en kvalificeret person i overensstemmelse med gældende regler. Kondens, som kan opstå i armaturer, er et naturligt fænomen og forringer ikke kvaliteten af armaturet.