

NORLYS BERLIN 610


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 10 | E27

Berlin 610XX0011
16.09.2026 v.11.8
www.norlys.de



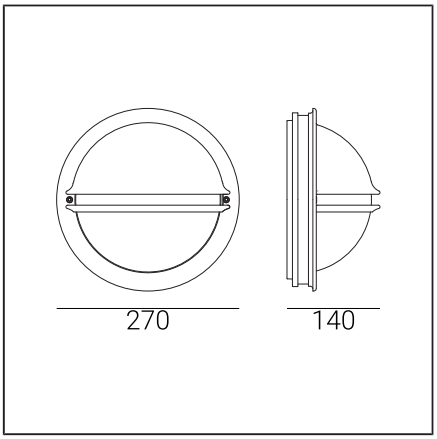

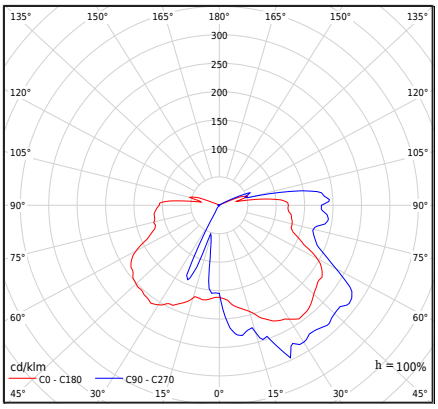

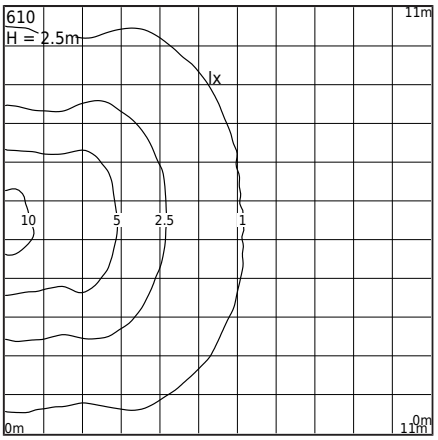

Art der Leuchte

Art der Leuchte	Wandlampe,
Lichttechnischer Körper	Unbedecktes Licht, teilweise von oben bedeckt.
Merkmale der Leuchte	Klassisch gestaltete Plafon-Typ-Leuchte.

Allgemeine Informationen

Materialien	Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Linse - klares Polycarbonat, UV-stabilisiert. Silikondichtung. EPDM-Kabelverschraubung.
Montagemethode	Befestigung der Leuchte: 2 Löcher ø4,2mm, Abstand 155x40mm.
Terminal	Anschlussklemmen: max 3x2,5mm², Möglichkeit zum Anschließen der Leuchte in Schleife max 3x1,5mm². Ein Runddraht in der Isolation mit einem Durchmesser von ø7...10,5mm.
Art der Lichtquelle	Lampe E27 A55...A60 Vom Endbenutzer austauschbare Lichtquelle.
Leuchtengewicht netto / brutto	1,69kg / 2kg
Boxabmessungen [cm]	27,5cm x 27,5cm x 15cm
Leuchtenabmessungen [cm]	27cm x 27cm x 14cm

Technische Daten

Lampe E27	LED A55..60
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	LED max 9W
Leuchtenleistung	LED max 9W
Lichtstrom der Leuchte	468lm
Effizienz der Leuchte	52lm/W
ULOR	15%
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C

Möglichkeit, eine Leuchte mit LED E27 Lampe Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (dimmbar) zu bestellen.

BUG-Bewertung	B0-U2-G1

Ersatzteile

06620005	Lampschirm - Servicekit
08550004	Dichtung.

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
610SV	SCHWARZ	9005
610VI	WEIß	9003

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Bitte lesen Sie das Handbuch vor der Installation. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnik sind zusätzliche Informationen auf Anfrage erhältlich. LED-Modul muss von einer qualifizierten Person gemäß den geltenden Vorschriften ausgetauscht werden. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte.