

NORLYS BERLIN 610


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 10 | E27

Berlin 610XX0011
16.09.2026 v.11.8
www.norlys.it



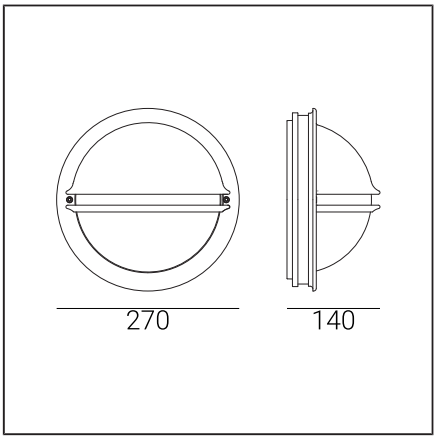

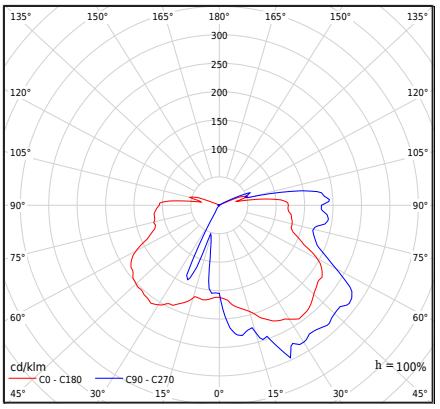

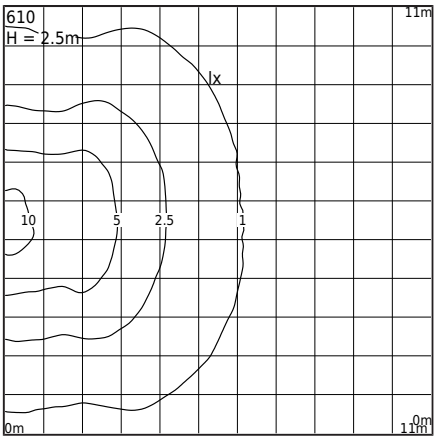

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Luce scoperta, parzialmente coperta dall'alto.
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Plafoniera tipo design classico.

Informazioni generali

Materiali	Fusione in alluminio verniciato a polvere. Lente - policarbonato trasparente, stabilizzato UV. Guarnizione in silicone. Passacavo EPDM.
Metodo di montaggio	Fissaggio del corpo illuminante: 2 fori ø4,2mm, interasse 155x40mm.
Terminale	Terminali di connessione: max 3x2,5mm², possibilità di collegare il faretto in serie max 3x1,5mm². Un filo rotondo nell'isolamento con un diametro di ø7...10,5mm.
Tipo di sorgente luminosa	Lampada E27 A55...A60 Sorgente luminosa sostituibile dall'utente finale.
Peso apparecchio netto / lordo	1,69kg / 2kg
Dimensioni della scatola [cm]	27,5cm x 27,5cm x 15cm
Dimensioni del luminaire [cm]	27cm x 27cm x 14cm

Dati tecnici

Lampada E27	LED A55..60
Potenza della sorgente luminosa	LED max 9W
Potenza del lume.	LED max 9W
Flusso luminoso del luminare	468lm
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	52lm/W
ULOR	15%
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C
Valutazione BUG	B0-U2-G1

Parti di ricambio

06620005	Paralume - kit di servizio
08550004	Guarnizione.

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	

Indici

Indice	Colore	RAL
610WH	BIANCO	9003
610BL	NERO	9005

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Si prega di leggere il manuale prima dell'installazione. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia dell'illuminazione, informazioni aggiuntive sono disponibili su richiesta. Il modulo LED deve essere sostituito da una persona qualificata in conformità con le normative applicabili. La condensa, che può verificarsi negli apparecchi di illuminazione, è un fenomeno naturale e non compromette la qualità dell'apparecchio di illuminazione.