

NORLYS BERLIN 610


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 10 | E27

Berlin 610XX0011
16.09.2026 v.11.8
www.norlys.no



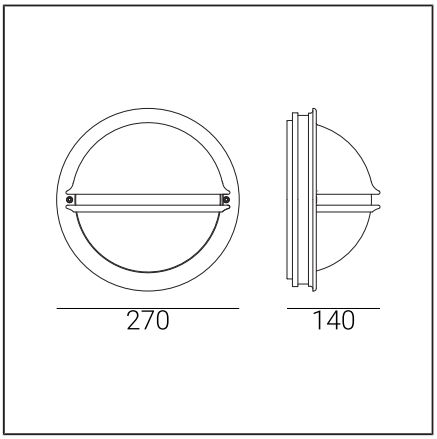

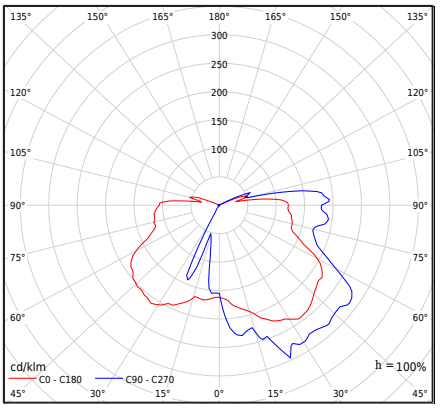

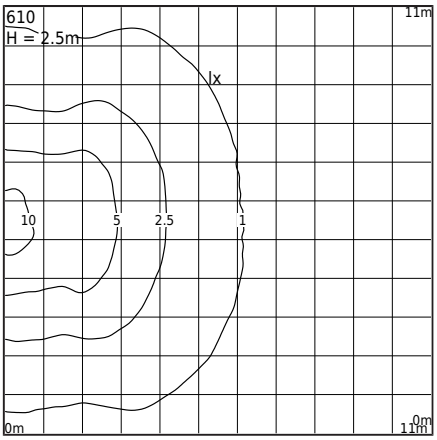

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz descoberta, parcialmente coberta por cima.
Características da luminária	Luminaire tipo plafon de design clássico.

Informação geral

Materiais	Fundição em alumínio pintada a pó. Lente - policarbonato transparente, estabilizado contra UV. Junta de silicone. Garrafa de cabo EPDM.
Método de montagem	Fixação da luminária: 2 furos ø4,2mm, espaçamento 155x40mm.
Terminal	Terminais de conexão: máx 3x2,5mm², possibilidade de conectar luminária em loop máx 3x1,5mm². Um fio redondo na isolação com um diâmetro de ø7...10,5mm.
Tipo de fonte de luz	Lâmpada E27 A55...A60 Fonte de luz substituível pelo usuário final.
Peso líquido/bruto do luminária	1,69kg / 2kg
Dimensões da caixa [cm]	27,5cm x 27,5cm x 15cm
Dimensões da luminária [cm]	27cm x 27cm x 14cm

Dados técnicos

Potência da fonte de luz	LED max 9W
Potência do luminário	LED max 9W
Fluxo luminoso do luminária	468lm
Eficiência do luminária	52lm/W
ULOR	15%
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C
Possibilidade de encomendar luminária com lâmpada LED E27 Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (dimerizável).	
Classificação BUG	B0-U2-G1

Peças de reposição

06620005	Abajur - kit de serviço
08550004	Gaxeta.

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	

Índices

Índice	Cor	RAL
610WH	BRANCO	9003
610BL	PRETO	9005

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Por favor, leia o manual antes de instalar. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, informações adicionais estão disponíveis mediante solicitação. O módulo LED deve ser substituído por uma pessoa qualificada de acordo com as regulamentações aplicáveis. A condensação, que pode ocorrer em luminárias, é um fenômeno natural e não prejudica a qualidade da luminária.