

NORLYS BERLIN 610


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 10 | E27

Berlin 610XX0011
16.09.2026 v.11.8
www.norlys.no



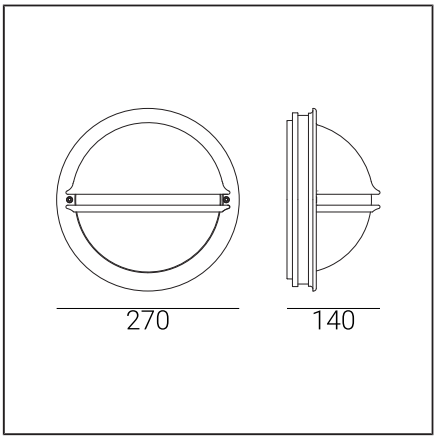

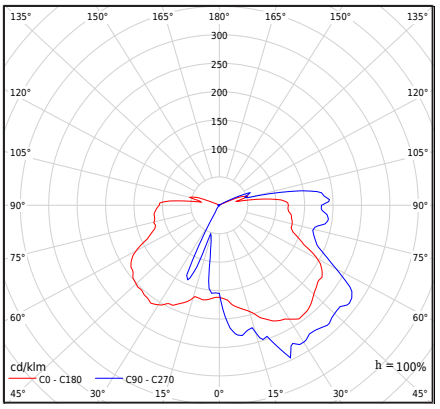

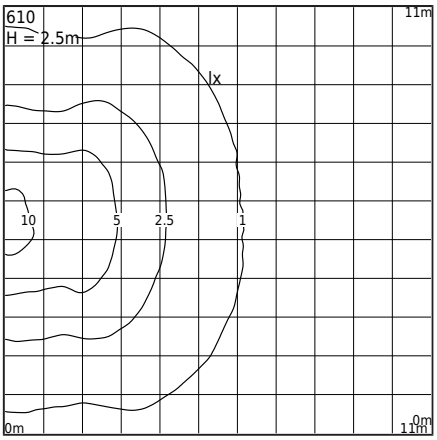

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Odkryté svetlo, čiastočne zakryté z vrchu.
Charakteristiky svietidla	Stropné svietidlo typu plafon v klasickom dizajne.

Všeobecné informácie

Materiály	Práškovou farbou natretý hliníkový odliatok. Šošovka - číry polykarbonát, UV stabilizovaný. Silikónové tesnenie. EPDM priechodka kábla.
Metóda montáže	Upevnenie svietidla: 2 otvory ø4,2 mm, rozstup 155x40 mm.
Terminál	Pripojovacie svorky: max 3x2,5mm², možnosť pripojenia svietidla v slučke max 3x1,5mm². Okrúhly vodič v izolácii s priemerom ø7...10,5mm.
Typ svetelného zdroja	Žiarovka E27 A55...A60 Vymeniteľný svetelný zdroj koncovým užívateľom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	1,69kg / 2kg
Rozmery krabice [cm]	27,5cm x 27,5cm x 15cm
Rozmery svietidla [cm]	27cm x 27cm x 14cm

Technické údaje

Lampa E27	LED A55..60
Výkon svetelného zdroja	LED max 9W
Príkon svietidla	LED max 9W
Svetelný tok svietidla	468lm
Účinnosť svietidla	52lm/W
ULOR	15%
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C
Možnosť objednať svietidlo s LED E27 žiarovkou Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (stmievateľná).	
Hodnotenie BUG	B0-U2-G1

Náhradné diely

06620005	Tienidlo - servisná súprava
08550004	Tesnenie.

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	

Indexy

Register	Farba	RAL
610WH	BIELA	9003
610BL	ČIERNA	9005

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred inštaláciou si prosím prečítajte manuál. Vzhľadom na dynamický vývoj osvetľovacej technológie sú dodatočné informácie dostupné na požiadanie. LED modul musí byť vymenený kvalifikovanou osobou v súlade s príslušnými predpismi. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzeným javom a neovplyvňuje kvalitu svietidla.