

NORLYS BERLIN 611


IP 54 | IK 10 | E27 | AC 220-240V 50-60Hz

Berlin 611XX0010
16.09.2026 v.10.6
www.norlys.no



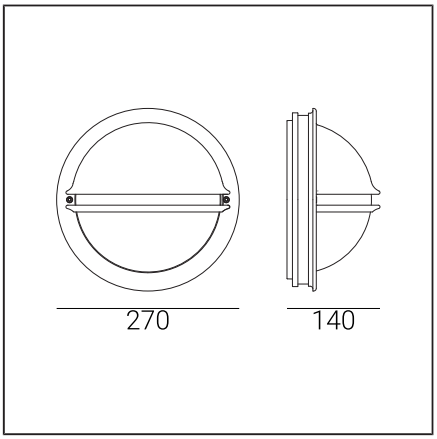

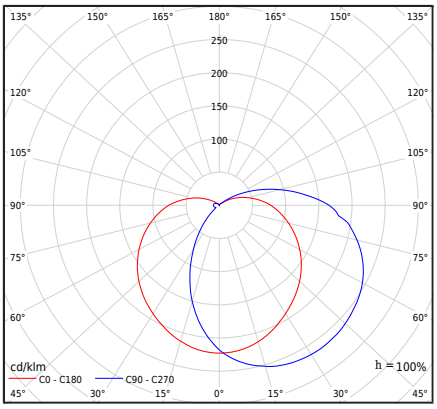

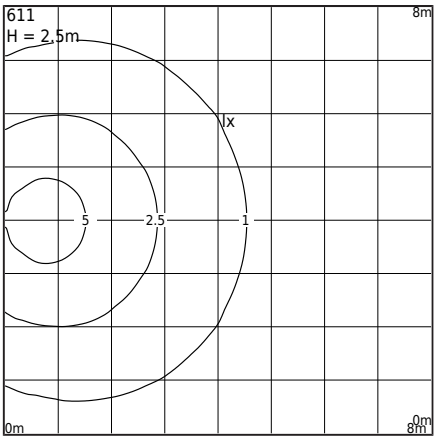

Type af armatur

Type af armatur	Væglampe,
Fotometrisk krop	Diffus nedadrettet halvkugleformet lys
Egenskaber ved armaturet	Klassisk design plafon type armatur til almindelig brug.

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - mælkehvid polycarbonat, UV-stabiliseret. Silikonepakning. EPDM kabelgennemføring.
Monteringsmetode	Fastgørelse af armaturet: 2 huller ø4,2mm, afstand 155x40mm.
Terminal	Tilslutningsterminaler: max 3x2,5mm², mulighed for at tilslutte armatur i loop max 3x1,5mm². En rund ledning i isoleringen med en diameter på ø7...10,5mm.
Type af lyskilde	Lampe E27 A55...A60 Udskiftelig lyskilde af en slutbruger
Armaturens vægt netto / brutto	1,75kg / 2,06kg
Boksdimensioner [cm]	27,5cm x 27,5cm x 15cm
Luminaiemål [cm]	27cm x 27cm x 14cm

Tekniske data

Lampe E27	LED A55..60
Lyskilde wattstyrke	LED max 9W
Armatur wattforbrug	LED max 9W
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C
Mulighed for at bestille armatur med LED E27 lampe Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (dæmpbar).	
BUG-vurdering	B0-U2-G0

Reservedele

06620003	Lampeskærm - servicekit
08550005	Pakning.

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	

Indekser

Indeks	Farve	RAL
611WH	HVID	9003
611BL	SORT	9005

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Læs venligst manualen før installation. På grund af den dynamiske udvikling af lysteknologi er yderligere information tilgængelig efter anmodning. LED-modulet skal udskiftes af en kvalificeret person i overensstemmelse med gældende regler. Kondens, som kan opstå i armaturer, er et naturligt fænomen og forringer ikke kvaliteten af armaturet.