


NORLYS BORG BOLLARD 6120


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Borg Bollard
6120XX0010
12.11.2026 v.10.11
www.norlys.it

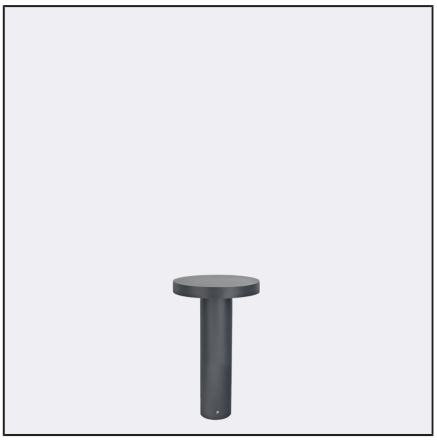

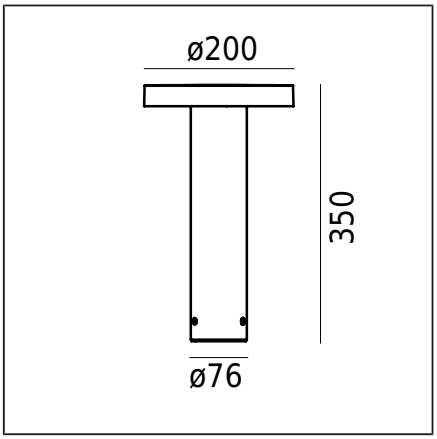

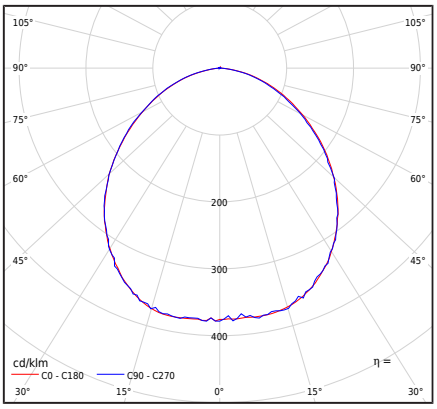

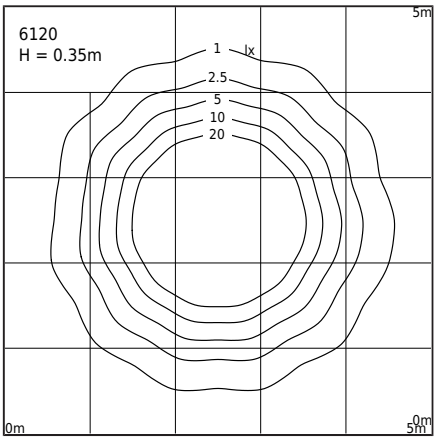

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Luce con distribuzione luminosa simmetrica rispetto alla rotazione.
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Apparecchio di illuminazione con design contemporaneo. Per l'illuminazione di giardini e altre aree private e pubbliche

Informazioni generali

Materiali	Fusione in alluminio verniciato a polvere. Lente - plastica PMMA satinata. Guarnizione in silicone.
Metodo di montaggio	Montaggio dell'apparecchio di illuminazione in conformità con le istruzioni di montaggio allegate Altri accessori devono essere acquistati separatamente
Terminale	Terminali di connessione: max 3x4mm² Possibilità di collegare l'apparecchio in loop di max 3x4mm² Cavo rotondo isolato con un diametro di ø8...12,5mm
Tipo di sorgente luminosa	Modulo LED, alimentatore elettronico Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista. Apparecchiatura di controllo sostituibile da un professionista.
Dimensioni della scatola [cm]	22cm x 22cm x 39cm
Dimensioni del luminaire [cm]	20cm x 20cm x 35cm

Dati tecnici

Modulo LED	Cree DK201002 V1 JK3030 6V 3K (Scheda tecnica)
Driver	Sì
Durata del driver	50000h
Potenza della sorgente luminosa	13,7W
Potenza del lume.	16,1W
Flusso luminoso della lampada	2093lm
Flusso luminoso del luminare	1358lm
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	84,3lm/W
ULOR	0%
Temperatura di colore	3000K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM3
Lampeggiare di luce (Pst LM)	≤1
Effetto stroboscopico (SVM)	≤0.4
Indice di resa cromatica CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF 0,95
Fattore THD	<10%
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica C / EPREL

Corrente di spunto	2A / 50µsec
Valutazione BUG	"B1-U1-G0"

Numero massimo di apparecchi di questo tipo per MCB:

B 10A: 31, B 16A: 50, C 10A: 52, C 16A: 58

Accessori venduto separatamente

202GA0009	Ancoraggio al suolo
201GA0009	Adattatore per fondazione in calcestruzzo
203ZX0009	Ancora per cementare

Parti di ricambio

ZS6120zx0010	Kit di riparazione.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Prima dell'installazione, leggere le istruzioni allegate al luminaire. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia di illuminazione, forniamo informazioni aggiuntive su richiesta del cliente. La condensa, che può verificarsi nei luminaires, è un fenomeno naturale e non deteriora la qualità del luminaire

BORG BOLLARD 6120



File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	

Indici

Indice	Colore	RAL
6120AL	ALLUMINIO	9006
6120GR	GRAFITE	7016

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" / RAL - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE

Prima dell'installazione, leggere le istruzioni allegate al luminaire. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia di illuminazione, forniamo informazioni aggiuntive su richiesta del cliente. La condensa, che può verificarsi nei luminaires, è un fenomeno naturale e non deteriora la qualità del luminaire