


NORLYS BORG BOLLARD 6122


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Borg Bollard
6122XX0009
12.11.2026 v.09.23
www.norlys.no

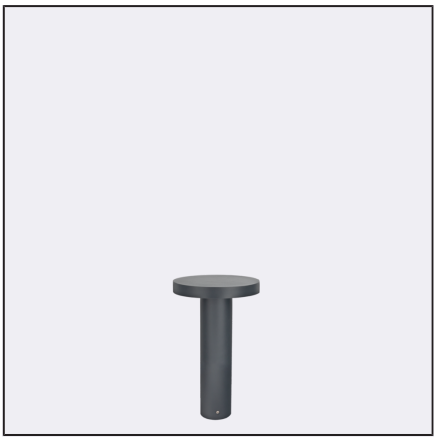

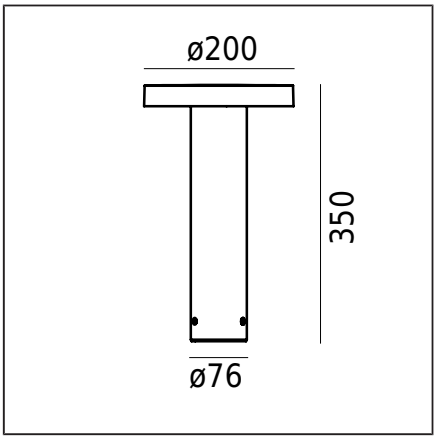

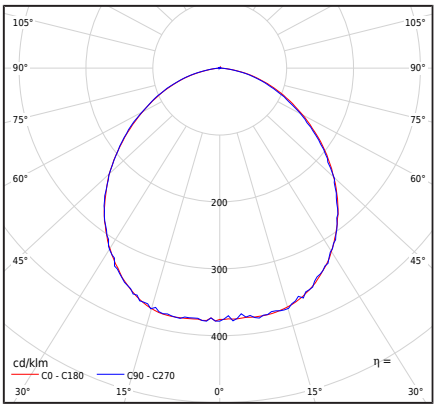

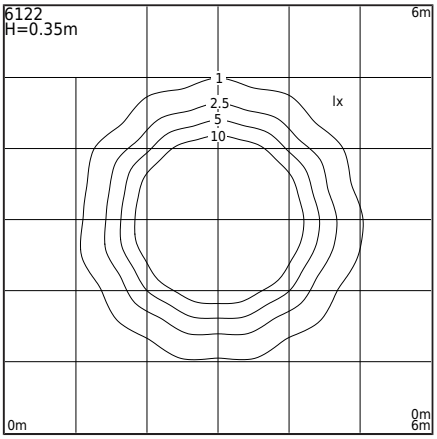

Tipo de luminaria

Cuerpo fotométrico	Luz con distribución de luz rotacionalmente simétrica.
Características de la luminaria	Una luminaria con diseño contemporáneo. Adecuada para iluminar jardines y otras áreas privadas y conceptos arquitectónicos.

Información general

Materiales	Pintado en polvo de fundición de aluminio. Lente - plástico PMMA satinado. Junta de silicona.
Método de montaje	Montaje del accesorio según las instrucciones de instalación adjuntas. Otros accesorios deben comprarse por separado.
Terminal	Clips de conexión: máx 5x2,5mm², posibilidad de conectar el accesorio en un bucle máx 5x1,5mm². Cable en una funda redonda con un diámetro de hasta ø12,5mm.
Tipo de fuente de luz	Módulo LED, fuente de alimentación electrónica DALI Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.
Peso de la luminaria neto / bruto	2,03kg / 2,8kg
Dimensiones de la caja [cm]	22cm x 22cm x 39cm
Dimensiones del luminario [cm]	20cm x 20cm x 35cm

Datos técnicos

Módulo LED	Cree DK201002 V1 JK3030 6V 3K (Hoja de datos)
Conductor	Sí
Durabilidad del driver	50000h
Potencia de la fuente de luz	13,7W
Potencia del luminario	17,2W
Flujo luminoso de la lámpara	2093lm
Flujo luminoso del luminario	1358lm
Eficiencia de la luminaria	79lm/W
ULOR	0%
Temperatura de color	3000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM3
Parpadeo de luz (Pst LM)	≤1
Efecto estroboscópico (SVM)	≤0.4
Índice de reproducción cromática CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Luminaria Power Factor	PF 0,95
Factor THD	<10%
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C

Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética C / EPREL

Opcionalmente, la luminaria también está disponible:
- en versión de seguridad para clase II
- para color de LED 2700K [1/1]
- para un valor diferente de flujo luminoso
- en versión con dispositivo de protección contra sobretensiones (SPD)
- para otro color de luminaria (según la paleta de colores RAL)
- para otra altura de luminaria (no menos de 35cm)

Las condiciones de venta y la demás información deben acordarse con el Departamento de Ventas de Norlys.

Corriente de irrupción	5A / 50µs
Calificación BUG	"B1-U1-G0"

Número máximo de luminarias de este tipo por MCB:

B 10A: 31, B 16A: 50, C 10A: 52, C 16A: 85

Accesorios se vende por separado

202GA0009	Ancla de tierra
203ZX0009	Ancla para hormigonar

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar la instalación, familiarícese con las instrucciones adjuntas al equipo de iluminación. La instalación y el trabajo de mantenimiento deben ser realizados por una persona con las autorizaciones y calificaciones adecuadas, de acuerdo con las regulaciones vigentes. La condensación que puede ocurrir en los equipos de iluminación es un fenómeno natural y no afecta la calidad del equipo.

BORG BOLLARD 6122



Piezas de repuesto

ZS6122zx0009	Kit de reparación.

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	

Índices

Índice	Color	RAL
6122AL	ALUMINIO	9006
6122GR	GRAFITO	7016

Otros colores según el muestrario "Colors Template" / RAL - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar la instalación, familiarícese con las instrucciones adjuntas al equipo de iluminación. La instalación y el trabajo de mantenimiento deben ser realizados por una persona con las autorizaciones y calificaciones adecuadas, de acuerdo con las regulaciones vigentes. La condensación que puede ocurrir en los equipos de iluminación es un fenómeno natural y no afecta la calidad del equipo.