


NORLYS BORG BOLLARD 6122


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Borg Bollard
6122XX0009
12.11.2026 v.09.23
www.norlys.no

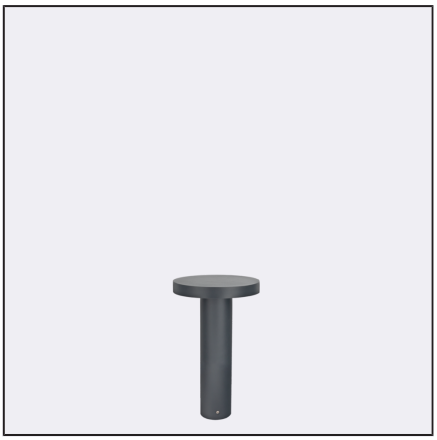

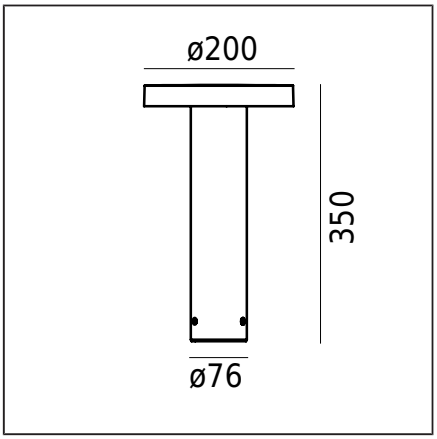

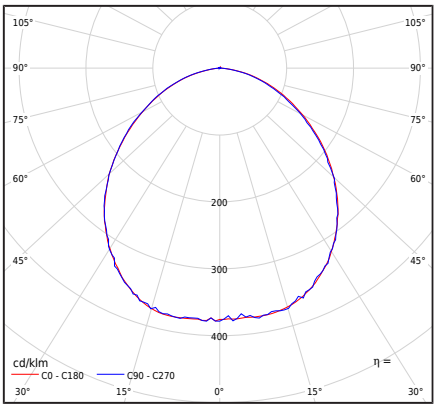

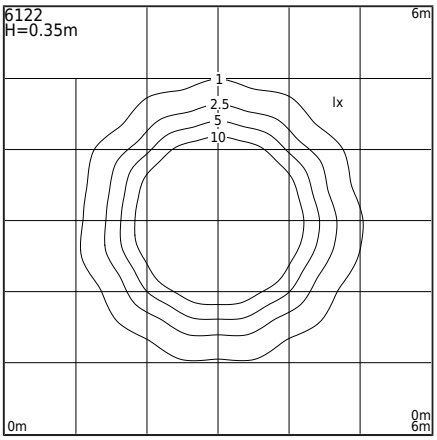

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Napelemes lámpa
Fotometriai test	Fény forgásszimmetrikus fényeloszlással.
A lámpatest jellemzői	Modern formatervezésű lámpatest. Kertek megvilágítására és más magánterületek és építészeti koncepciók megvilágítására.

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - szatén műanyag plexi Szilikon tömítés.
Felszerelési módszer	A lámpatest rögzítése a mellékelt szerelési útmutató szerint. A további tartozékokat külön kell megvásárolni.
Terminál	Csatlakozóbilincsek: max 5x2,5mm², lehetőség a lámpatest hurkolt bekötésére max 5x1,5mm². Kábel kerek burkolatban, átmérője ø12,5mm-ig.
Fényszabályozás	Light control - DALI system
Világítótest súlya nettó / bruttó	2,03kg / 2,8kg
Doboz méretei [cm]	22cm x 22cm x 39cm
A lámpatest méretei [cm]	20cm x 20cm x 35cm

Műszaki adatok

LED modul	Cree DK201002 V1 JK3030 6V 3K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	50000h
Fényforrás teljesítmény	13,7W
Lámpatest teljesítmény	17,2W
Lámpa fényáram	2093lm
Világító fényáram	1358lm
A lámpatest hatékonysága	79lm/W
ULOR	0%
Színhőmérséklet	3000K
Konzisztencia	SDCM3
Fény villogása (Pst LM)	≤1
Stroboszkóp hatás (SVM)	≤0.4
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor lámpatest	PF 0,95
THD tényező	< 10%
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz A C / EPREL

Opcionálisan a lámpatest elérhető:
- II. osztályú biztonsági változatban
- LED színárnyalat 2700K [1/1] esetén
- eltérő fényáram értékhez
- túlfeszültségvédő készülékkel (SPD) szerelten
- eltérő lámpatest szín esetén (RAL színpaletta szerint)
- eltérő lámpatest magassággal (legalább 35 cm)

Az értékesítési feltételek és egyéb információk a Norlys értékesítési osztályával való egyeztetés után érhetők el.

Bekapcsolási áram	5A / 50µs
BUG értékelés	"B1-U1-G0"

Az ilyen típusú lámpatestek maximális száma MCB-enként:

B 10A: 31, B 16A: 50, C 10A: 52, C 16A: 85

Kiegészítők Külön megvásárolható

202GA0009	Talajhorgony
203ZX0009	Horgonyr a betonozáshoz

Alkatrészek

ZS6122zx0009	Javítókészlet.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A telepítés megkezdése előtt ismerkedjen meg a lámpatesthez mellékelt útmutatóval. A telepítési és szervizmunkákat megfelelő jogosultsággal és szakképzettséggel rendelkező személy végezheti el, a hatályos előírásoknak megfelelően. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségét.

BORG BOLLARD 6122



Borg Bollard
6122XX0009
12.11.2026 v.09.23
www.norlys.no

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	

Indexek

Index	Szín	RAL
6122AL	ALUMÍNIUM	9006
6122GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

A telepítés megkezdése előtt ismerkedjen meg a lámpatesthez mellékelt útmutatóval. A telepítési és szervizmunkákat megfelelő jogosultsággal és szakképzettséggel rendelkező személy végezheti el, a hatályos előírásoknak megfelelően. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségét.