

# NORLYS HAMMERFEST 6146


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | LED | DALI2

Hammerfest
6146XX0010
16.11.2026 v.10.11
www.norlys.it

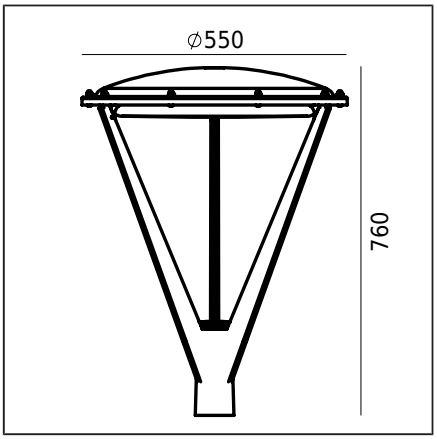

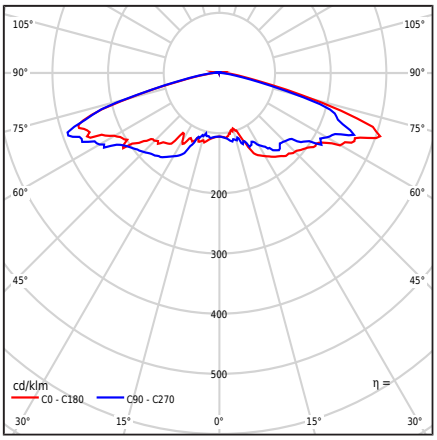


## Tipo di apparecchio di illuminazione
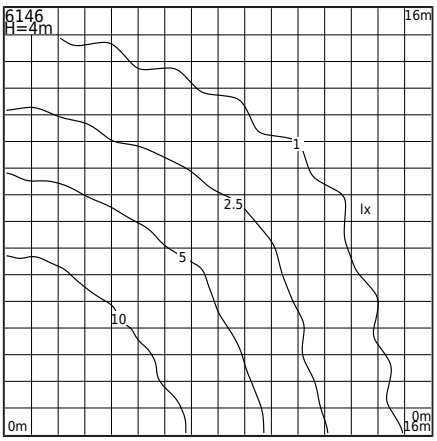
| | |
|---|---|
| Corpo fotometrico | Lente di Ledil tipo VSM (IESNA tipo V) |
| Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione | Un apparecchio montato su palo progettato per l'installazione su un palo di illuminazione con un albero di montaggio Ø60mm. |

## Informazioni generali

| | |
|---|---|
| Materiali | Fusione in alluminio verniciato a polvere. Lente - PMMA plastica trasparente. Guarnizione in silicone. |
| Metodo di montaggio | Montaggio dell'apparecchio di illuminazione: apparecchio d'illuminazione adattato a un palo ø60mm, profondità 95mm<br>Secondo le istruzioni di montaggio allegate<br>Altri accessori devono essere acquistati separatamente |
| Terminale | Cavo H05RN-F 5G1, lungo 6m, per collegamento nel palo, con scatola elettrica selezionata |
| Tipo di sorgente luminosa | Modulo LED, alimentatore elettronico DALI per esterni<br>Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista.<br>Apparecchiatura di controllo sostituibile da un professionista. |
| Peso apparecchio netto / lordo | 4,92kg / 6,54kg |
| Dimensioni della scatola [cm] | 80cm x 62cm x 62cm |
| Dimensioni del luminaire [cm] | 76cm x 55cm x 55cm |
| Area laterale dell'apparecchio di illuminazione | 0,1m² |

## Dati tecnici

| | |
|---|---|
| 3 Moduli LED | Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G5 3K (Scheda tecnica) |
| Driver | Sì |
| Durata del driver | 100000h |
| Controllo esterno | DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Manuale utente) |
| Potenza della sorgente luminosa | 47,7W |
| Potenza del lume. | 53W |
| Flusso luminoso della lampada | 7218lm |
| ULOR | 1% |
| Temperatura di colore | 3000K |
| Consistenza del colore (ellisse di McAdam) | SDCM5 |
| Indice di resa cromatica CRI | 70 |
| L90B10 [wg LM-80] | >100 000h |
| Fattore THD | 8% |
| Sovratensione | 6 / 10kV |
| Temperatura Ta nominale | +25°C |
| Intervallo di temp. di esercizio ambiente | -20...+45°C |

Questo prodotto contiene sorgenti luminose di classe di efficienza energetica D / EPREL

| | |
|---|---|
| Corrente di spunto | 43A / 260µs |
| Valutazione BUG | B3-U2-G1 |

Numero massimo di apparecchi di questo tipo per MCB:

B 10A: 6, B 16A: 10, C 10A: 10, C 16A: 17

## Accessori venduto separatamente

| | |
|---|---|
| 154XX0010 | Adattatore di montaggio |

## Parti di ricambio

| | |
|---|---|
| ZN6146zx0010 | Kit di servizio elettrico. |

## File da scaricare

Manuale

BIM Revit

BIM ArchiCAD

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Prima del montaggio, leggere le istruzioni allegate al dispositivo di illuminazione. L'installazione e i lavori di manutenzione sono eseguiti da una persona con autorizzazioni e qualifiche appropriate, in conformità con le normative applicabili. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia dell'illuminazione, forniamo ulteriori informazioni su richiesta. La condensa che può verificarsi nei dispositivi di illuminazione è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità del dispositivo di illuminazione

# HAMMERFEST 6146






## Indici

| Indice | Colore | RAL |
|---|---|---|
| 6146AL | ALLUMINIO | 9006 |
| 6146GR | GRAFITE | 7016 |

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" / RAL - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE

Prima del montaggio, leggere le istruzioni allegate al dispositivo di illuminazione. L'installazione e i lavori di manutenzione sono eseguiti da una persona con autorizzazioni e qualifiche appropriate, in conformità con le normative applicabili. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia dell'illuminazione, forniamo ulteriori informazioni su richiesta. La condensa che può verificarsi nei dispositivi di illuminazione è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità del dispositivo di illuminazione