


NORLYS HAMMERFEST 6147

Hammerfest
6147XX0009
16.09.2026 v.09.15
www.norlys.no



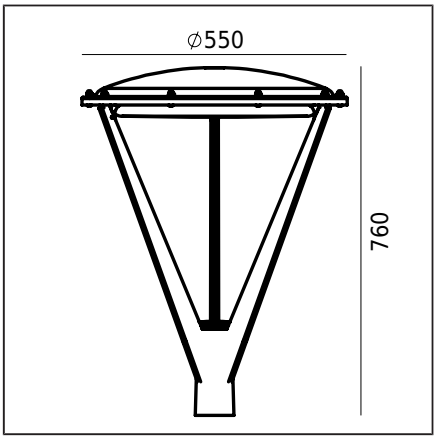

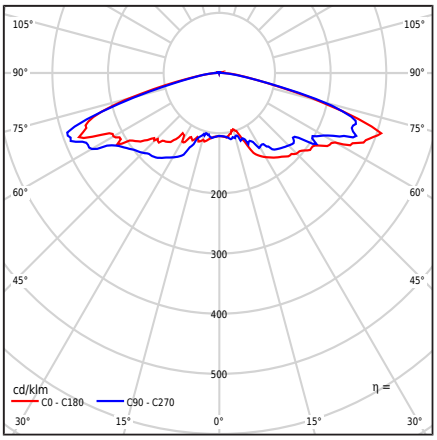

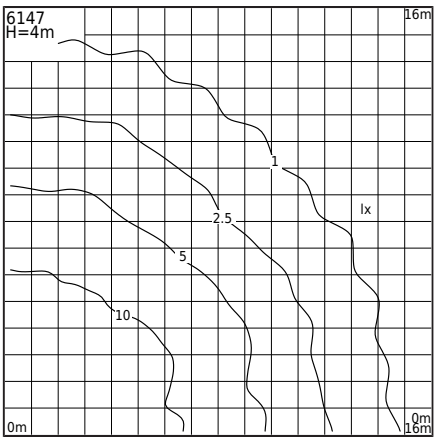

Type af armatur

Fotometrisk krop	Linse fra Ledil type VSM (IESNA type V)
Egenskaber ved armaturet	Overflademonteret armatur designet til at blive installeret på en lysmast med en monteringsstang på Ø60mm.

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - transparent plast PMMA. Silikonepakning.
Monteringsmetode	Montering af armatur: armatur tilpasset ø60mm stolpe, dybde 95mm. Andre tilbehør skal købes separat.
Terminal	H05RN-F 3G1 kabel med en længde på 6m til tilslutning i en stang, i en passende udvalgt installationsboks
Type af lyskilde	LED-modul, elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Armaturens vægt netto / brutto	4,92kg / 6,54kg
Boksdimensioner [cm]	22cm x 54,5cm x 54,5cm
Sideareal af armatur	0,1m^2

Tekniske data

3 LED-moduler	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G4+ 3K (Datablad)
Driver	Ja
Extern kontrol	D4i (Brugermanual)
Lyskilde wattstyrke	52W
Armatur wattforbrug	53W
Luminaires lysstrøm	6545lm
Effektivitet af armaturet	123,5lm/W
ULOR	1%
Farvetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM4
Farvegengivelsesindeks CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
THD-faktor	8%
Overspænding	6 / 10kV
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C
Dette produkt indeholder lyskilder med energieffektivitetsklasse D / EPREL	
Startstrøm	43A / 260µs

Tilbehør sælges separat

154XX0010	Monteringsadapter

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	

Indekser

Indeks	Farve	RAL
6147AL	ALUMINIUM	9006
6147GR	GRAFIT	7016

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Inden installationen startes, er det nødvendigt at læse de medfølgende instruktioner. På grund af den dynamiske udvikling af belysningsteknologi leverer vi yderligere information efter kundens anmodning. Kondens, der kan opstå i armaturerne, er et naturligt fænomen og påvirker ikke kvaliteten af armaturet.