

NORLYS BERLIN 615


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 10 | E27 LED | DIM

Berlin 615XX0012
16.09.2026 v.12.16
www.norlys.no



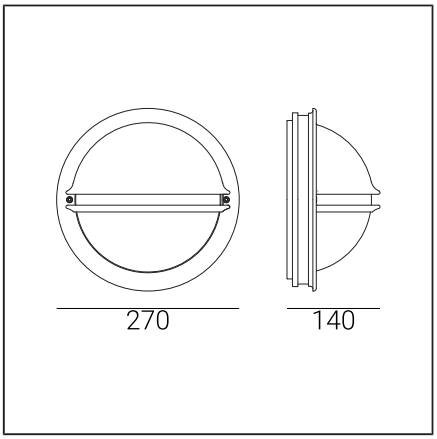

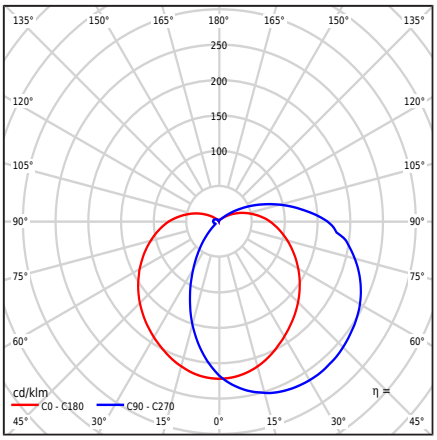

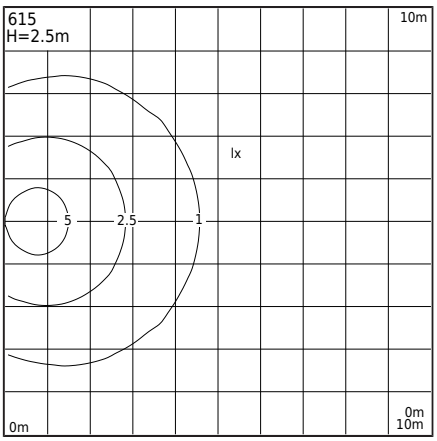

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Difúzní světlo směřující dolů v hemisférickém rozsahu
Charakteristiky svítidla	Stropní typ svítidla s moderním designem.

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Čočka - mléčný polykarbonát, UV stabilizovaný. Silikonové těsnění. EPDM kabelová průchodka.
Metoda montáže	Upevnění svítidla: 2 otvory ø5,3mm, rozteč 170x45mm.
Terminál	Připojovací svorky: max 3x2,5mm², možnost připojení svítidla v okruhu max 3x1,5mm². Kulatý vodič v izolaci s průměrem ø7...10,5mm.
Typ světelného zdroje	LED žárovka E27 A55...A60 Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj koncovým uživatelem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	1,75kg / 2,06kg
Rozměry krabice [cm]	27,5cm x 27,5cm x 15cm
Rozměry svítidla [cm]	27cm x 27cm x 14cm

Technické údaje

Externí ovládání	Fázové stmívání LED GU10 E27 (Uživatelská příručka)
Příkon světelného zdroje	LED max 9W
Příkon svítidla	8,3W
Světelný tok svítidla	240lm
ULOR	15%
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM6
Index podání barev CRI	80
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C
Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti	A G F
Hodnocení BUG	B0-U2-G0

Náhradní díly

06620003	Stínítko - servisní sada
08550005	Těsnění.

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
615WH	BÍLÁ	9003
615BL	ČERNÁ	9005

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před instalací si prosím přečtěte manuál. Díky dynamickému vývoji světelné technologie jsou na vyžádání k dispozici další informace. LED modul musí být vyměněn kvalifikovanou osobou v souladu s platnými předpisy. Kondenzace, která se může v svítidlech objevit, je přirozený jev a neovlivňuje kvalitu svítidla.