

NORLYS BERLIN 615


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 10 | E27 LED | DIM

Berlin 615XX0012
16.09.2026 v.12.16
www.norlys.no



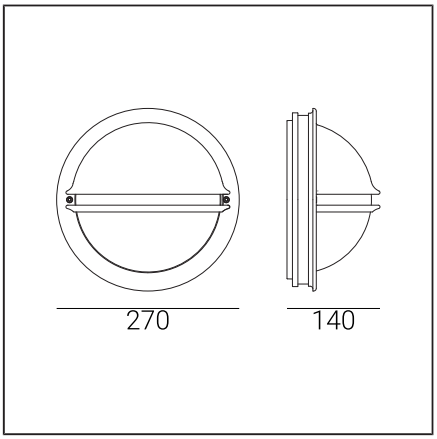

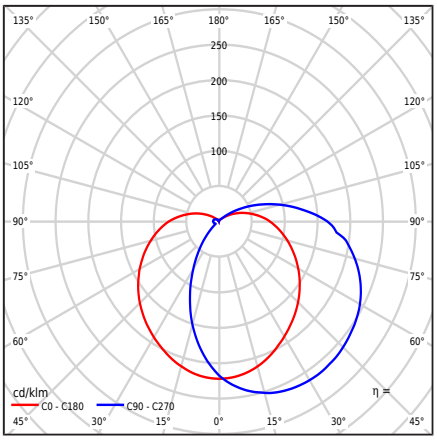

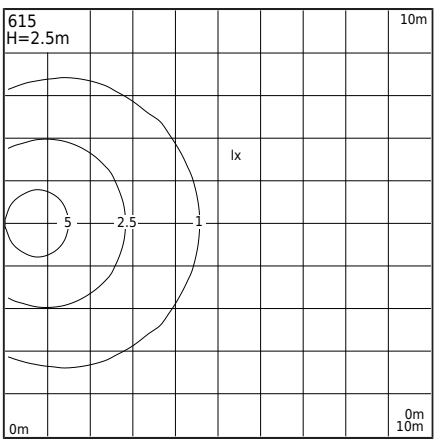

Type af armatur

Type af armatur	Væglampe,
Fotometrisk krop	Diffus nedadrettet halvkugleformet lys
Egenskaber ved armaturet	Plafond type armatur med moderne design.

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - mælkehvid polycarbonat, UV-stabiliseret. Silikonepakning. EPDM kabelgennemføring.
Monteringsmetode	Fastgørelse af armaturet: 2 huller ø5,3 mm, afstand 170x45 mm.
Terminal	Tilslutningsterminaler: max 3x2,5mm², mulighed for at tilslutte armatur i loop max 3x1,5mm². En rund ledning i isoleringen med en diameter på ø7...10,5mm.
Type af lyskilde	LED-lampe E27 A55...A60 Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en slutbruger.
Armaturens vægt netto / brutto	1,75kg / 2,06kg
Boksdimensioner [cm]	27,5cm x 27,5cm x 15cm
Luminaiemål [cm]	27cm x 27cm x 14cm

Tekniske data

Extern kontrol	Fasedæmpning LED GU10 E27 (Brugermanual)
Lyskilde wattstyrke	LED max 9W
Armatur wattforbrug	8,3W
Luminaires lysstrøm	240lm
ULOR	15%
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM6
Farvegengivelsesindeks CRI	80
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C
Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse	A–G F
BUG-vurdering	B0-U2-G0

Reservedele

06620003	Lampeskærm - servicekit
08550005	Pakning.

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	

Indekser

Indeks	Farve	RAL
615WH	HVID	9003
615BL	SORT	9005

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Læs venligst manualen før installation. På grund af den dynamiske udvikling af lysteknologi er yderligere information tilgængelig efter anmodning. LED-modulet skal udskiftes af en kvalificeret person i overensstemmelse med gældende regler. Kondens, som kan opstå i armaturer, er et naturligt fænomen og forringer ikke kvaliteten af armaturet.