

NORLYS BERLIN 615


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 10 | E27 LED | DIM

Berlin 615XX0012
16.09.2026 v.12.16
www.norlys.no



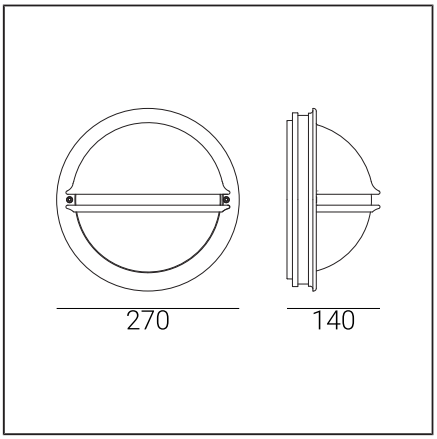

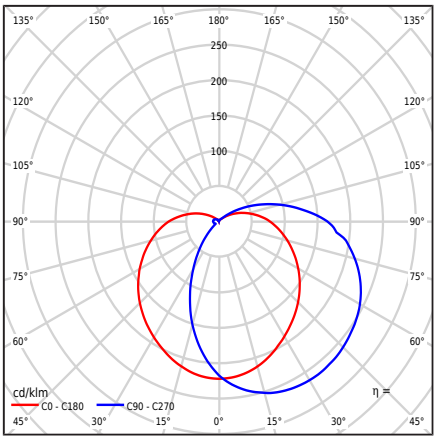

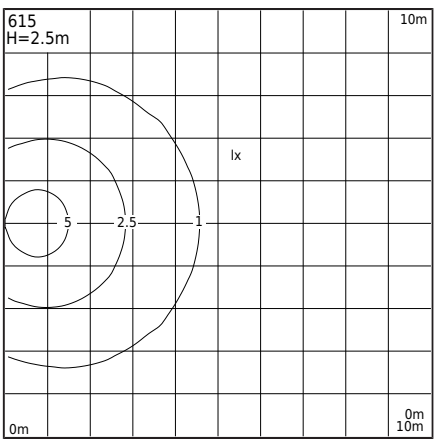

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Difuusne allapoole suunatud poolkerakujuline valgus
Valgusti omadused	Plafonditüüpi valgusti kaasaegse disainiga.

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Objektiiv - läbikumav polükarbonaat, UV-stabiliseeritud. Silikoonist tihend. EPDM kaabliglanss.
Paigaldusmeetod	Valgusti kinnitamine: 2 auku ø5,3 mm, vahekaugus 170x45 mm.
Terminal	Ühendusklemmid: maksimaalselt 3x2,5mm², võimalus ühendada valgusti jadasse maksimaalselt 3x1,5mm². Ümar juht isolatsioonis läbimõõduga ø7...10,5mm.
Valgusallika tüüp	LED-lamp E27 A55...A60 Vahetatav (ainult LED) valgusallikas lõppkasutaja poolt.
Valgusti kaal neto / bruto	1,75kg / 2,06kg
Kasti mõõtmed [cm]	27,5cm x 27,5cm x 15cm
Valgusti mõõtmed [cm]	27cm x 27cm x 14cm

Tehnilised andmed

Väline juhtimine	Faasi hämardamine LED GU10 E27 (Kasutusjuhend)
Valgusallika võimsus	LED max 9W
Valgusti võimsus	8,3W
Valgusti valgusvoog	240lm
ULOR	15%
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM6
Värviedastusindeks CRI	80
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C
See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest	A G F
BUG hindamine	B0-U2-G0

Varuosad

06620003	Lambivari - hoolduskomplekt
08550005	Tihend.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
615BL	MUST	9005
615WH	VALGE	9003

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Lugege enne paigaldamist kasutusjuhendit. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu on lisainformatsioon saadaval soovi korral. LED-moduuli peab vahetama kvalifitseeritud isik vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Kondensatsioon, mis võib valgustites esineda, on loomulik nähtus ega halvenda valgusti kvaliteeti.