

NORLYS BERLIN 615


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 10 | E27 LED | DIM

Berlin 615XX0012
16.09.2026 v.12.16
www.norlys.no



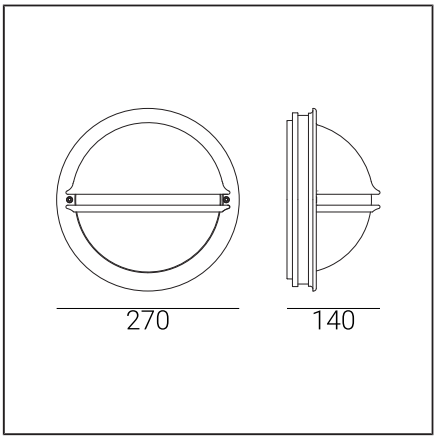

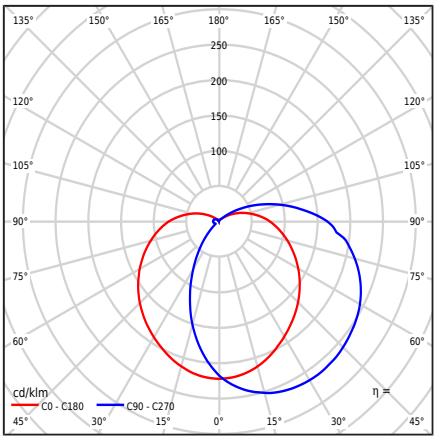

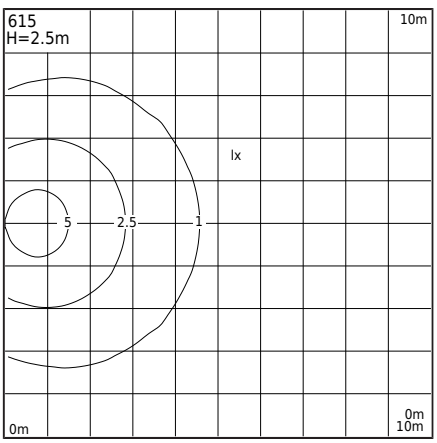

Valaisintyyppi

Valaisintyyppi	Seinakapp,
Fotometrinen runko	Hajautettu alaspäin suunnattu puolipallon muotoinen valo
Valaisimen ominaisuudet	Plafond-valaisintyyppi, jossa on moderni muotoilu.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu. Linssi - maitomainen polykarbonaatti, UV-stabiloitu. Silikonitiiviste. EPDM-kaapelilaippa.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: 2 reikää ø5,3mm, jaolla 170x45mm.
Pääte	Liitäntäpäätteet: max 3x2,5mm², mahdollisuus liittää valaisin silmukkaan max 3x1,5mm². Eristyksessä oleva pyöreä johto, jonka halkaisija on ø7...10,5mm.
Valonlähteen tyyppi	LED-lamppu E27 A55...A60 Vaihdettava (vain LED) valonlähde loppukäyttäjän toimesta.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	1,75kg / 2,06kg
Laatikon mitat [cm]	27,5cm x 27,5cm x 15cm
Valaisimen mitat [cm]	27cm x 27cm x 14cm

Tekniset tiedot

Ulkoinen ohjaus	Vaihehimmennys LED GU10 E27 (Käyttöohje)
Valonlähteen wattimäärä	LED max 9W
Valaisimen wattimäärä	8,3W
Valaisimen valovirta	240lm
ULOR	15%
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM6
Värintoistoindeksi CRI	80
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C
Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen	A F
BUG-arviointi	B0-U2-G0

Varaosat

06620003	Lampshade - huoltosarja
08550005	Tiiviste.

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
615BL	MUSTA	9005
615WH	VALKOINEN	9003

Muut värit "Colors Template" -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Lue ohje ennen asennusta. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi lisätietoja on saatavilla pyynnöstä. LED-moduuli on vaihdettava pätevän henkilön toimesta sovellettavien säädösten mukaisesti. Kondensaatio, joka voi esiintyä valaisimissa, on luonnollinen ilmiö eikä heikennä valaisimen laatua.