

NORLYS BERLIN 615


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 10 | E27 LED | DIM

Berlin 615XX0012
16.09.2026 v.12.16
www.norlys.no



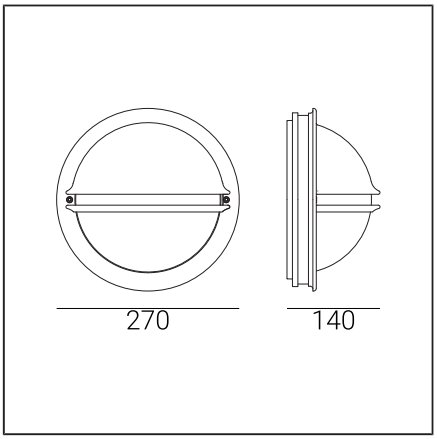

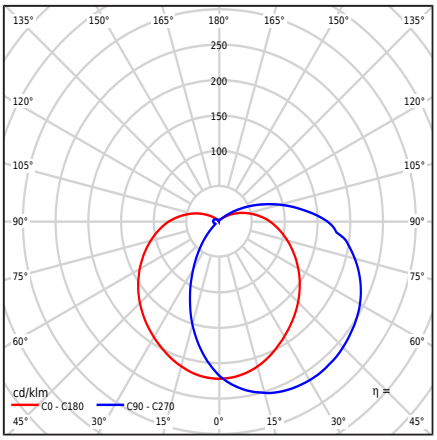

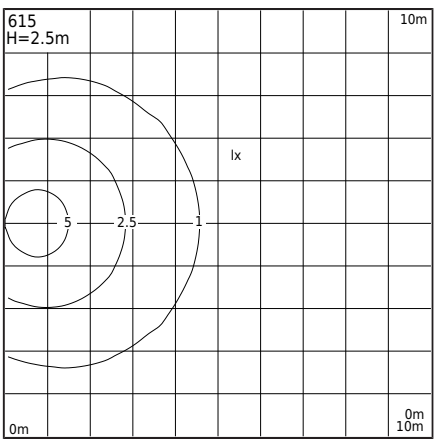

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Fali lámpa,
Fotometriai test	Diffúz lefelé irányított félgömb alakú fény
A lámpatest jellemzői	Modern kialakítású mennyezeti világítótest.

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - tejszínű polikarbonát, UV stabilizált Szilikon tömítés. Gumi kábel
Felszerelési módszer	A világítótest rögzítése: 2 darab ø5,3 mm-es furat, 170x45 mm-es osztás.
Terminál	Kapocstermiálok: max 3x2,5mm², lehetőség a lámpatest hurkolására max 3x1,5mm²-ig. Egy kör keresztmetszetű vezeték a szigetelésben ø7...10,5mm átmérővel.
A fényforrás típusa	LED-lámpa E27 A55...A60 Végfelhasználó által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	Fázishasításos szabályzás (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Világítótest súlya nettó / bruttó	1,75kg / 2,06kg
Doboz méretei [cm]	27,5cm x 27,5cm x 15cm
A lámpatest méretei [cm]	27cm x 27cm x 14cm

Műszaki adatok

Felhasználói kézikönyv	Phase dimming LED GU10 E27 (Felhasználói kézikönyv)
Fényforrás teljesítmény	LED max 9W
Lámpatest teljesítmény	8,3W
Világító fényáram	240lm
ULOR	15%
Konzisztencia	SDCM6
CRI	80
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C
Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz	A F
BUG értékelés	B0-U2-G0

Alkatrészek

06620003	Lámpabúra - szervizkészlet
08550005	Tömítés

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	

Indexek

Index	Szín	RAL
615WH	FEHÉR	9003
615BL	FEKETE	9005

A "Colors Template" színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Kérjük, olvassa el a kézikönyvet a telepítés előtt. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információ kérhető. Az LED modult csak szakképzett személy cserélheti ki a vonatkozó előírásoknak megfelelően. A lámpatestekben előforduló páralecsapódás természetes jelenség, és nem rontja a lámpatest minőségét.