

NORLYS BERLIN 615


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 10 | E27 LED | DIM

Berlin 615XX0012
16.09.2026 v.12.16
www.norlys.no



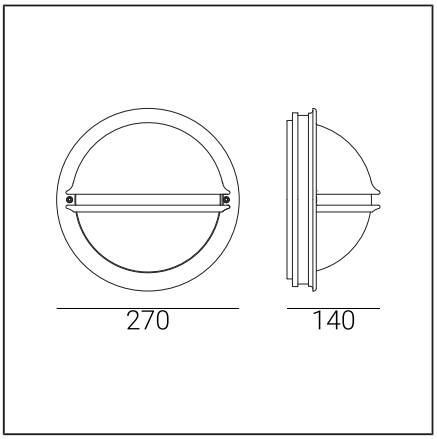

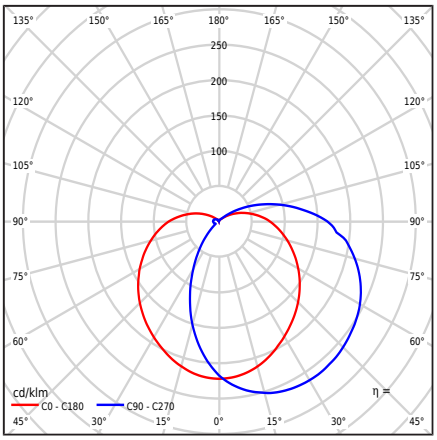

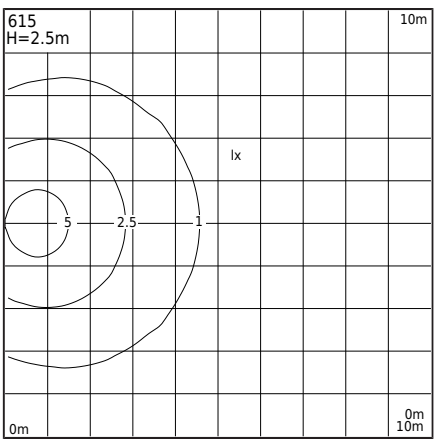

Type armatur

Type armatur	Vegglampe,
Fotometrisk kropp	Diffus nedoverrettet halvkuleformet lys.
Karakteristikkene til armaturet	Plafond type armatur med moderne design.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp Opal polykarbonat, UV stabilisert Silikonpakning. EPDM-kabelnippel
Monteringsmetode	Feste av armaturet: 2 hull ø5,3mm, avstand 170x45mm.
Terminal	Tilkoblingsterminaler: maks 3x2,5mm², mulighet for å koble armatur i krets maks 3x1,5mm². En rund ledning i isolasjonen med en diameter på ø7...10,5mm.
Type lyskilde	LED-lampe E27 A55...A60 Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en sluttbruker.
Lysstyring	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Armaturens vekt netto / brutto	1,75kg / 2,06kg
Forpakningsstørrelse [cm]	27,5cm x 27,5cm x 15cm
Armaturmål [cm]	27cm x 27cm x 14cm

Tekniske data

Ekstern kontroll	Fasedimming LED GU10 E27. (Brukerhåndbok)
Effekt W	LED max 9W
Armatureffekt	8,3W
Lumen ut	240lm
ULOR	15%
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM6
Fargegjengivelsesindeks	80
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C
Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse	A G F
BUG-vurdering	B0-U2-G0

Reservedeler

06620003	Lampeskjerm - service sett
08550005	Pakning.

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	

Indekser

Art.nr	Farge	RAL
615WH	HVIT	9003
615BL	SVART	9005

Andre farger i henhold til fargekartet "Colors Template" - tilgjengelig på forespørsel, etter avtale med Norlys' salgsavdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Les manualen før installasjon. På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi, er tilleggsinformasjon tilgjengelig på forespørsel. LED-modulen må byttes av en kvalifisert person i samsvar med gjeldende forskrifter. Kondens, som kan forekomme i armaturer, er et naturlig fenomen og forringer ikke kvaliteten på armaturen.