

NORLYS BERLIN 615


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 10 | E27 LED | DIM

Berlin 615XX0012
16.09.2026 v.12.16
www.norlys.no



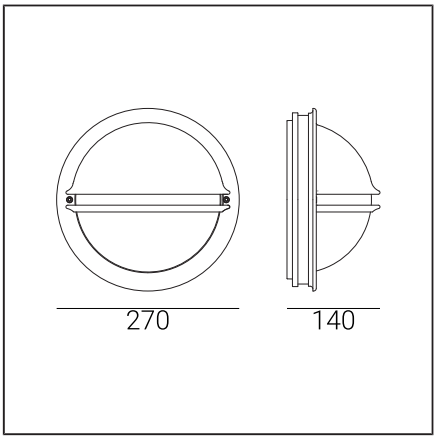

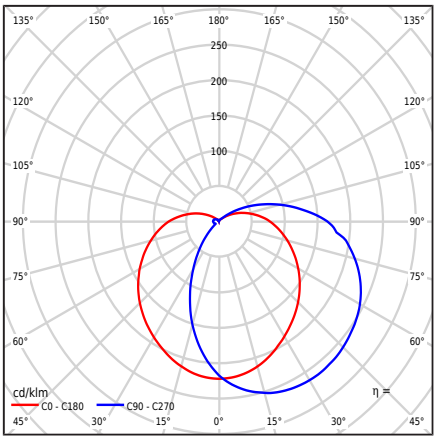

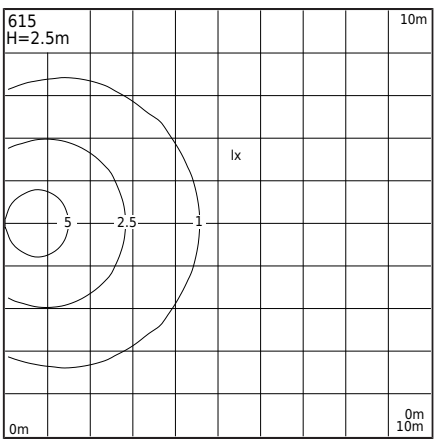

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz hemisférica difusa dirigida para baixo
Características da luminária	Plafond tipo luminária com design moderno.

Informação geral

Materiais	Fundição em alumínio pintada a pó. Lente - policarbonato leitoso, estabilizado UV. Junta de silicone. Garrafa de cabo EPDM.
Método de montagem	Fixação do luminária: 2 furos ø5,3mm, espaçamento 170x45mm.
Terminal	Terminais de conexão: máx 3x2,5mm², possibilidade de conectar luminária em loop máx 3x1,5mm². Um fio redondo na isolação com um diâmetro de ø7...10,5mm.
Tipo de fonte de luz	Lâmpada LED E27 A55...A60 Fonte de luz substituível (apenas LED) por um usuário final.
Peso líquido/bruto do luminária	1,75kg / 2,06kg
Dimensões da caixa [cm]	27,5cm x 27,5cm x 15cm
Dimensões da luminária [cm]	27cm x 27cm x 14cm

Dados técnicos

Controle externo	LED GU10 E27 com escurecimento por fase (Manual do usuário)
Potência da fonte de luz	LED max 9W
Potência do luminário	8,3W
Fluxo luminoso do luminária	240lm
ULOR	15%
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM6
Índice de renderização de cores CRI	80
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C
Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética	A G F
Classificação BUG	B0-U2-G0

Peças de reposição

06620003	Abajur - kit de serviço
08550005	Gaxeta.

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	

Índices

Índice	Cor	RAL
615WH	BRANCO	9003
615BL	PRETO	9005

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Por favor, leia o manual antes de instalar. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, informações adicionais estão disponíveis mediante solicitação. O módulo LED deve ser substituído por uma pessoa qualificada de acordo com as regulamentações aplicáveis. A condensação, que pode ocorrer em luminárias, é um fenômeno natural e não prejudica a qualidade da luminária.